
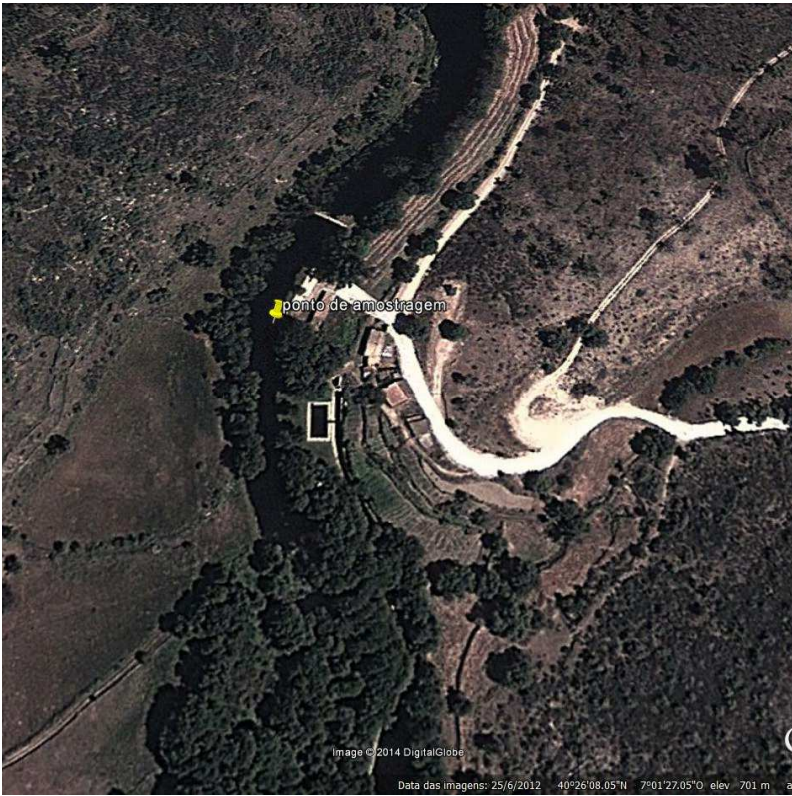



INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR				
Código: PTCE7D				
Classificação da qualidade da água				
		Água excelente para banhos		
		<div><div>★★★★</div><div>★★★★</div><div>★★★</div></div> <div>Excelente Boa Aceitável Má</div>		
Classificação de acordo com Decreto-Lei 135/09 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 113/2012 de 23 de maio. Para mais informação, consulte <a href="http://www.apambiente.pt">www.apambiente.pt</a> ; <a href="http://snirh.pt">http://snirh.pt</a>				
Bacia Hidrográfica: Douro Massa de água: PT03DOU0487 Concelho: Sabugal				
ÉPOCA BALNEAR 2018: 1 de julho a 31 de agosto Frequência de amostragem: Quinzenal				
Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 40,43549; Long: -7,02451				
				
DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				
Possui uma piscina natural junto à margem do rio. A zona de lazer é rodeada por amieiros e freixos				
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO				
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)				
Improvável, podendo no entanto ocorrer devido ao caudal excessivo das ribeiras afluentes em situações de precipitação por arrastamento de carga microbiológica, devido a descargas de efluentes não tratados, em caso de avaria da ETAR ou em caso de contaminação da rede de águas pluviais.				
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2015			A prática balnear não esteve desaconselhada/interdita.	
POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR				
Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente nas pequenas ribeiras a montante e na rede de saneamento.				
SISTEMA DE ALERTA		Ainda não está implementado.		
POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO		CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON
		Improvável	Improvável	Improvável

INFORMATION ON BATHING WATER				
Code: PTCE7D				
Water quality classification				
		Excellent bathing water quality		
		<div><div>★★★★</div><div>★★★★</div><div>★★★</div></div> <div>Excellent Good Sufficient Poor</div>		
Classification to comply with the June 3 <sup>rd</sup> Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23 <sup>rd</sup> Decreto-Lei 113/2012. For further information, see <a href="http://www.apambiente.pt">www.apambiente.pt</a> ; <a href="http://snirh.pt">http://snirh.pt</a>				
River basin: Douro Water body: PT03DOU0487 Municipality: Sabugal				
BATHING SEASON 2018: From July 1st to August 31th Sampling frequency: Every 2 weeks				
BATHING WATER DESCRIPTION				
Natural pool in one margin. Pic nic area sorrounded by trees				
IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED				
SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)				
Unlikely, but may occur due to excessive surface flow of the tributaries during rainfall situations, which leads to en-trainment of the microbiological load. May also occur due to discharges of untreated effluents in case of malfunction in the sewage treatment plant or due to contamination of the rainwater network.				
NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2015				The bathing wasn't prohibited in the last season.
POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER				
Faecal contamination which mainly originates from the small creeks upstream, from the sewerage network or from the rainwater drainage network.				
ALERT SYSTEM		Not yet implemented.		
POTENTIAL FOR PROLIFERATION		CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
		Unlikely	Unlikely	Unlikely

CONTACTOS	Câmara Municipal de Sabugal		271751040	presidencia@cm-sabugal.pt	www.cm-sabugal.pt	Local Authority	CONTACTS
	SEPNA-GNR – Comando territorial da Guarda		961 195 070	ct.grd.sepna@gnr.pt	www.gnr.pt	Authority	
	Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.		239488284	saudepublica@arscentro.min-saude.pt	www.arscentro.min-saude.pt	Health Authority	
	Entidade gestora dos sistemas de saneamento: Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A		271225317	geral.adlvt@adp.pt	www.adlvt.pt	Sanitary Authority	
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração de Região Hidrográfica do Norte		223400000	arhn.geral@apambiente.pt	www.apambiente.pt	Environment Agency	