
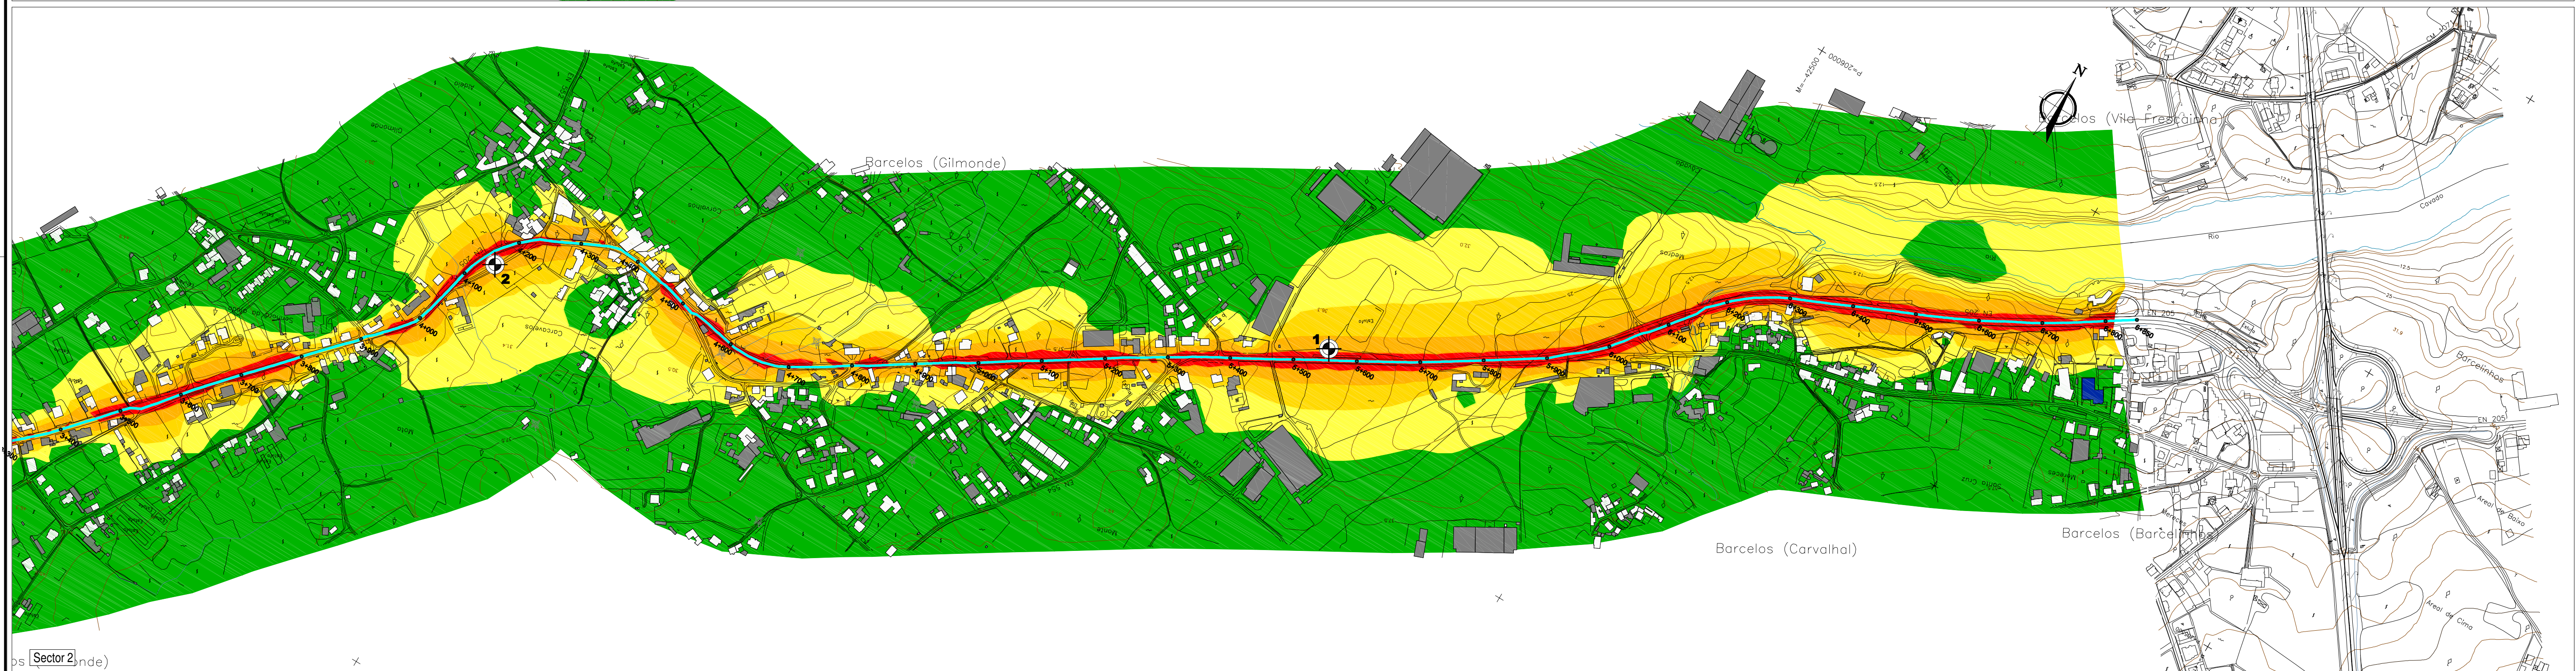


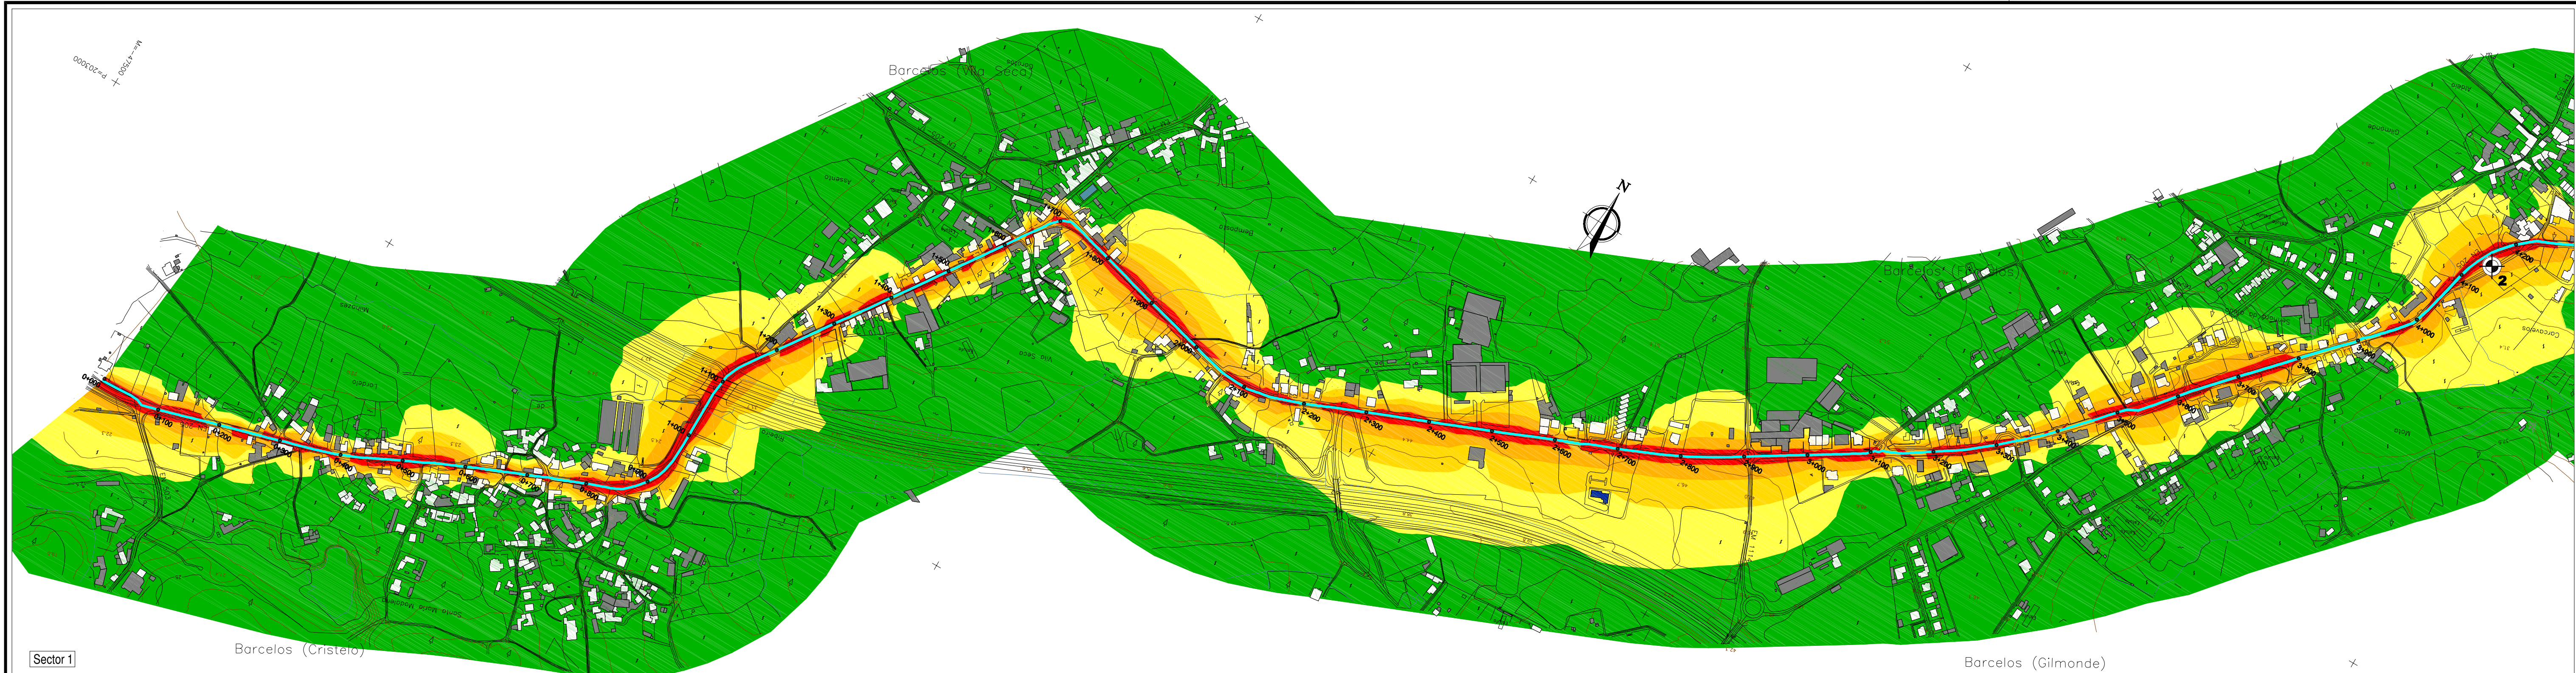

ps (Sector 2) nde)

100m 0 100 200 300 400m

ESCALA GRÁFICA Est. 1:5000

Sectores

Sector 1

Sector 2

22.0

Altimetria (m)

Rede hidrográfica

Estrada nacional EN 205

Edifício habitacional

Edifício não habitacional

Edifício Hospitalar

Edifício Escolar

Pontos de validação do modelo

Método de cálculo adoptado: NMPB-Roads - 96

Ano a que se reporta os resultados: 2006

Altitude do cálculo: 4m

Distribuição do parâmetro L_n

$L_n \leq 45$ dB(A)

45 dB(A) < $L_n \leq 50$ dB(A)

50 dB(A) < $L_n \leq 55$ dB(A)

55 dB(A) < $L_n \leq 60$ dB(A)

$L_n > 60$ dB(A)

Revisão	Descrição	Data	Rúbrica

EP Estradas de Portugal, S.A.

MAPA ESTRATÉGICO DE RUÍDO

TROÇO EN 205 – Vila Seca IC14 / Barcelos

MAPA DE RUÍDO

DISTRIBUIÇÃO DO PARÂMETRO L_n

PROCESL

ENGENHARIA ACÚSTICA E AMBIENTAL LDA

SGS

SGS

Projectou	2009/08	Substitui des. nº		ESCALAS:	DESENHO Nº
Desenhou	2009/08	Nº do arquivo	42002813	A1	1 : 5000
Verificou	2009/08	Cad. Refº	42002813/33508A/33508A003A		03A