INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

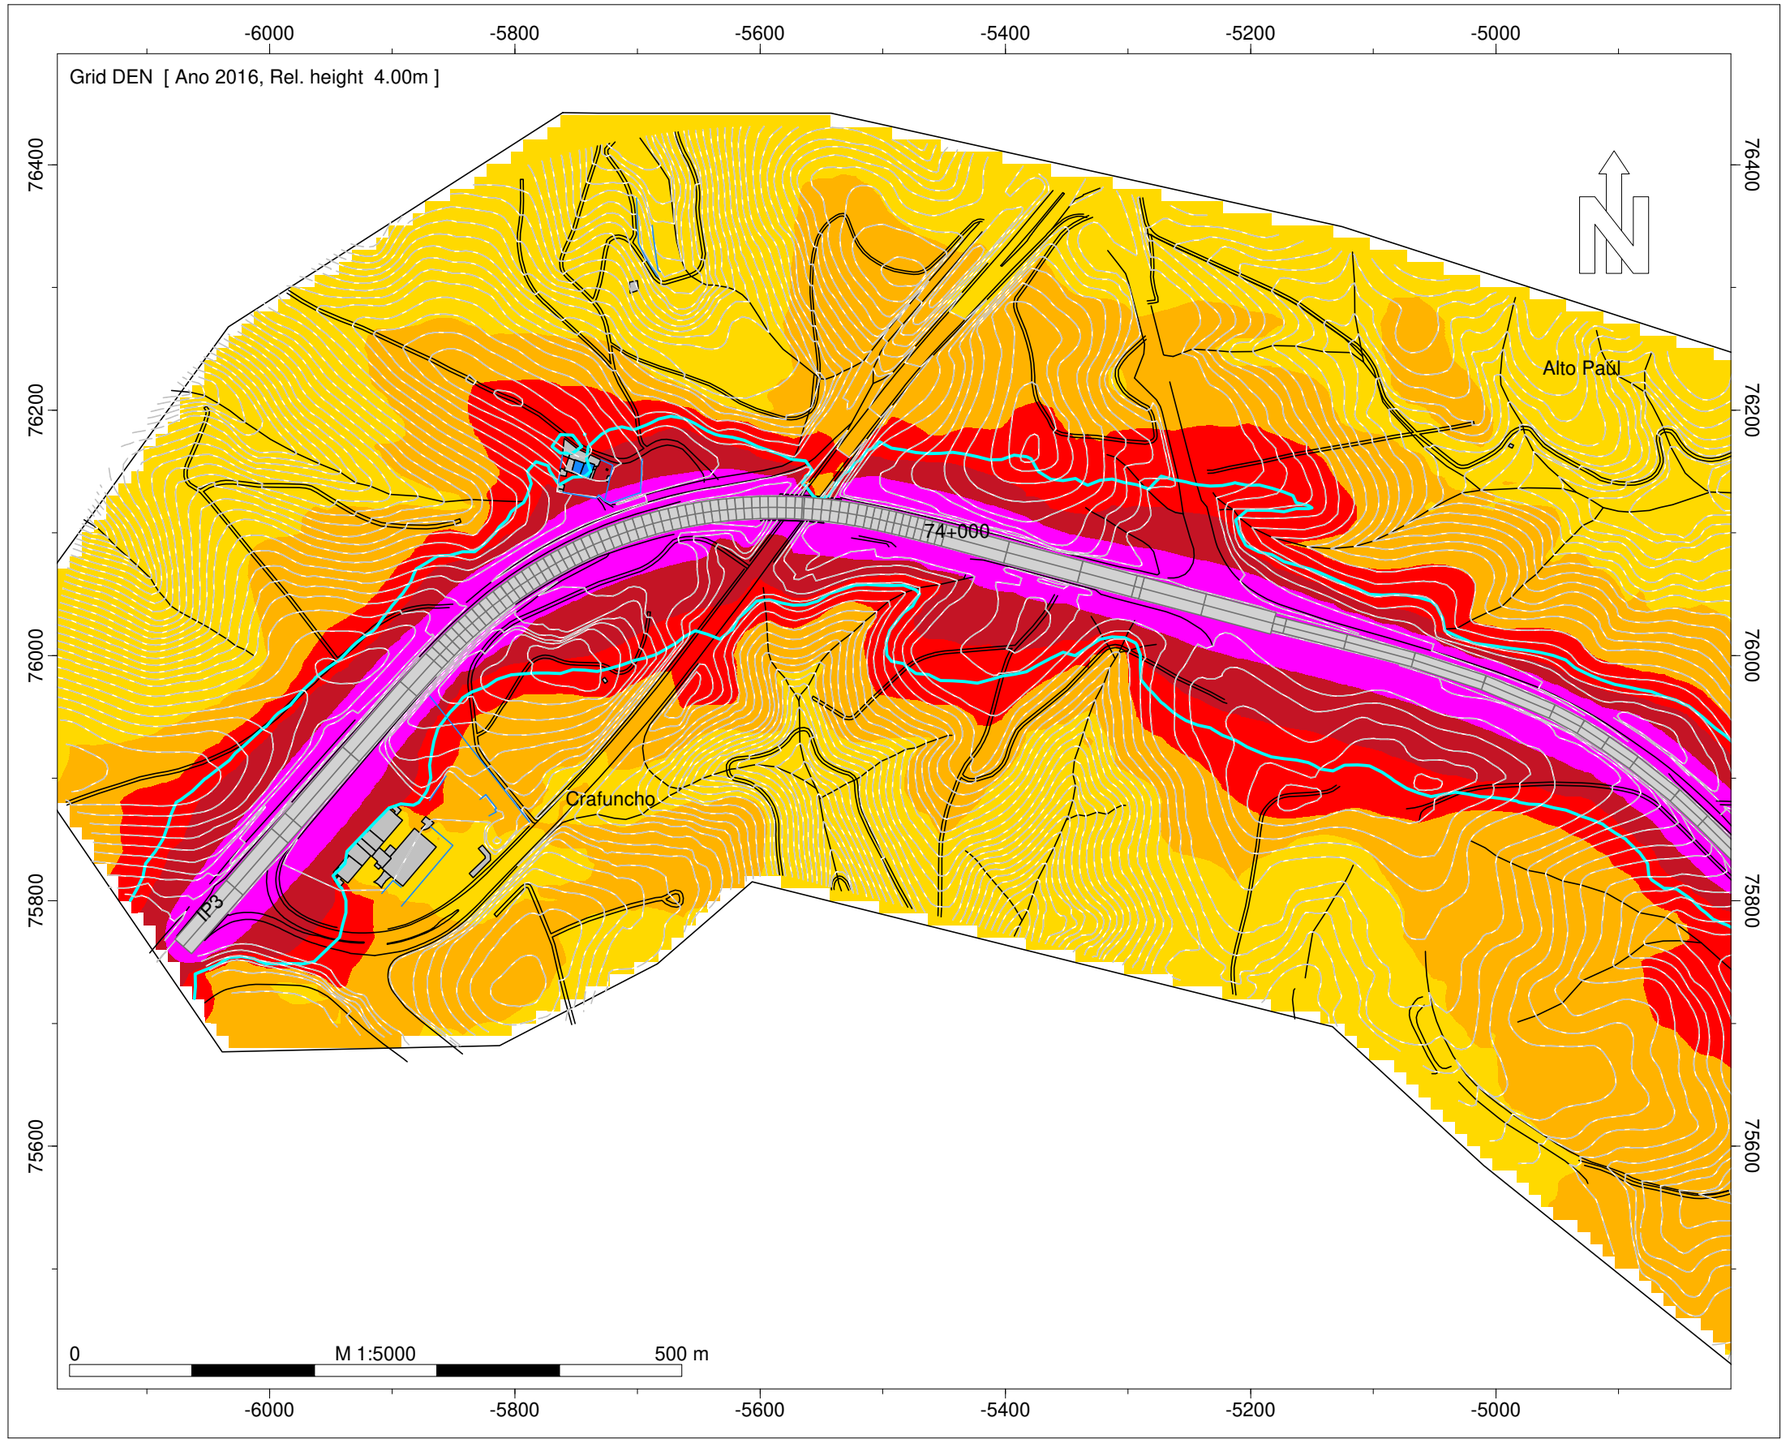

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº1C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

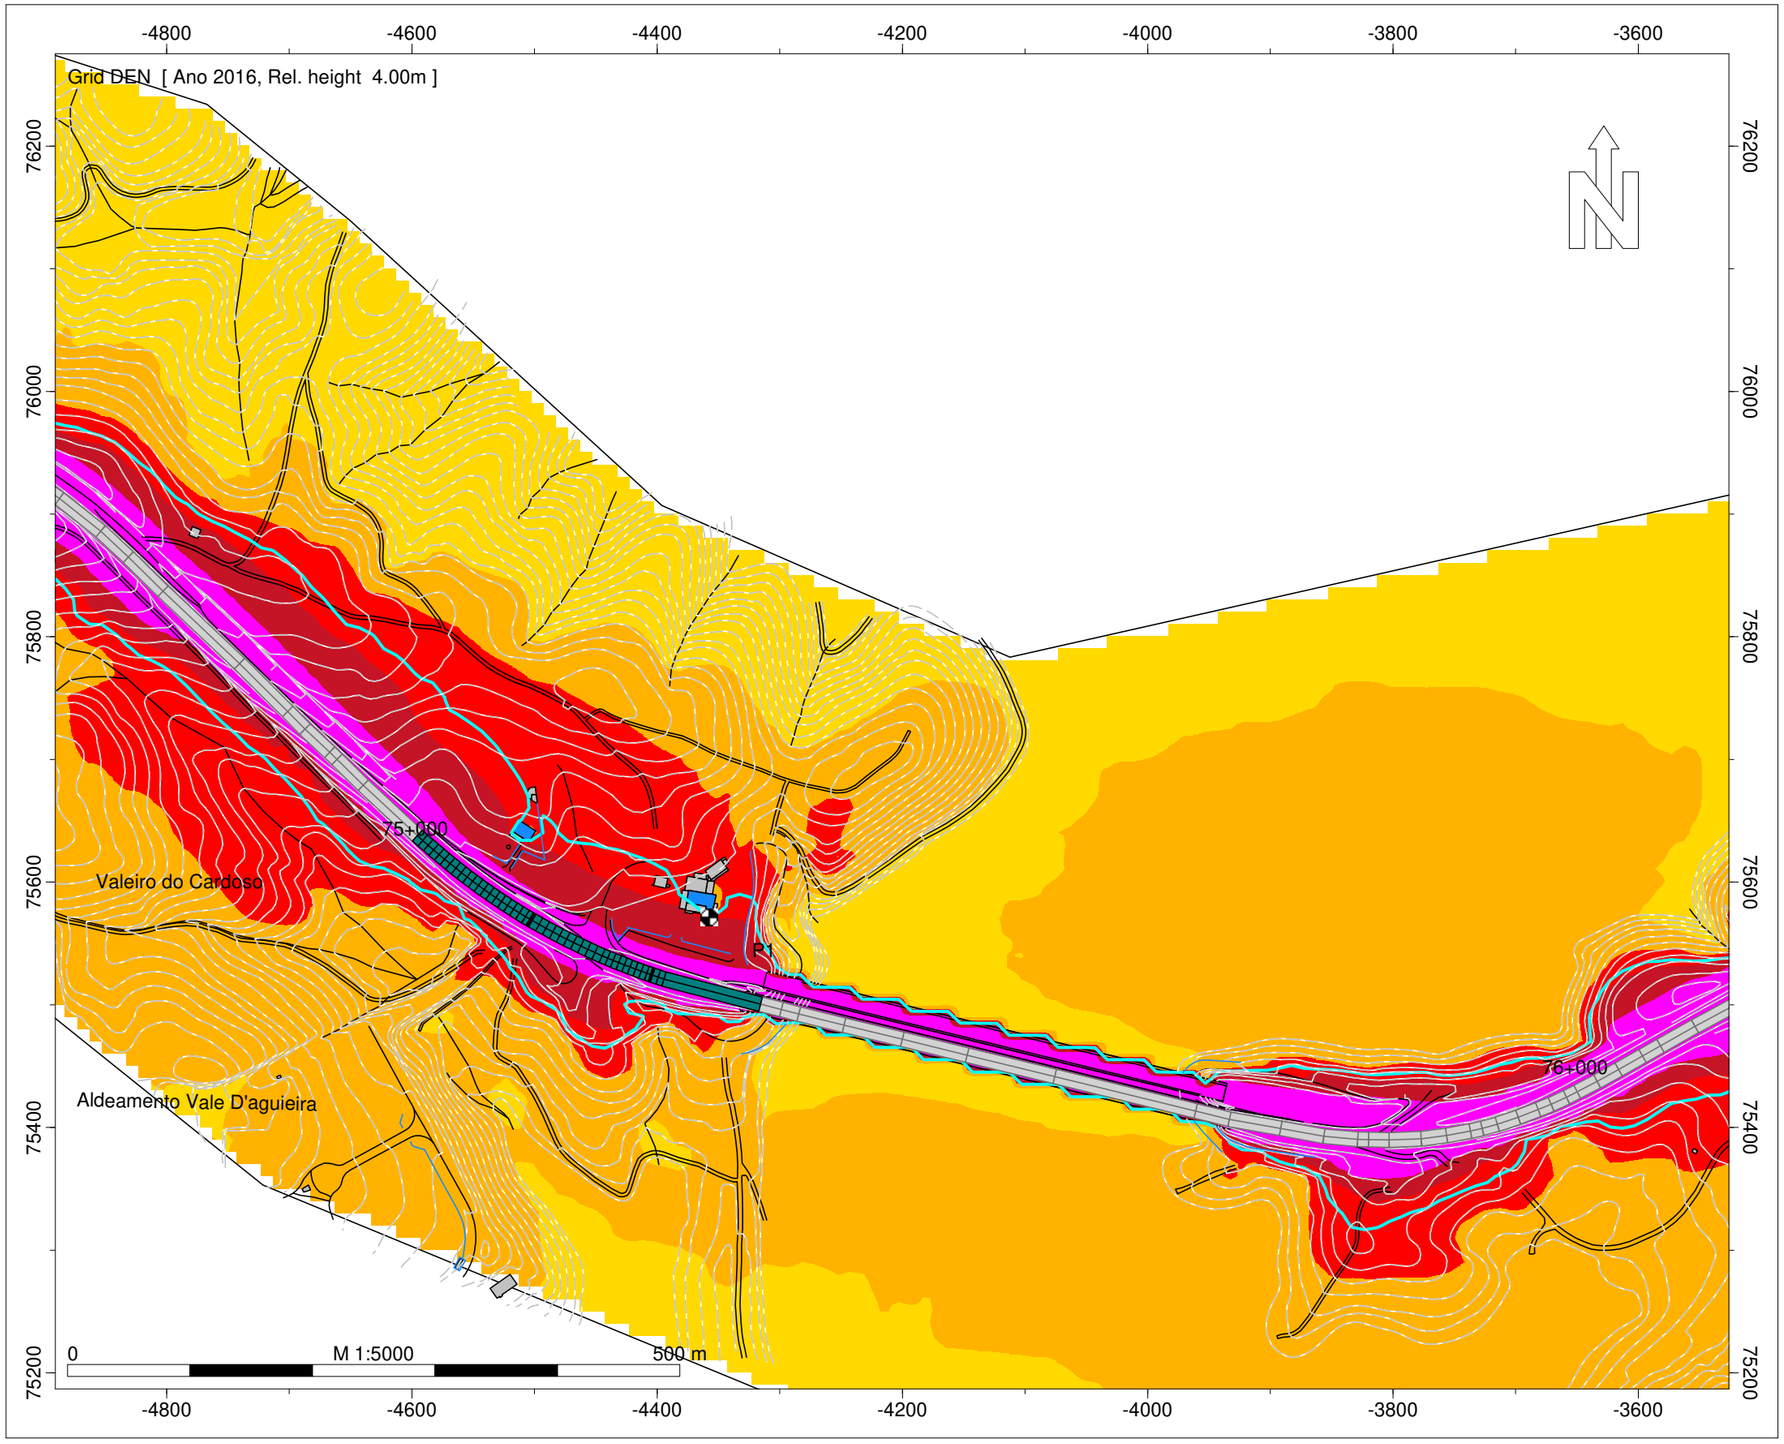

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº2C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

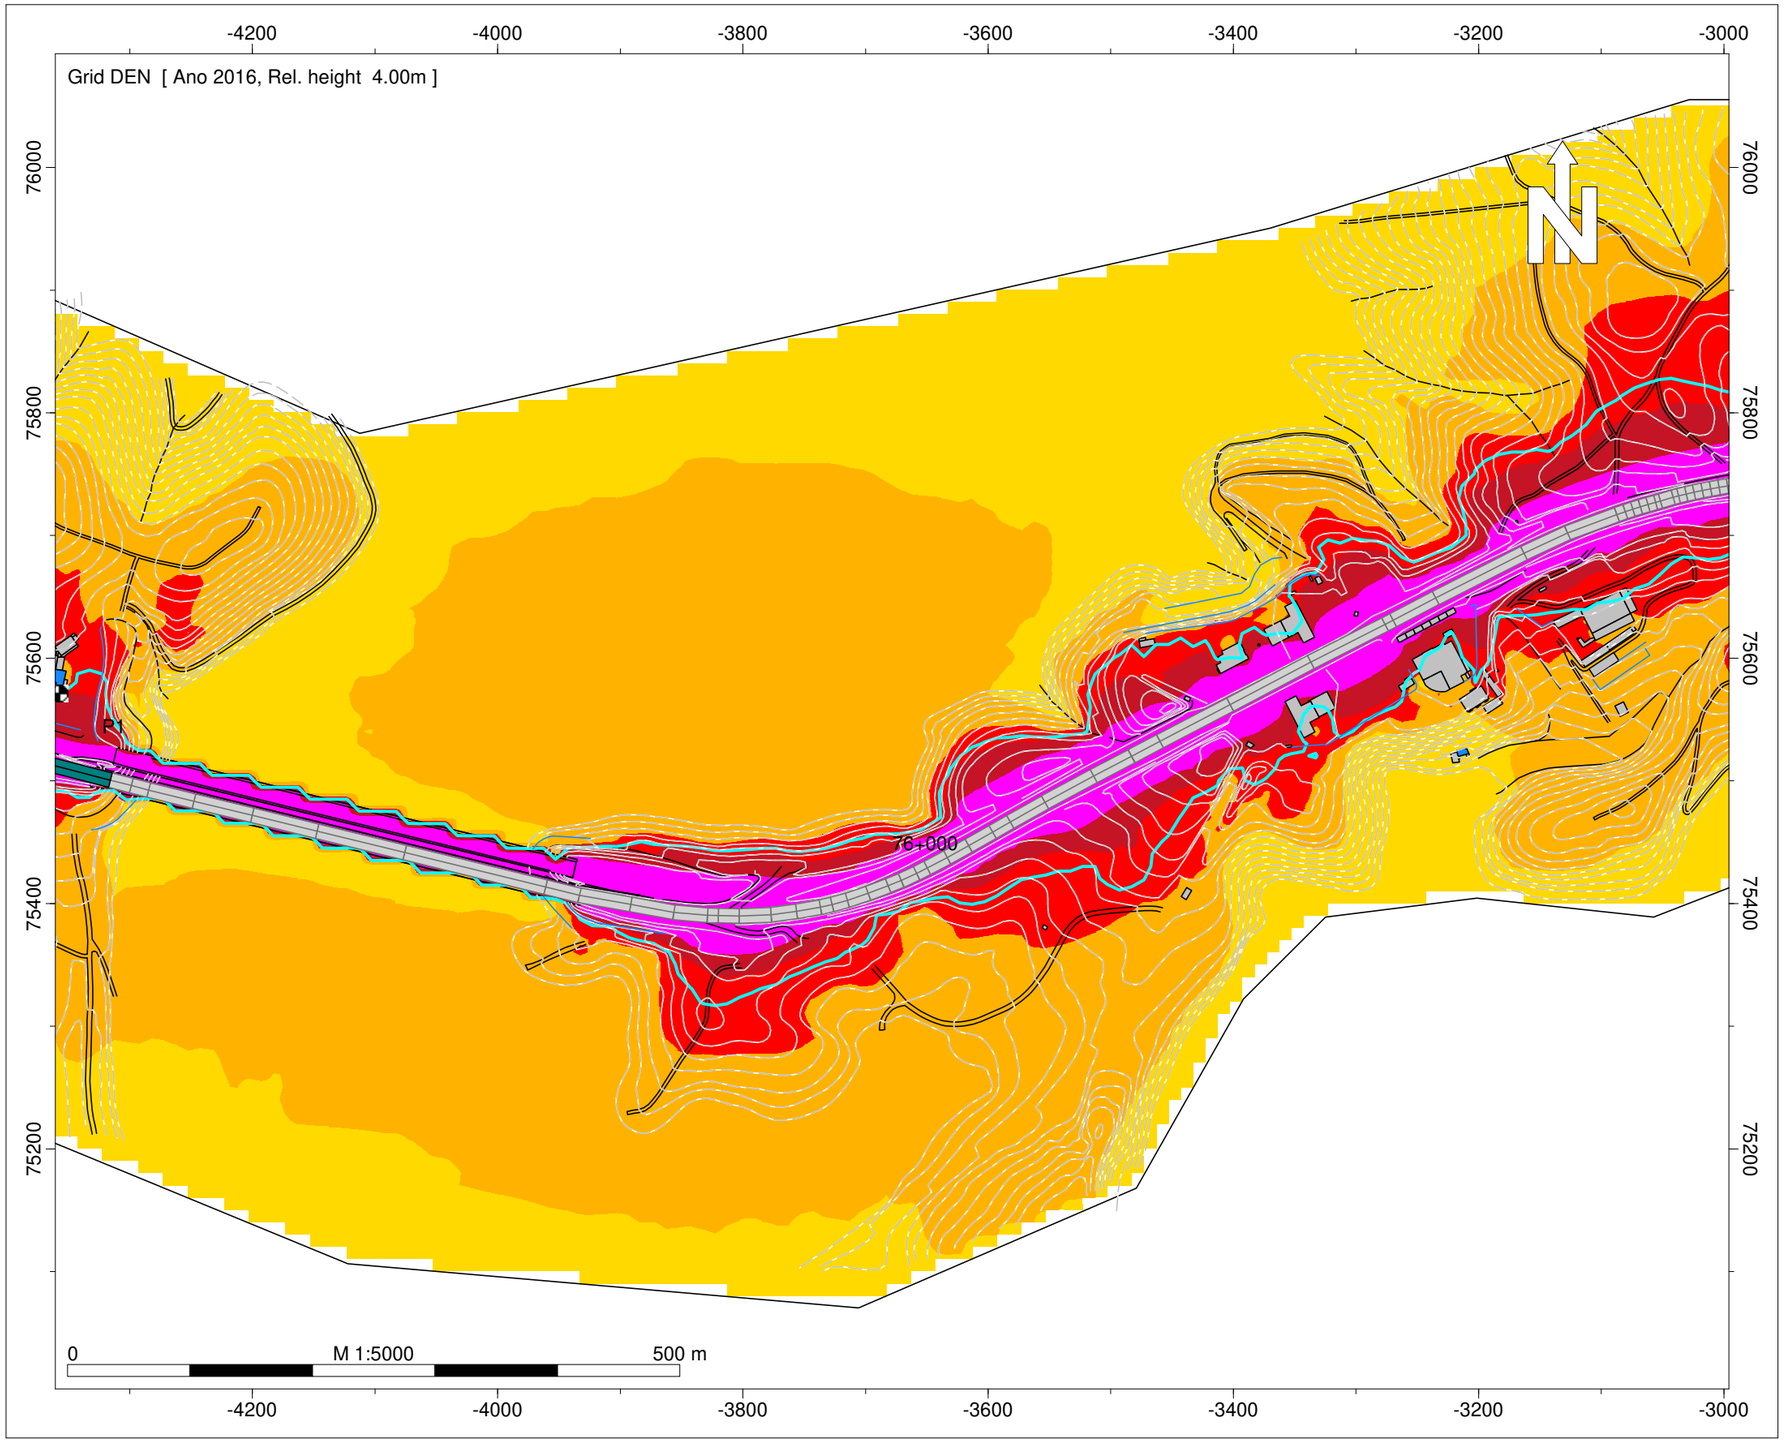

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº3C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

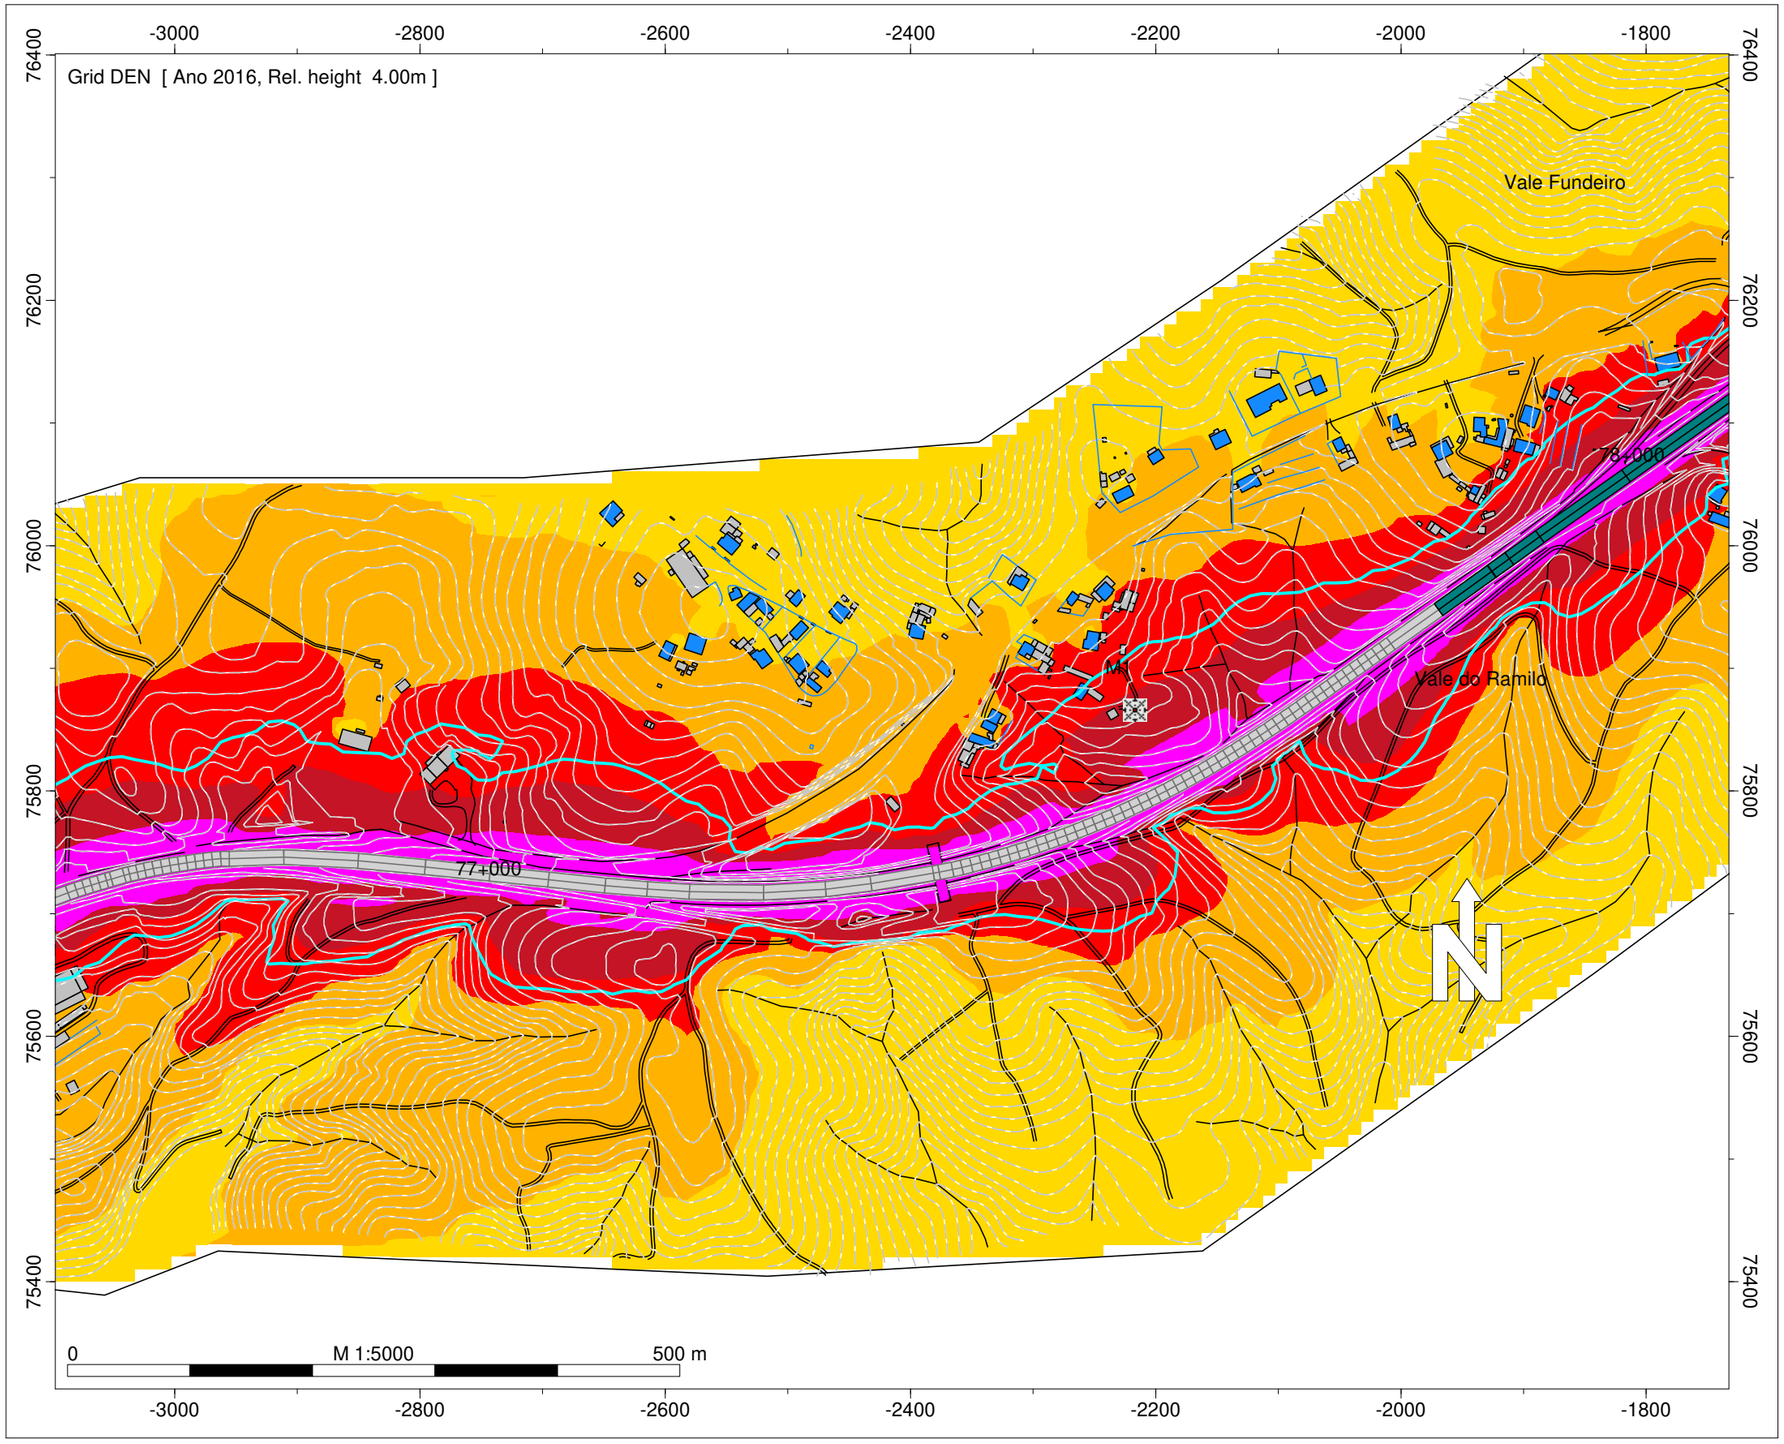

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº4C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

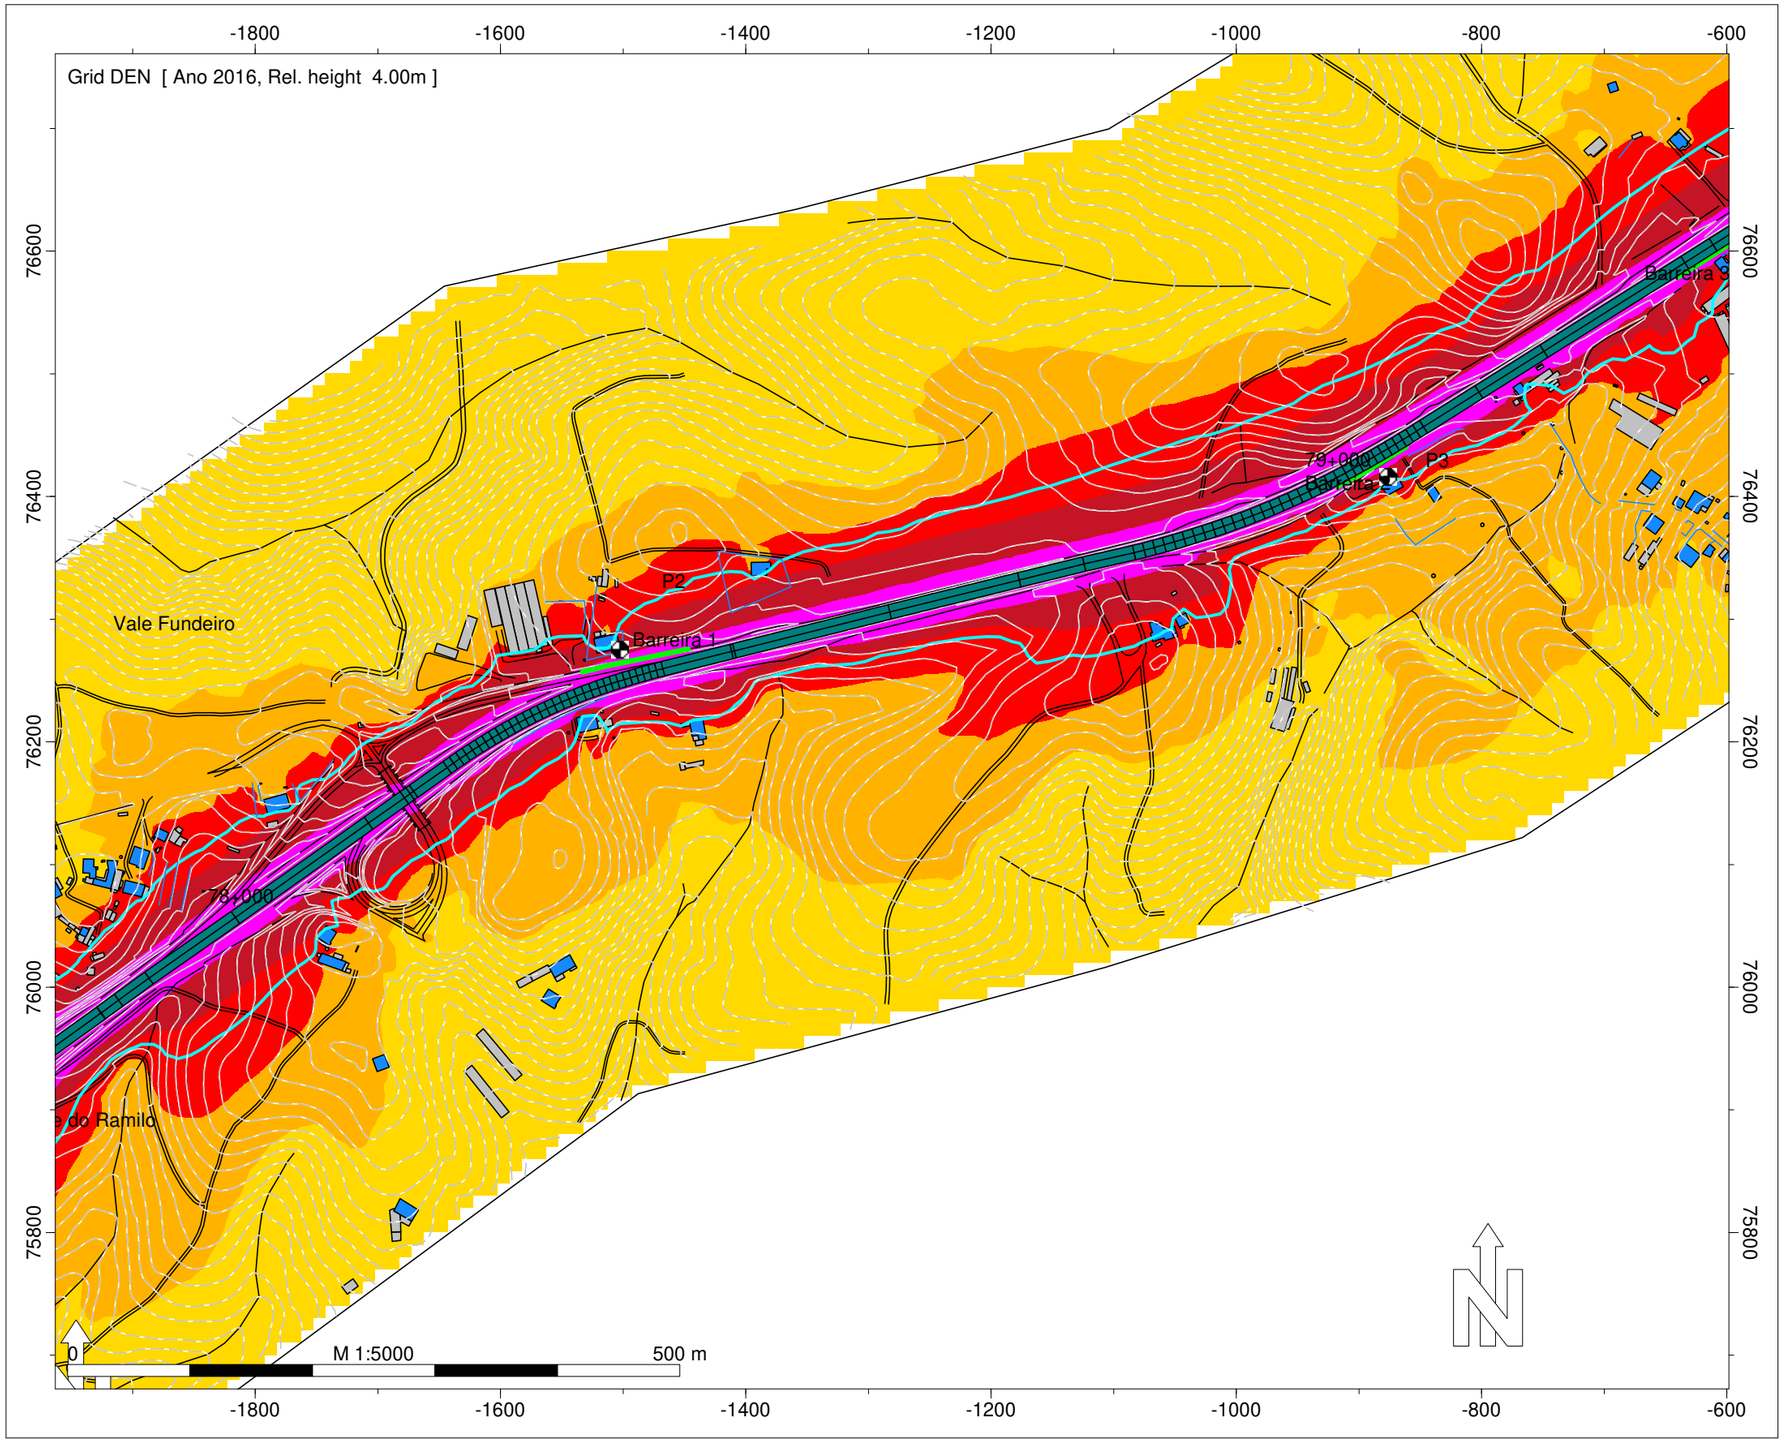

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº5C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

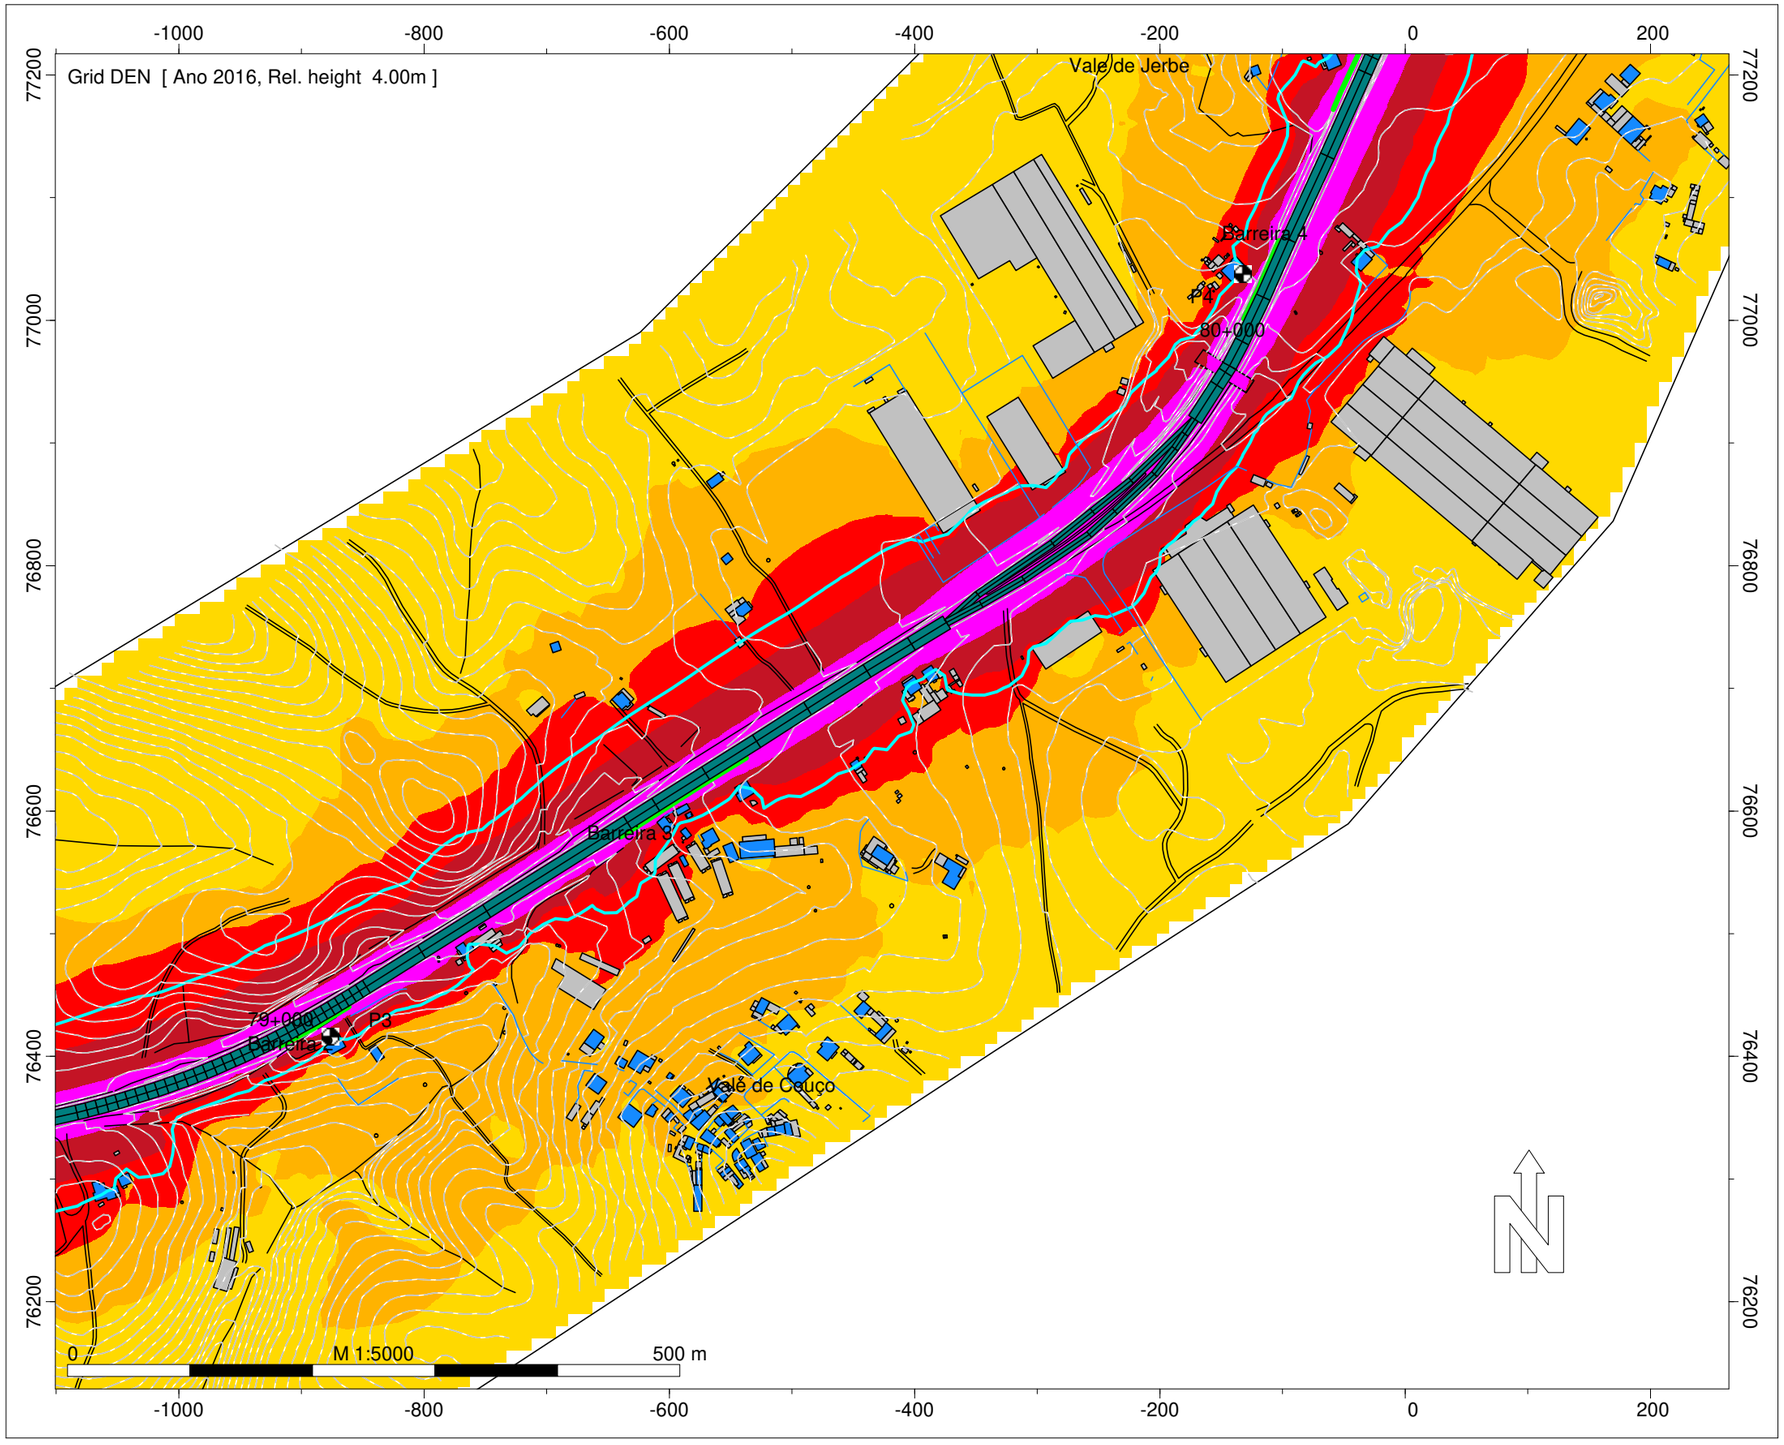

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº6C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

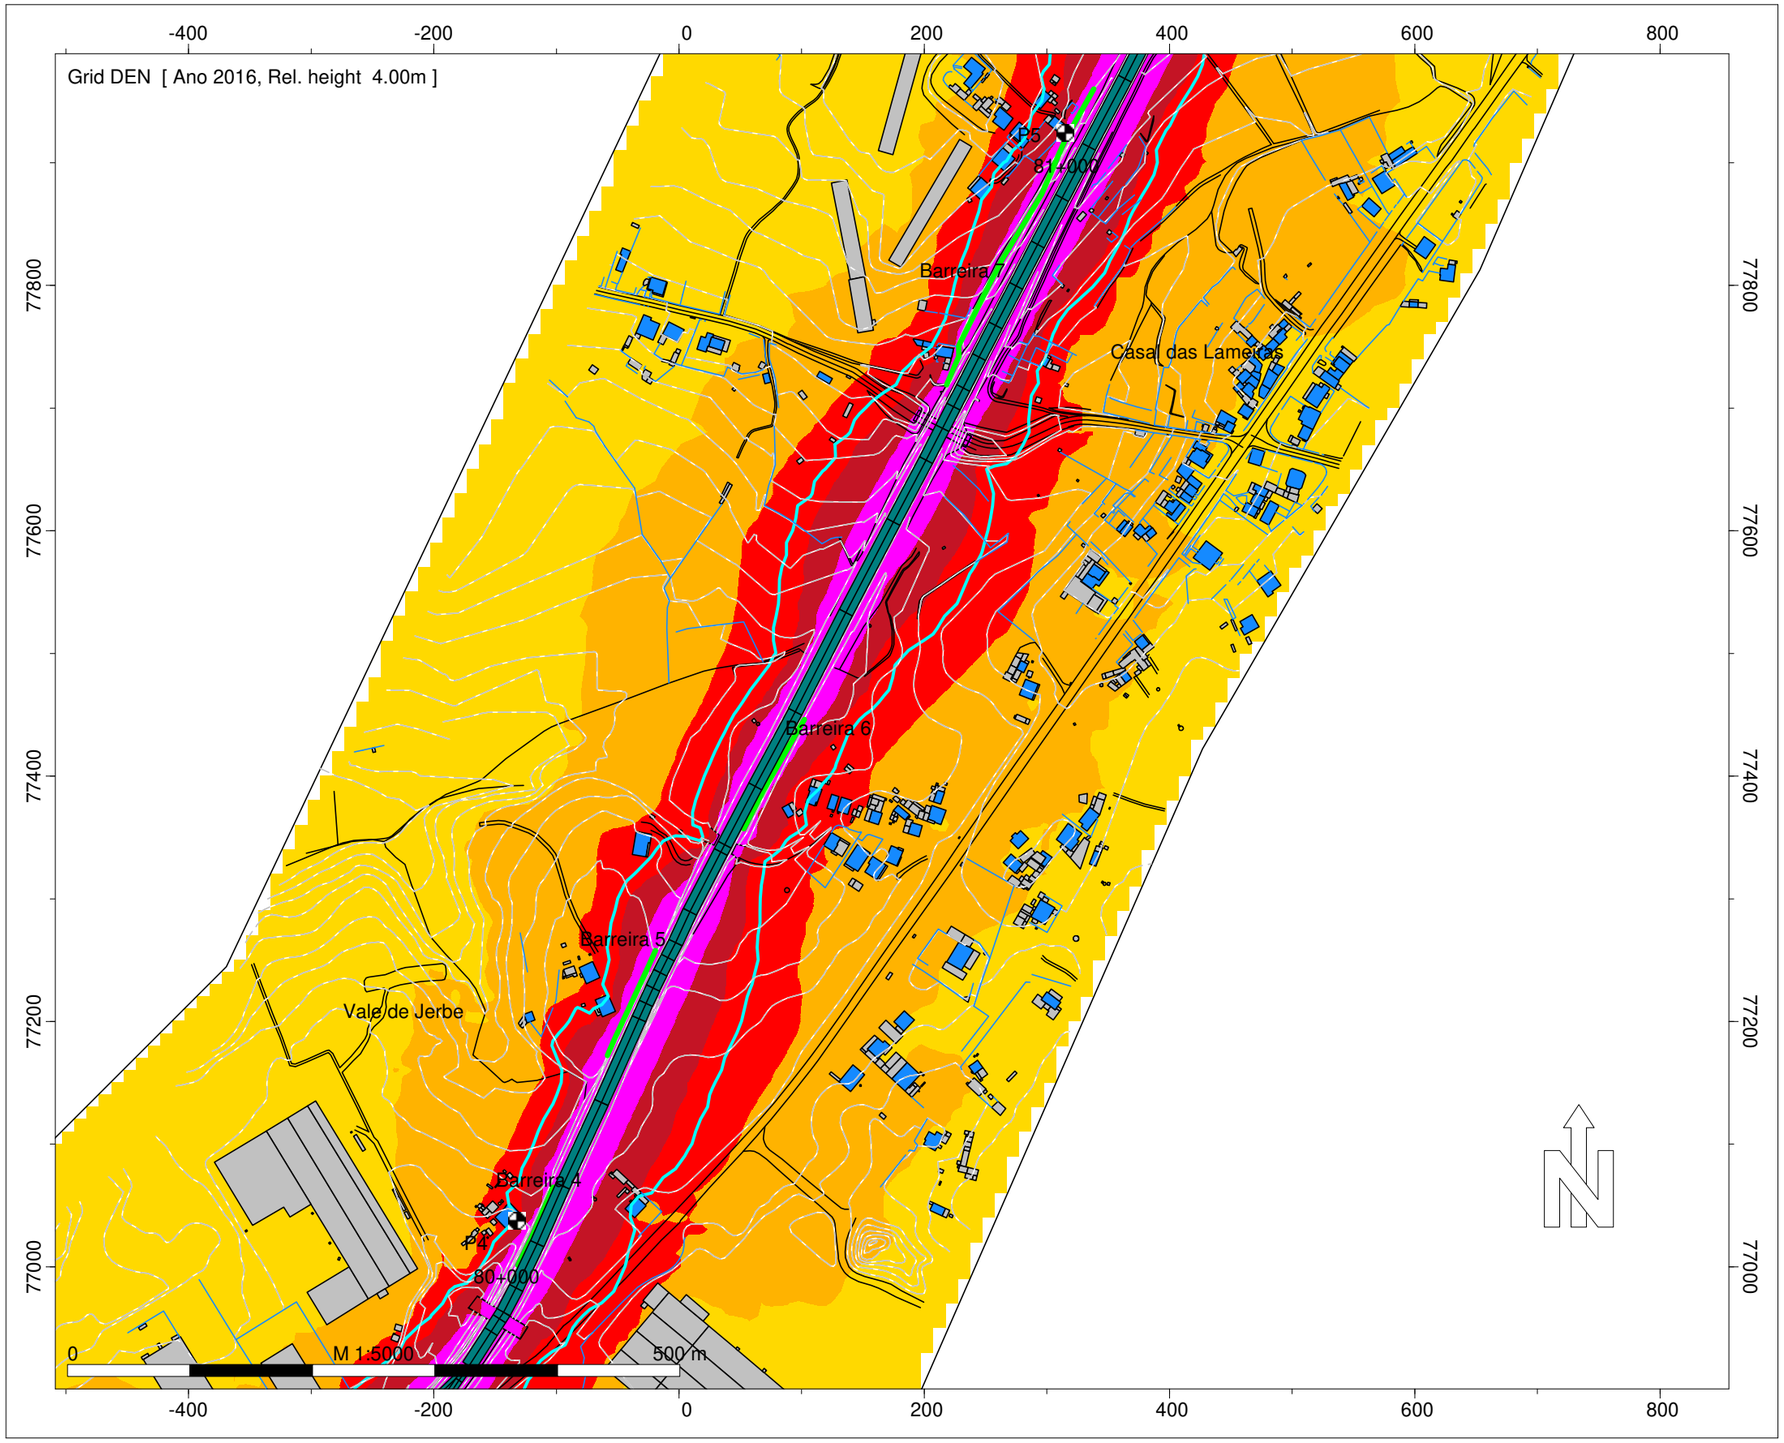

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº7C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

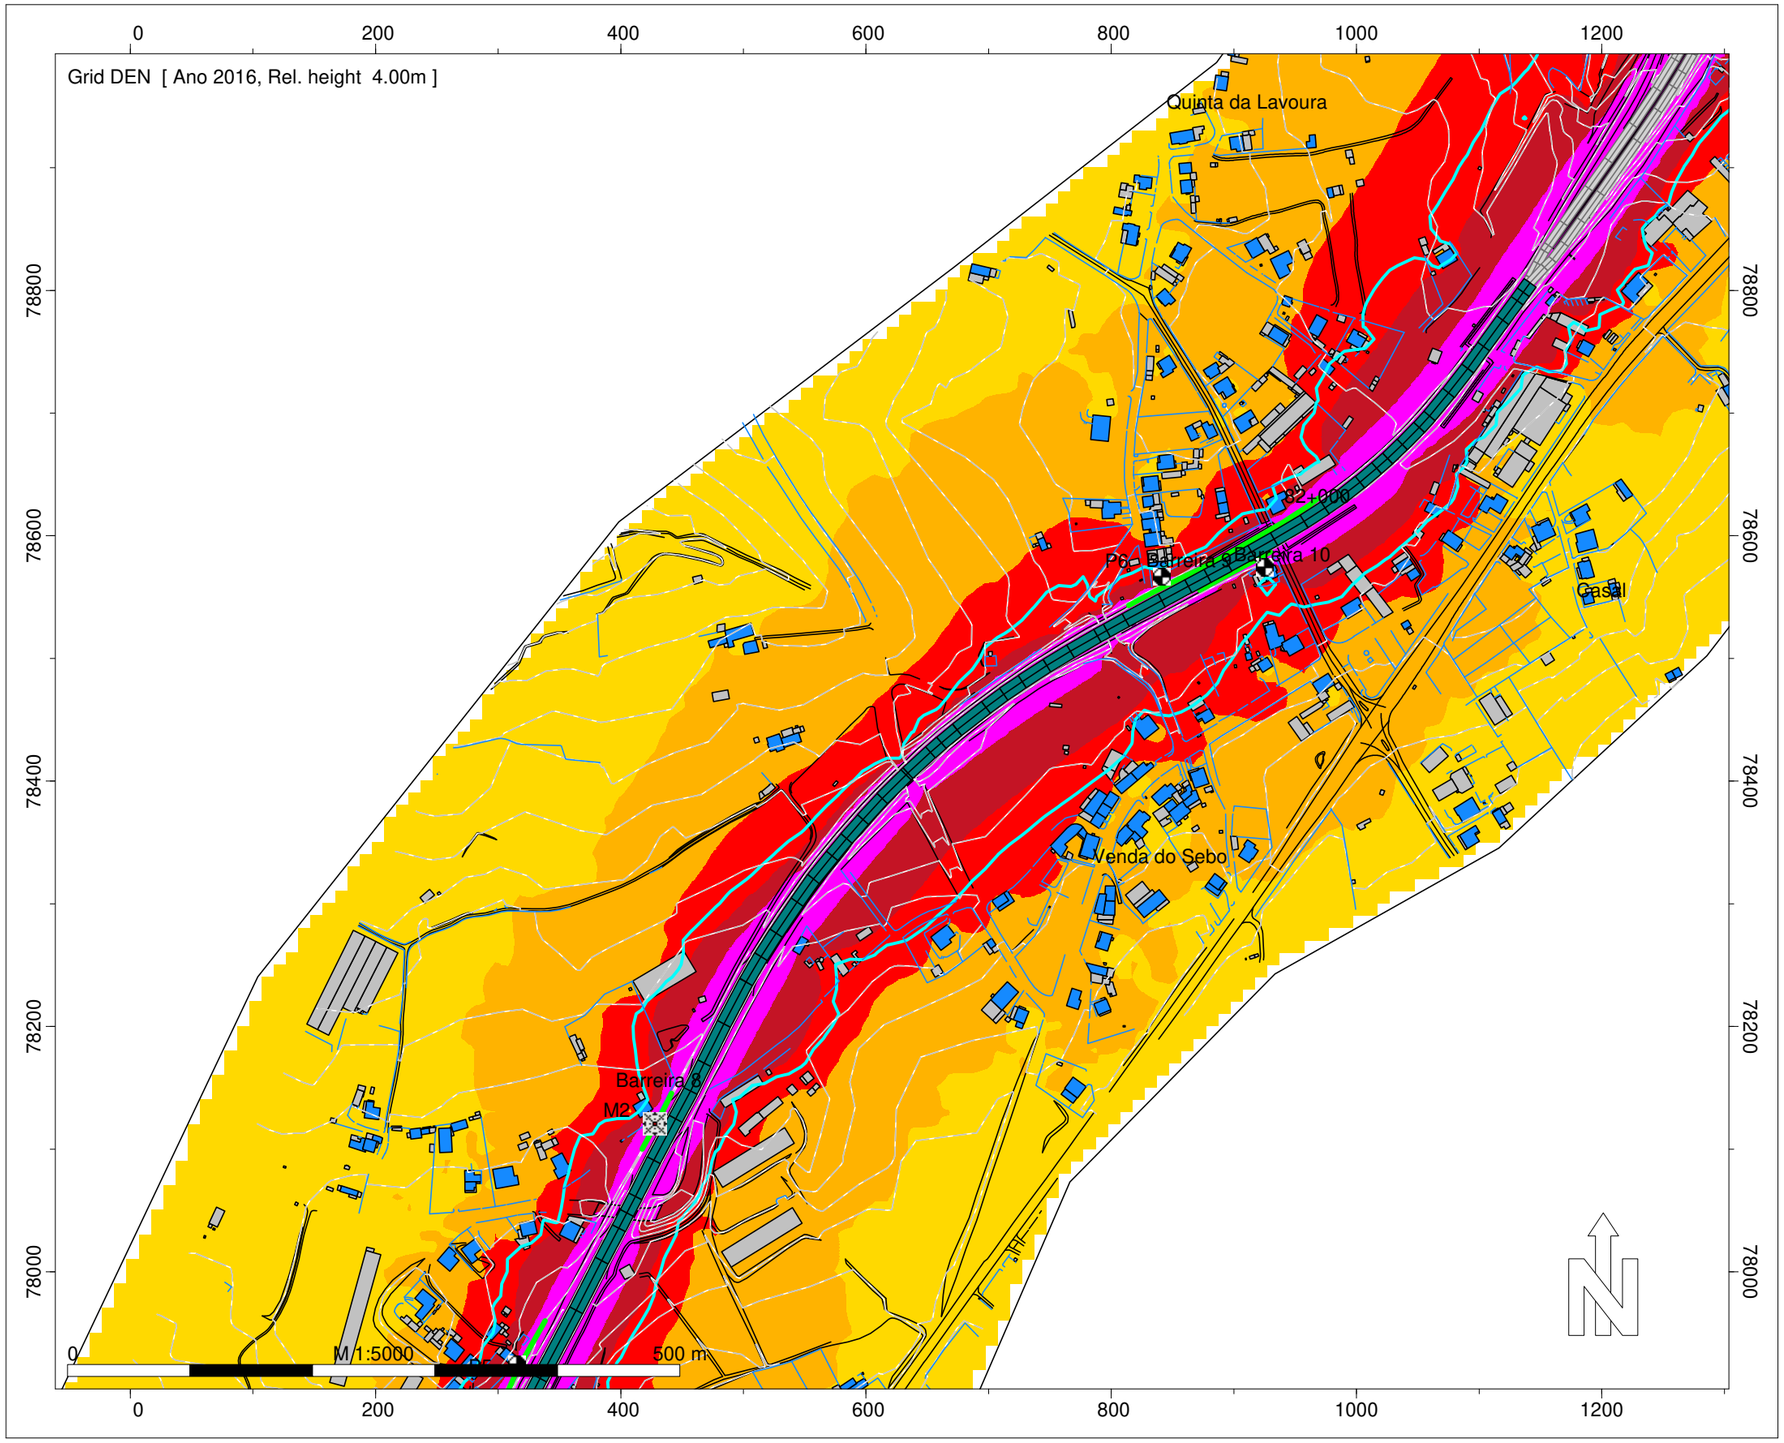

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº8C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

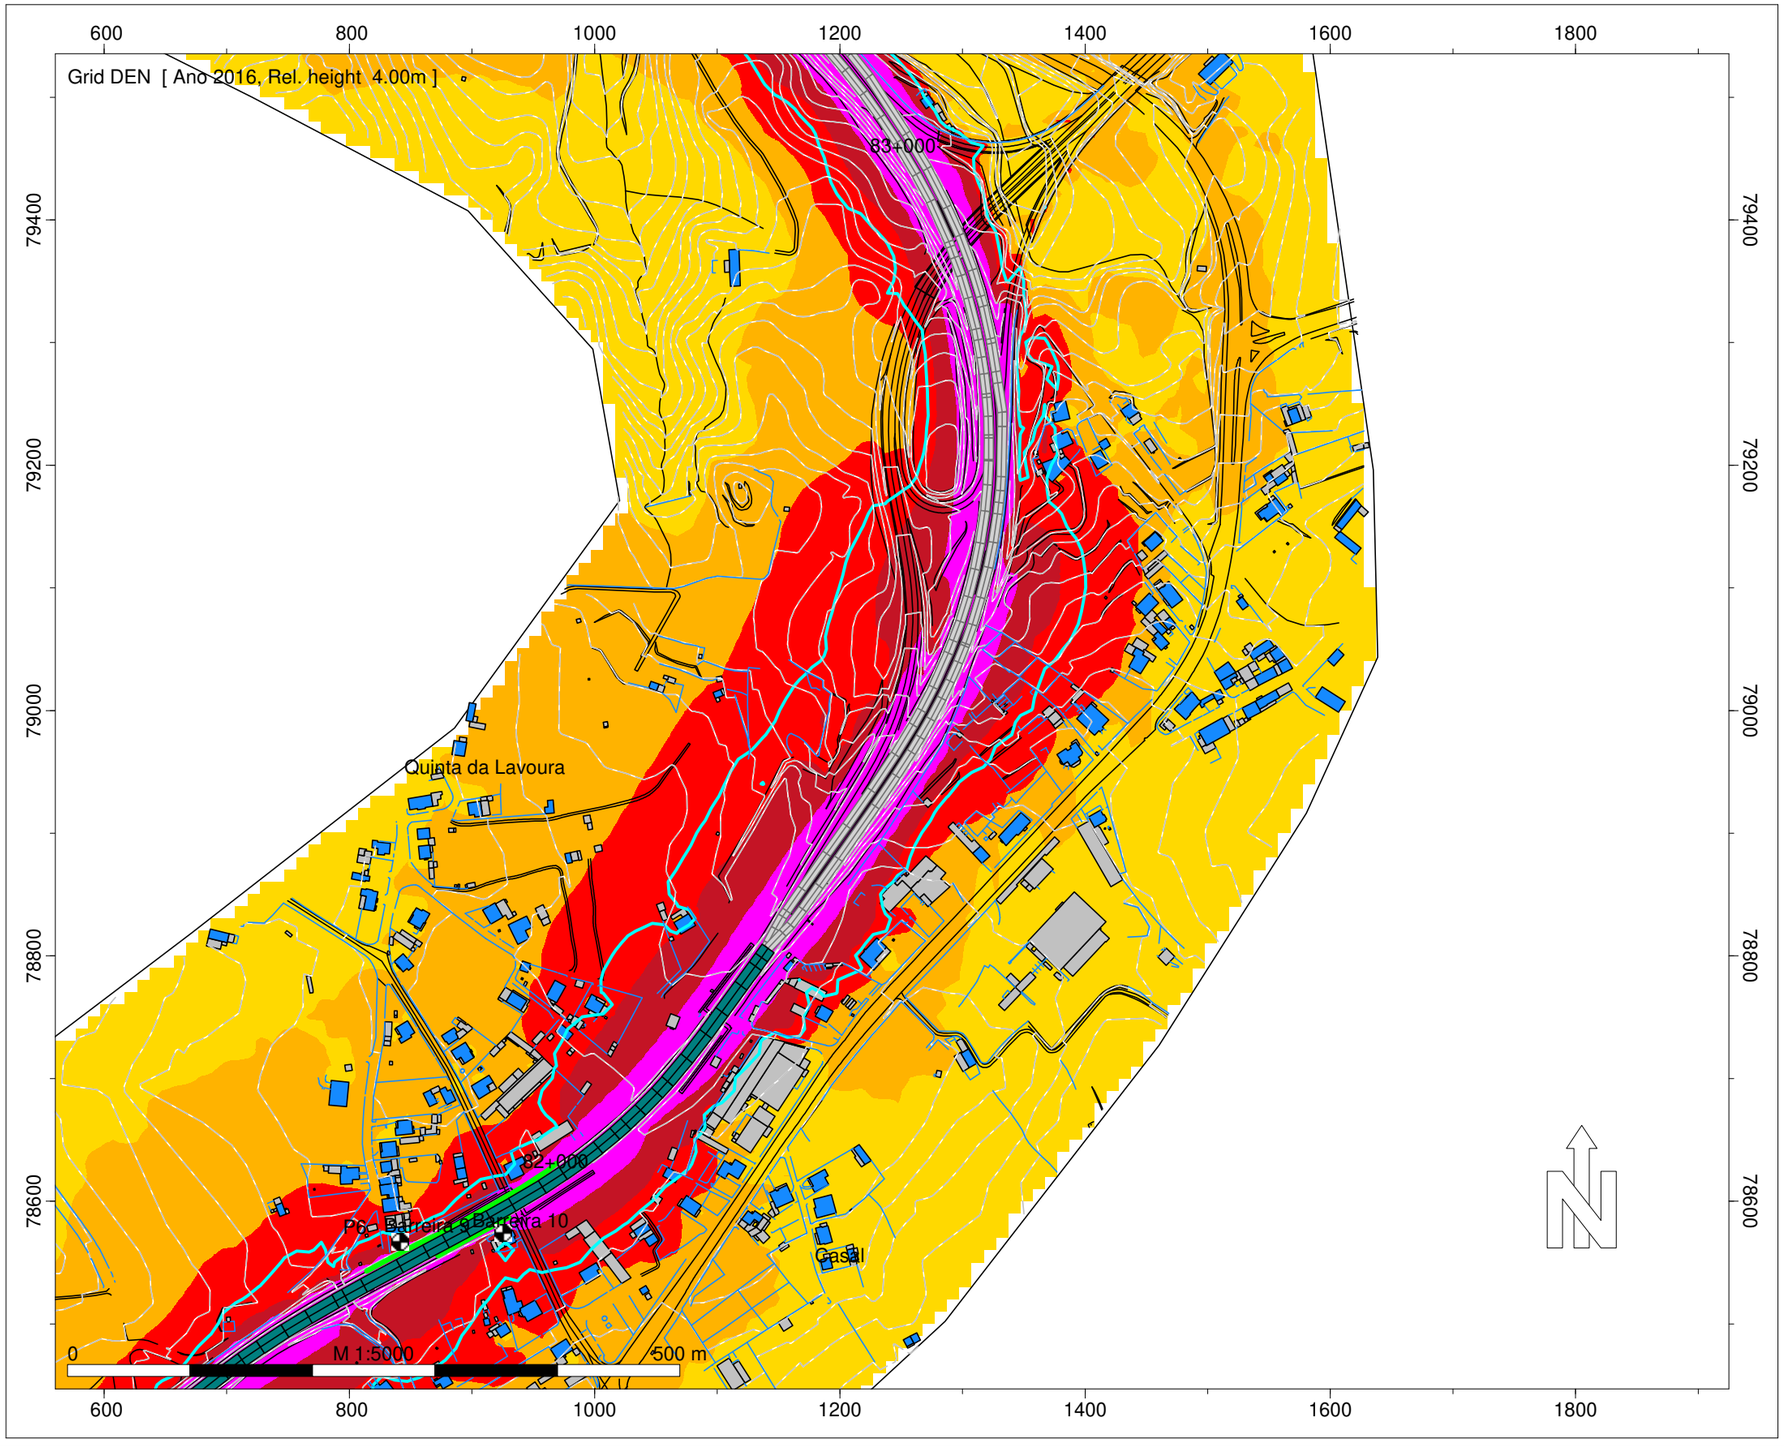

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº9C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

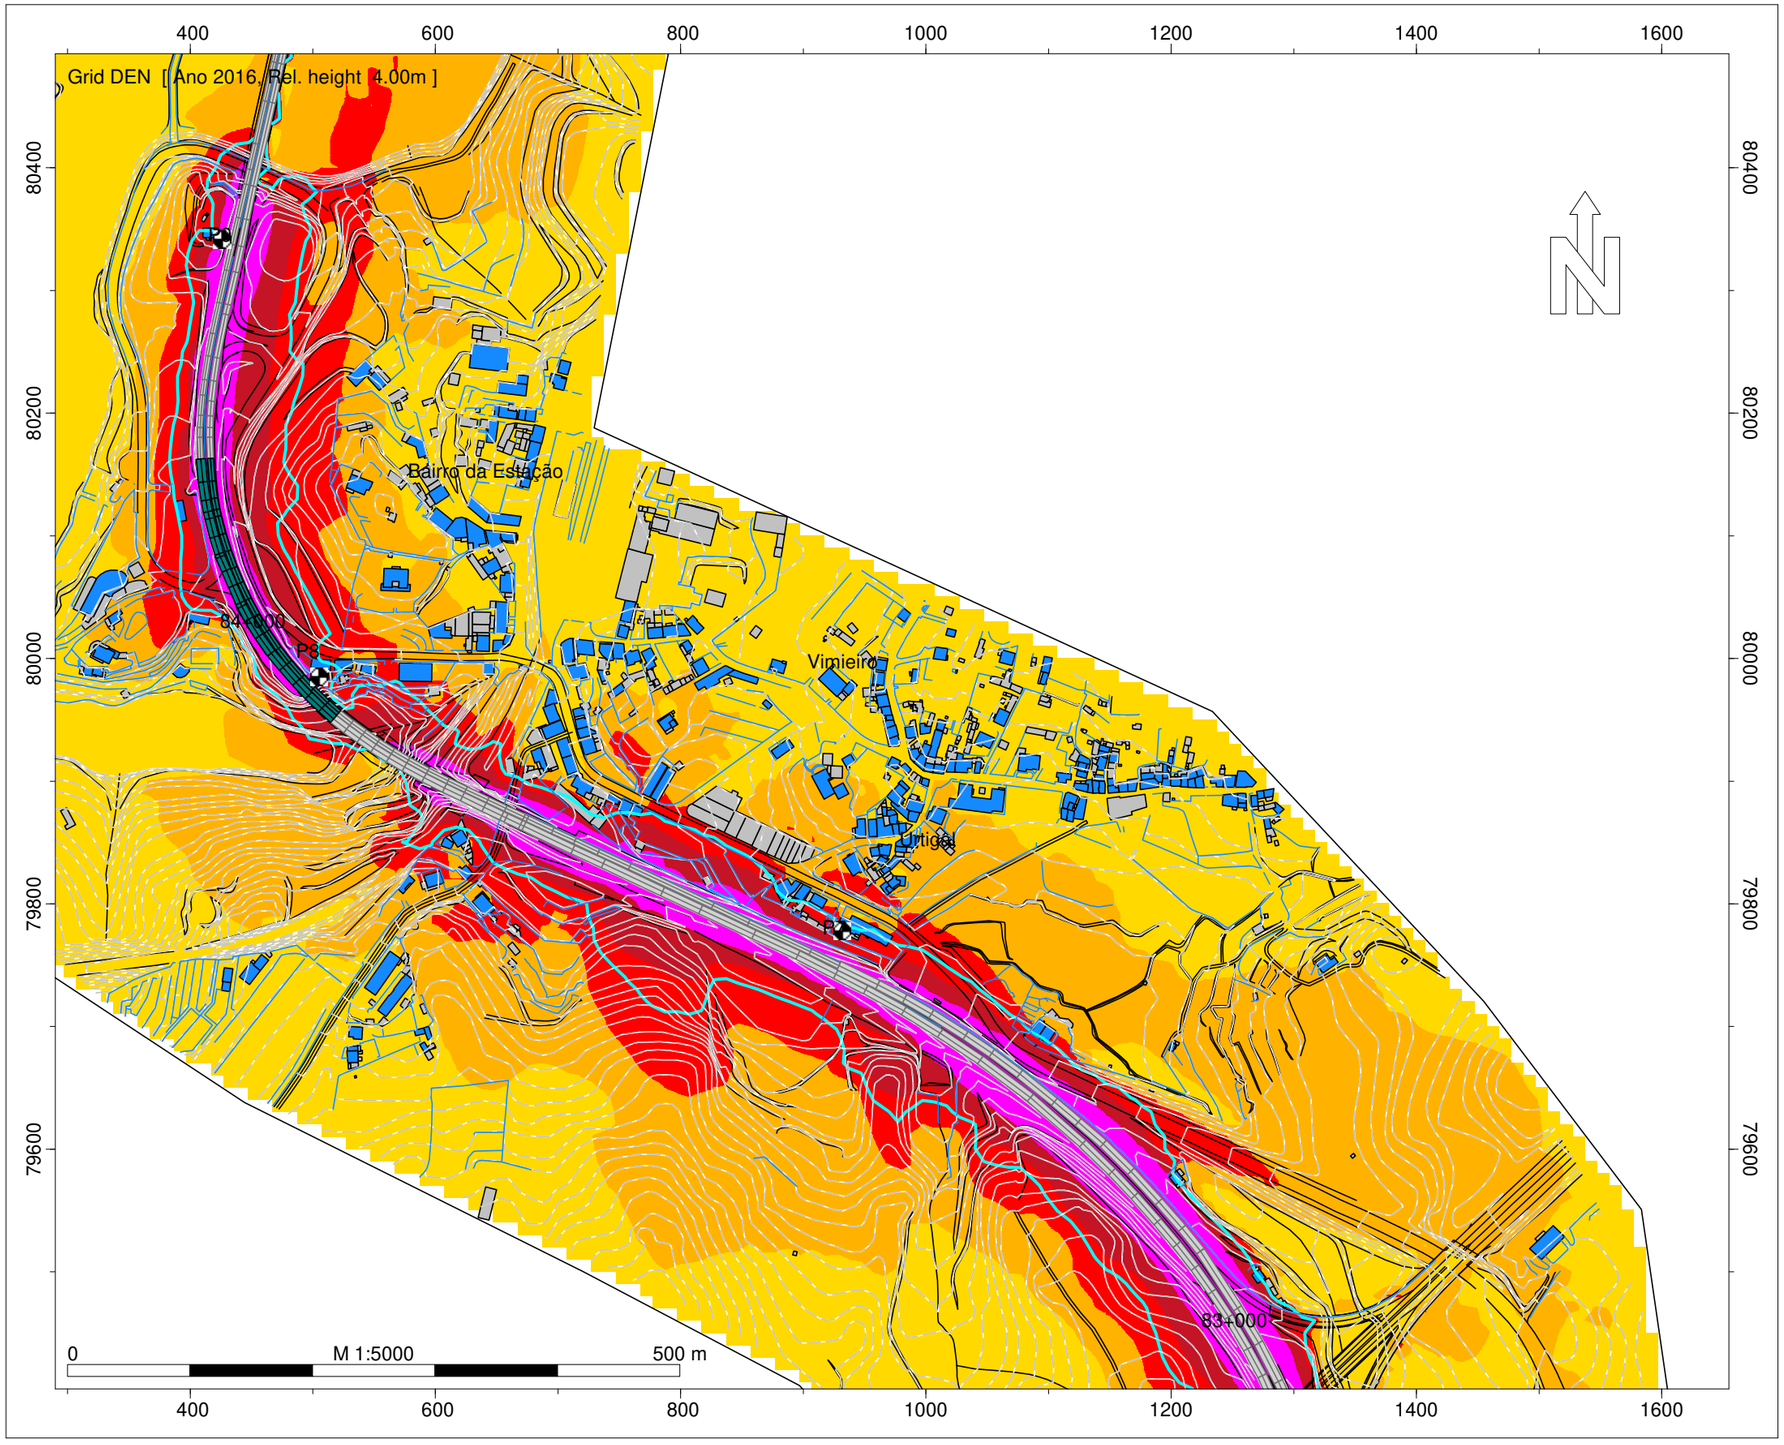

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº10C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

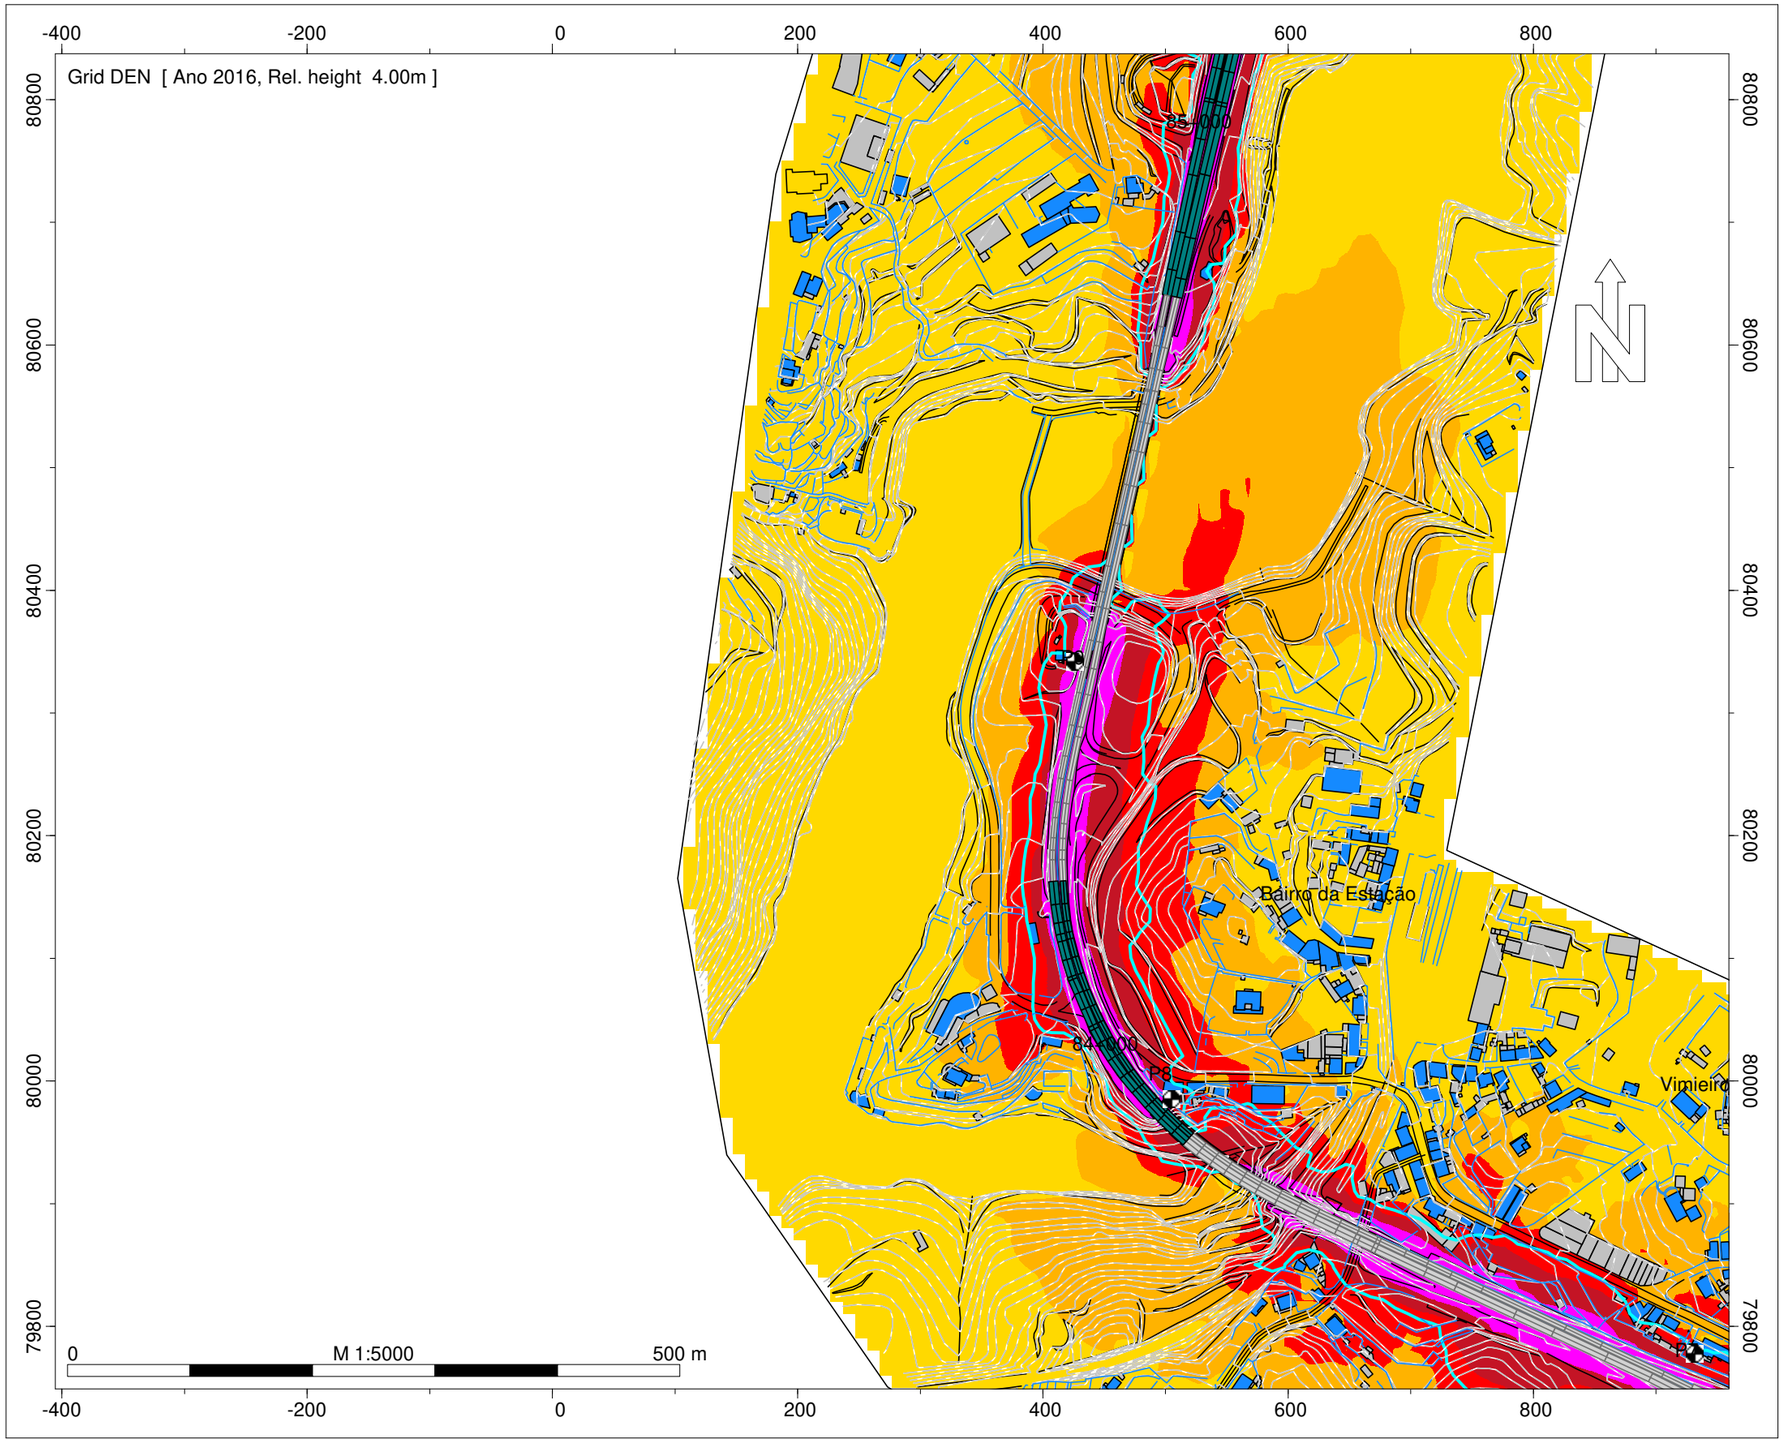

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº11C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

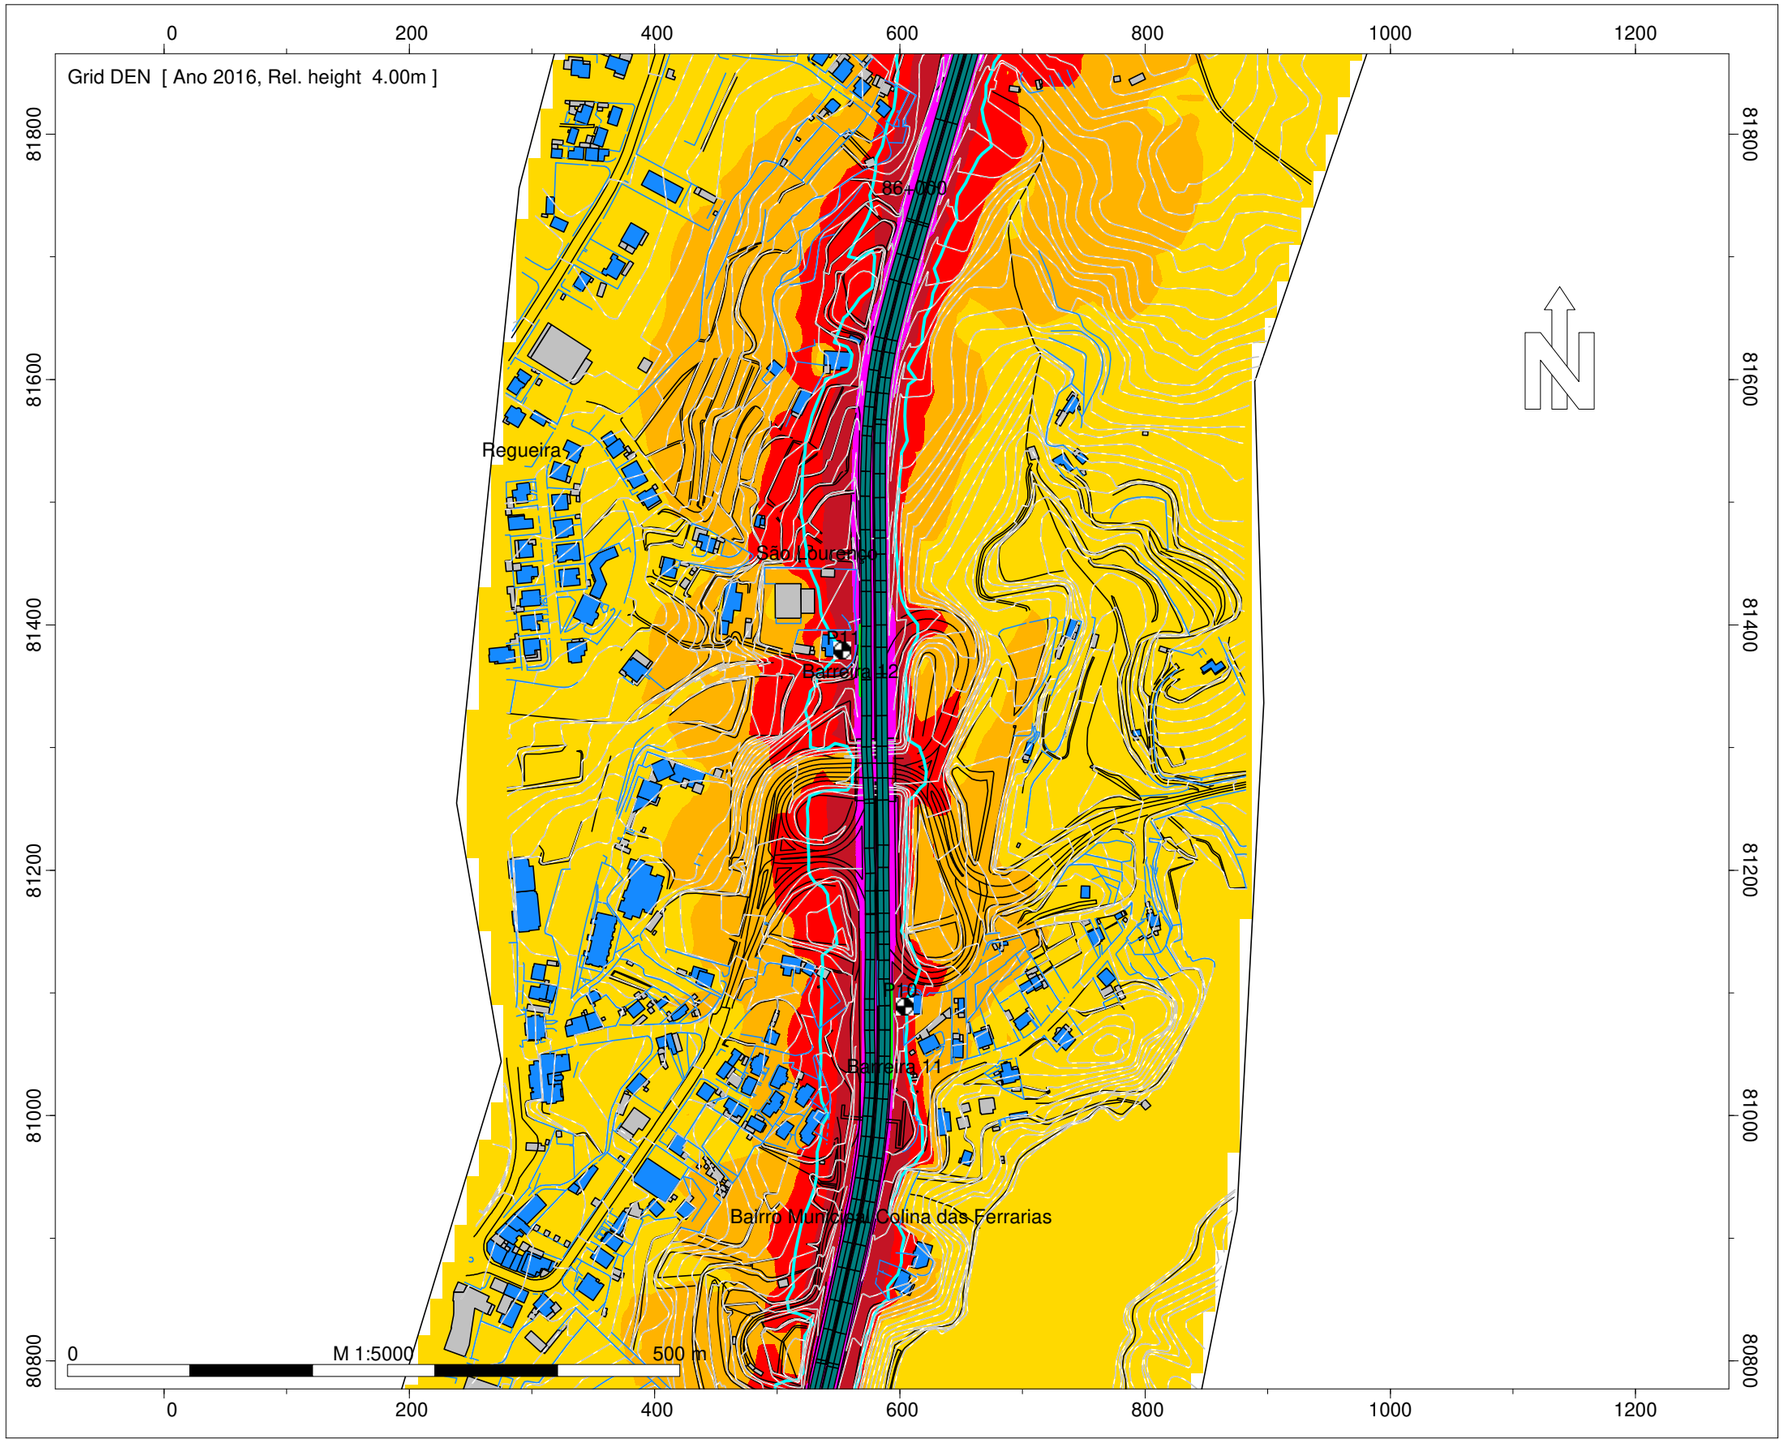

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº12C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

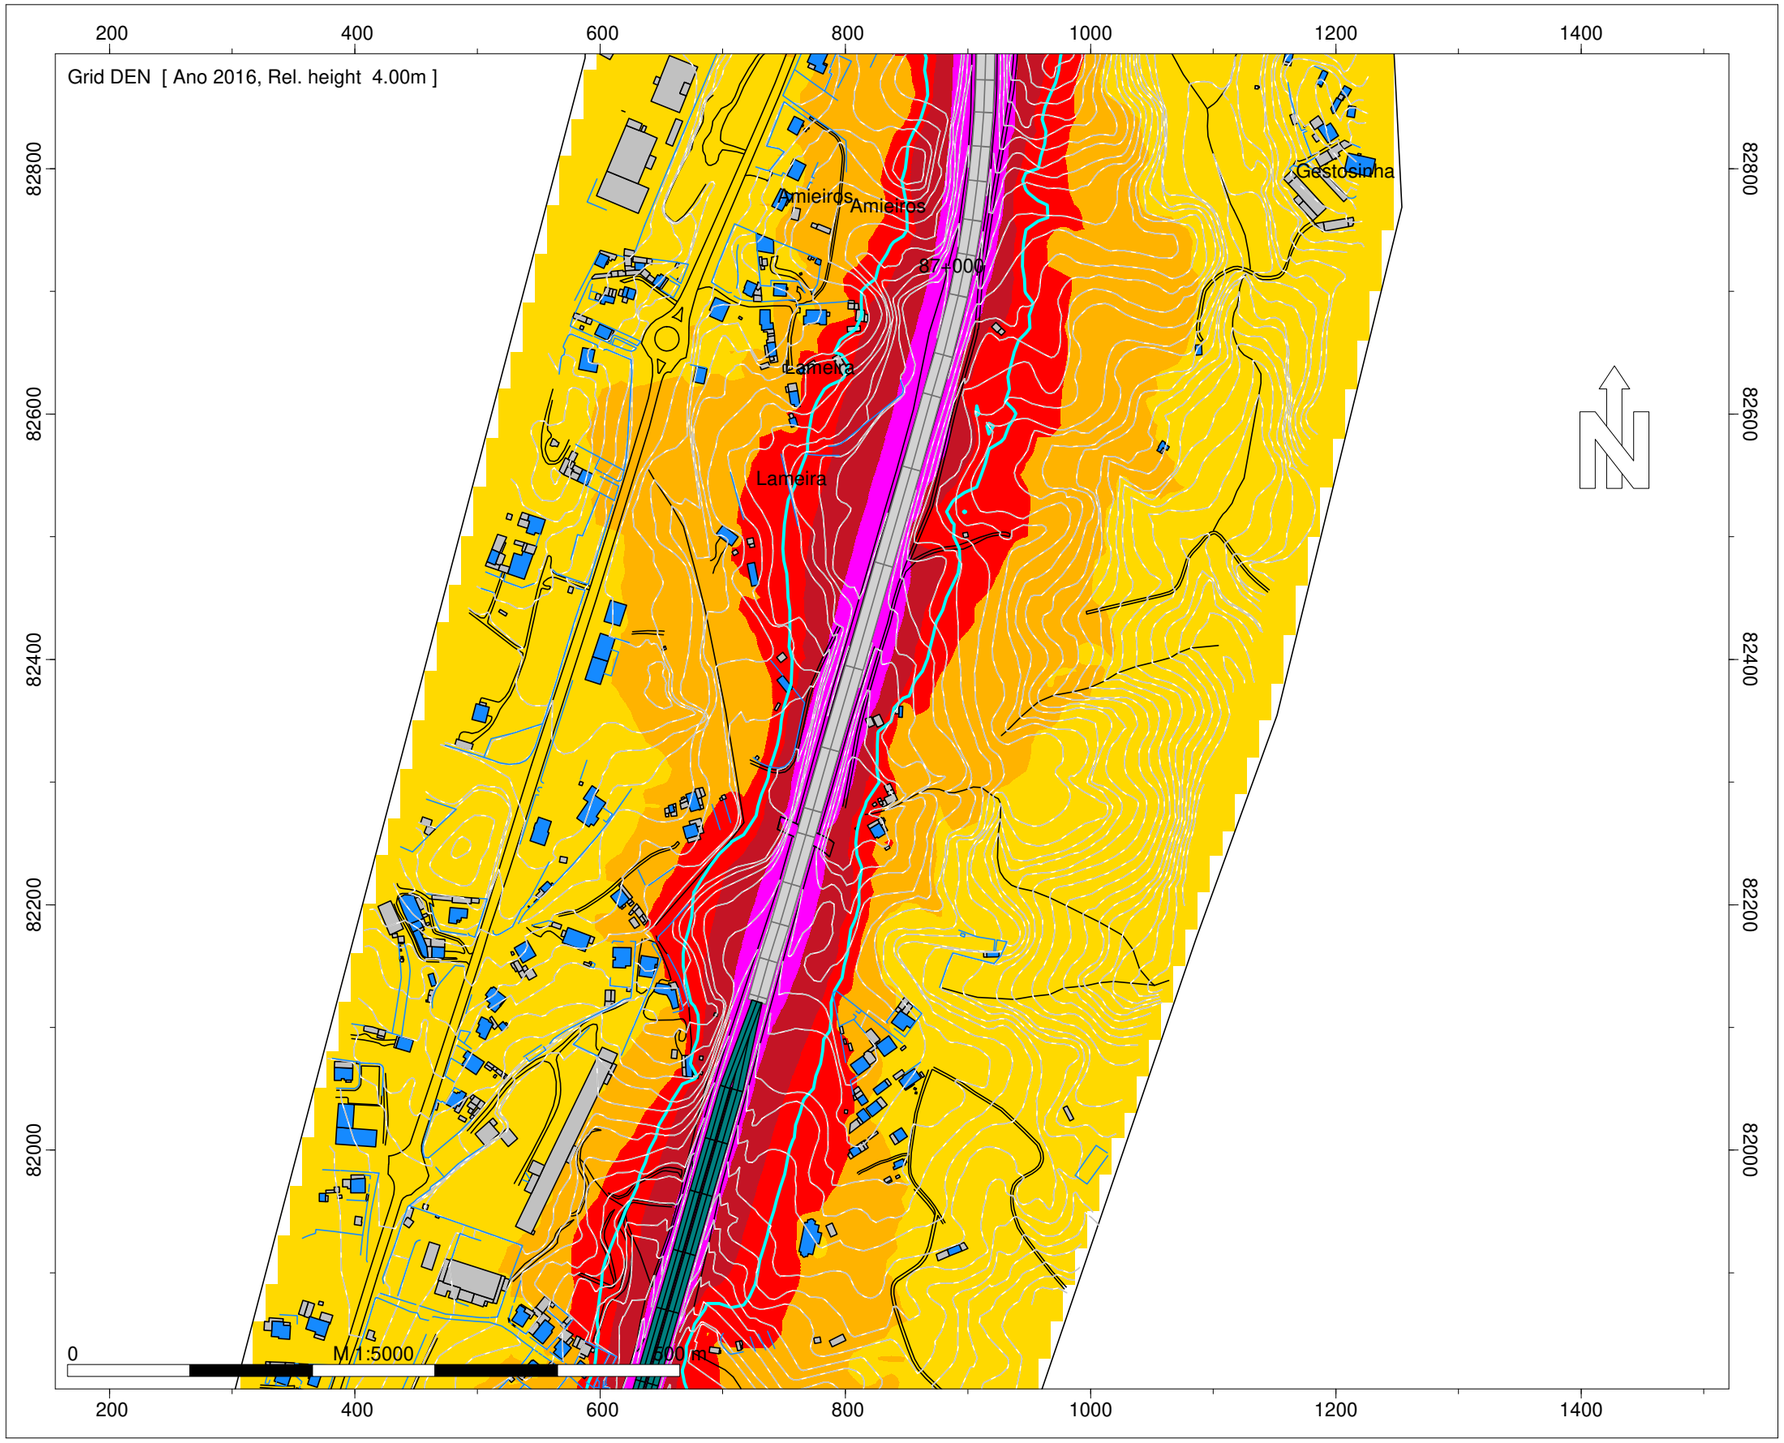

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº13C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

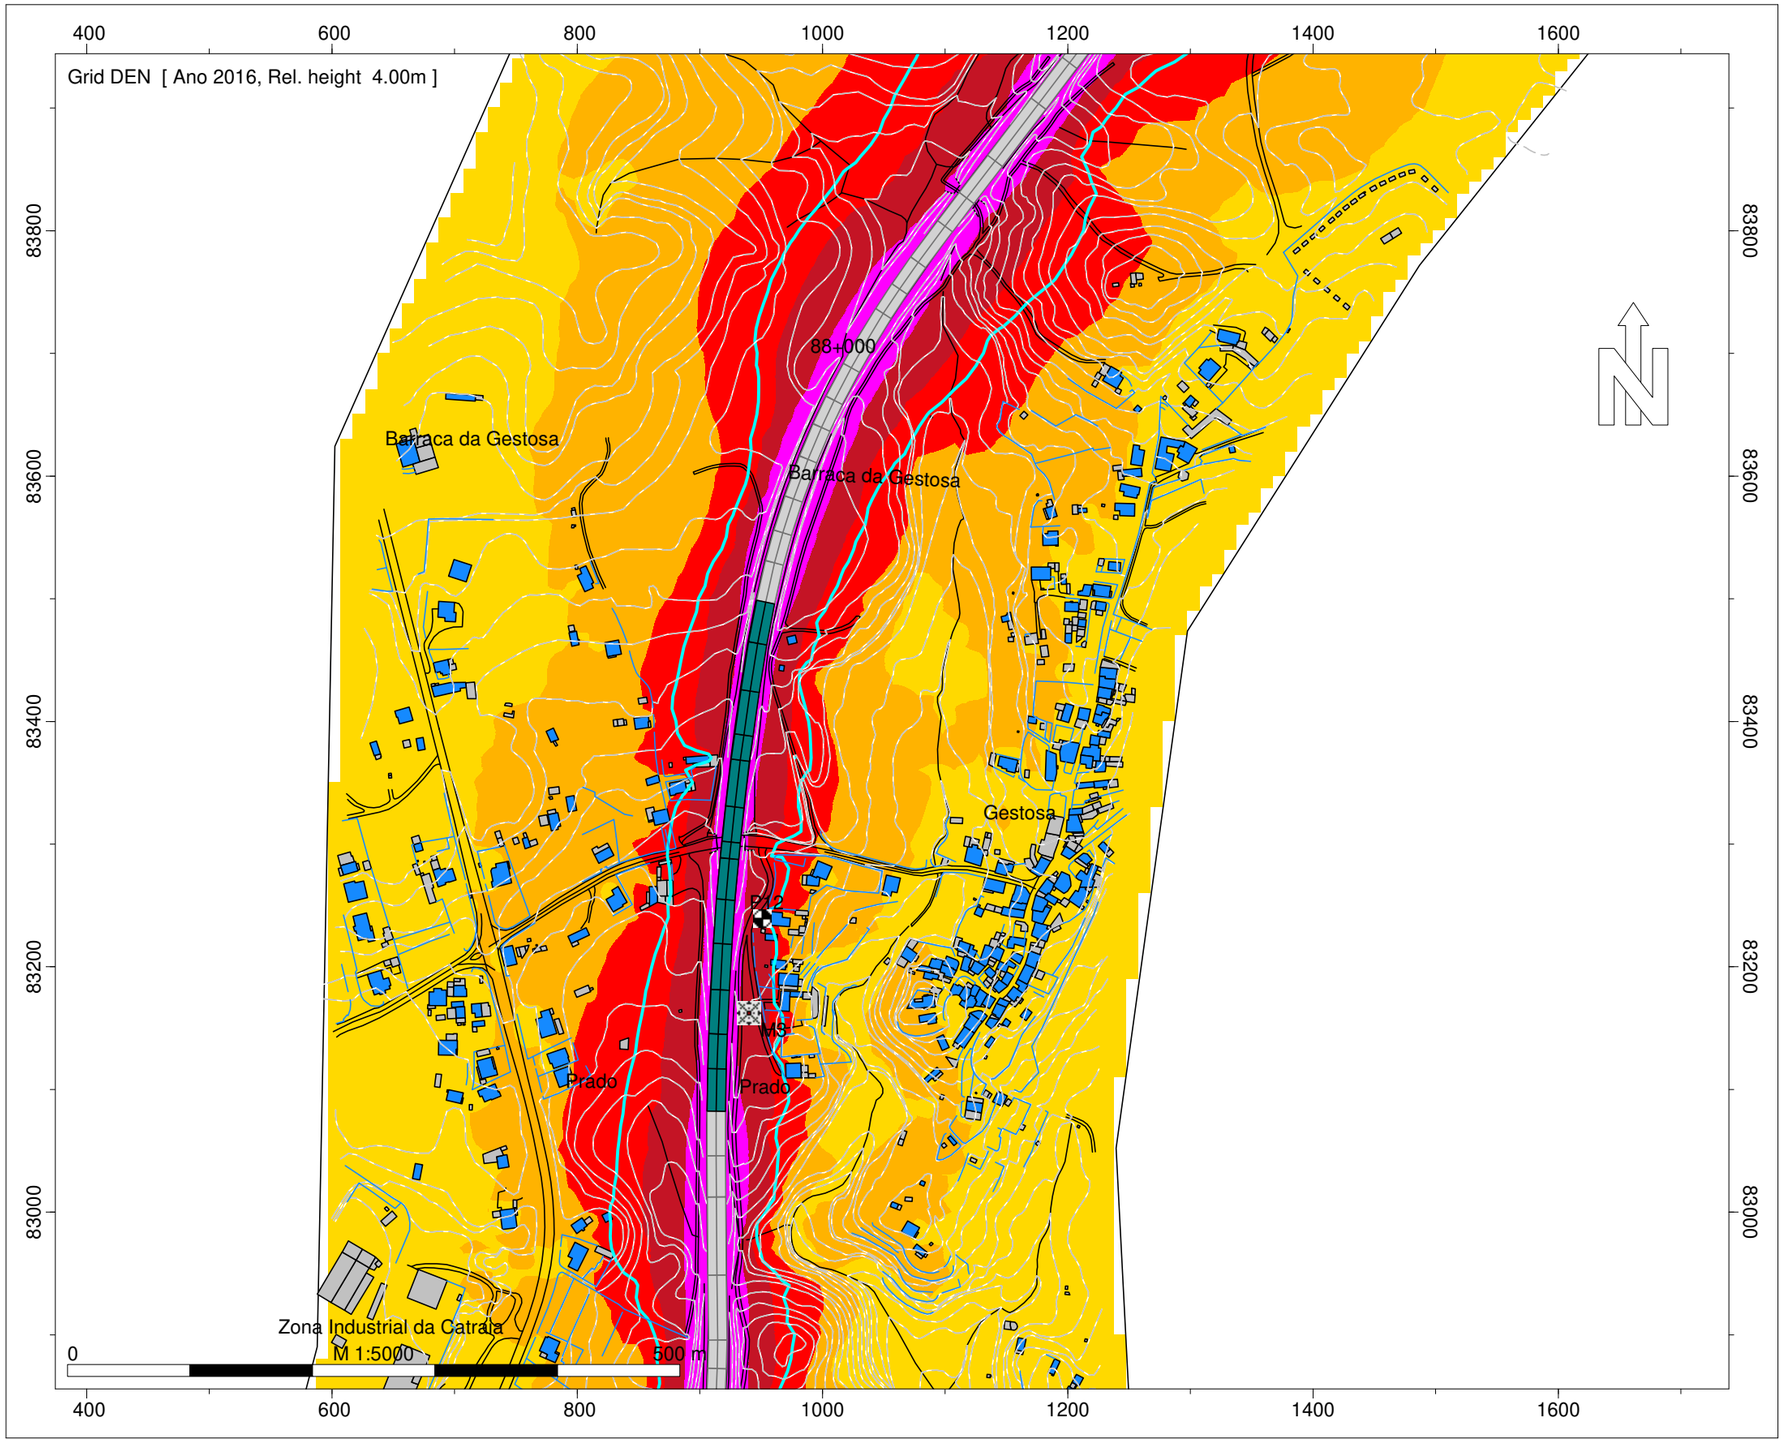

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº14C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

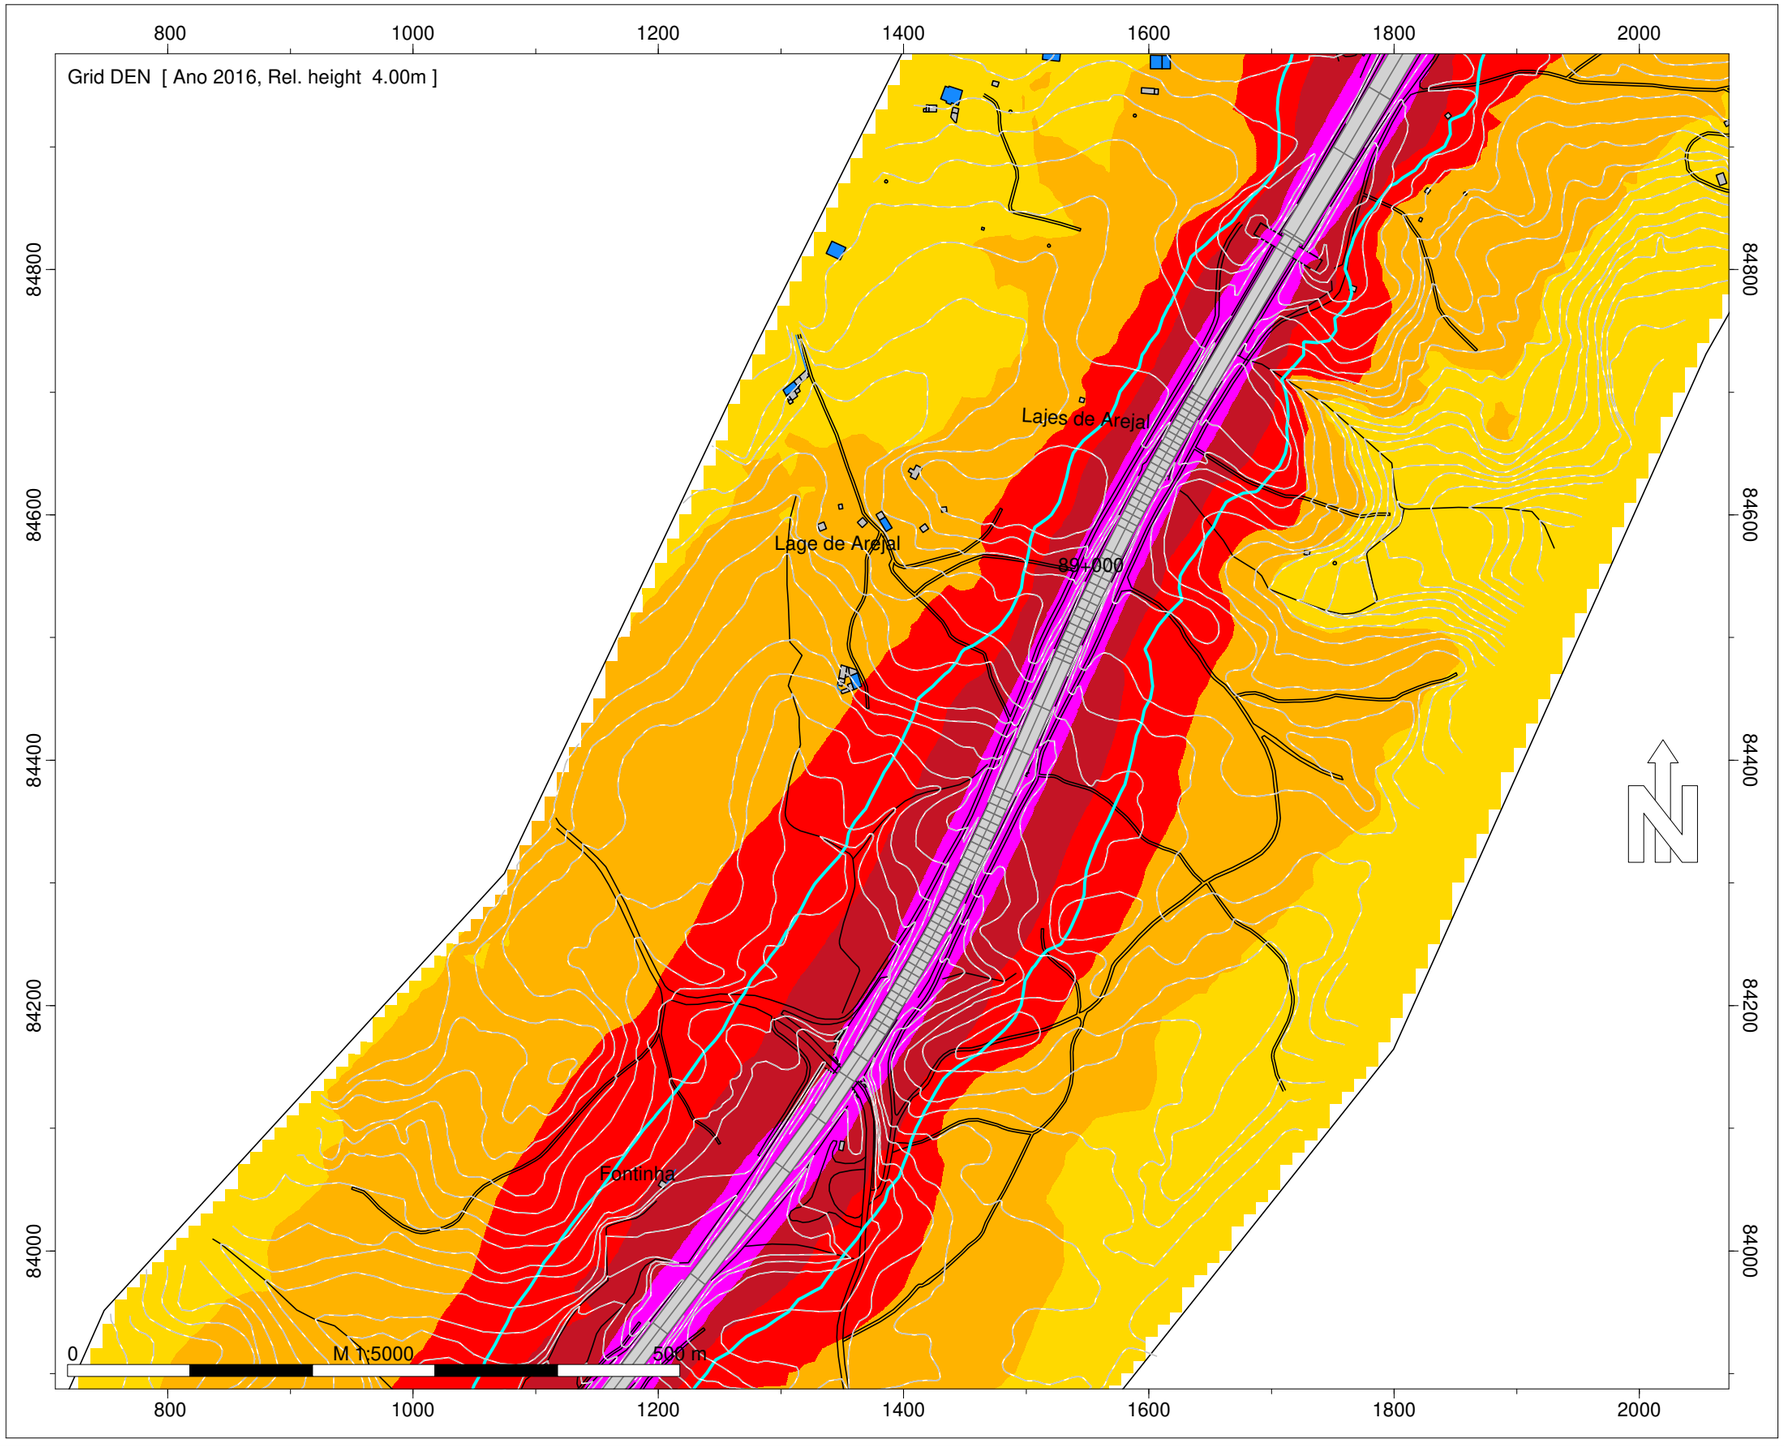

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº15C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

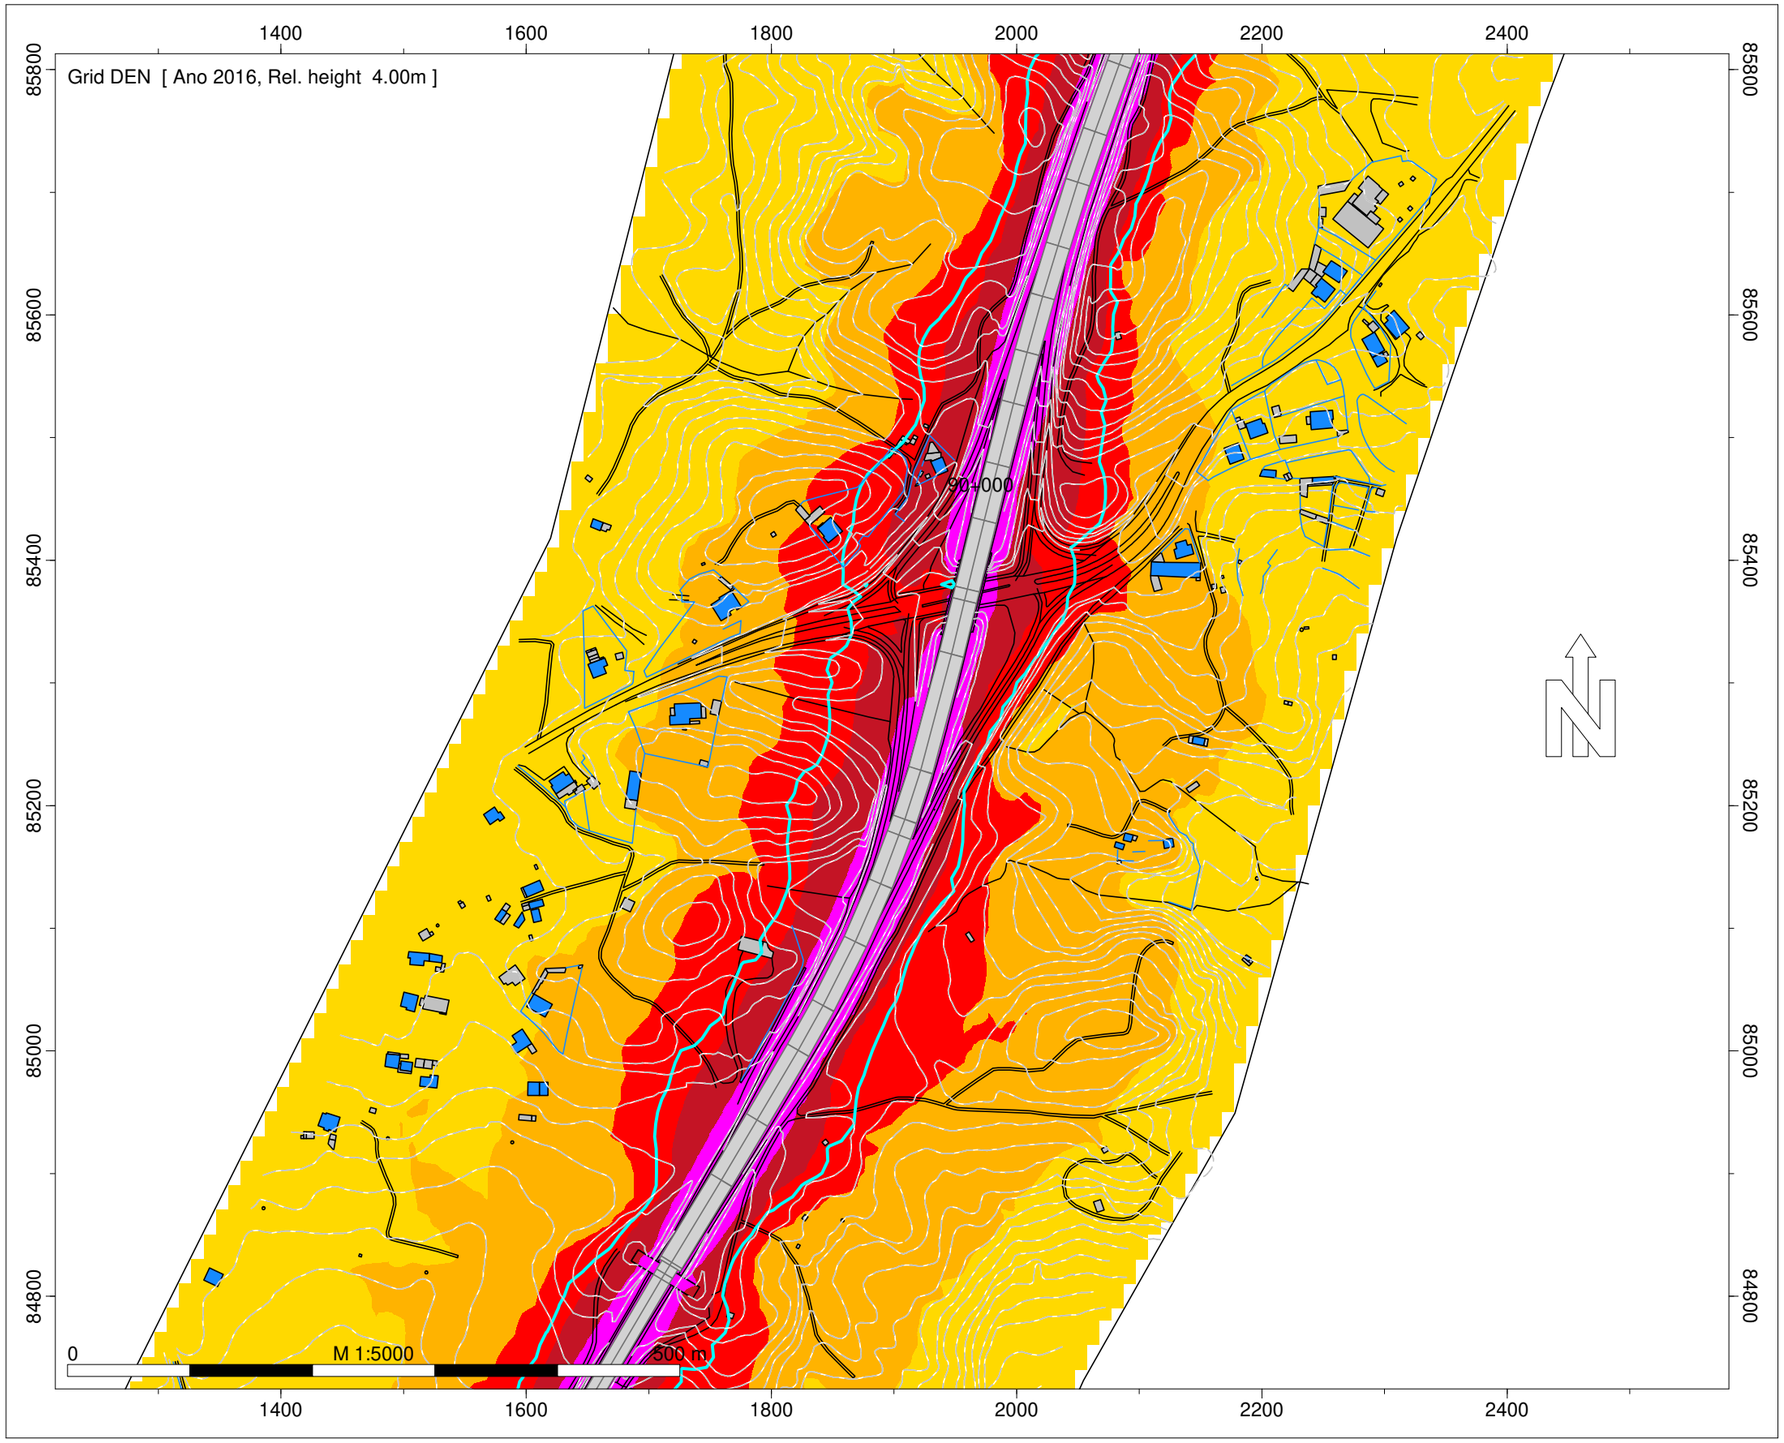

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº16C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

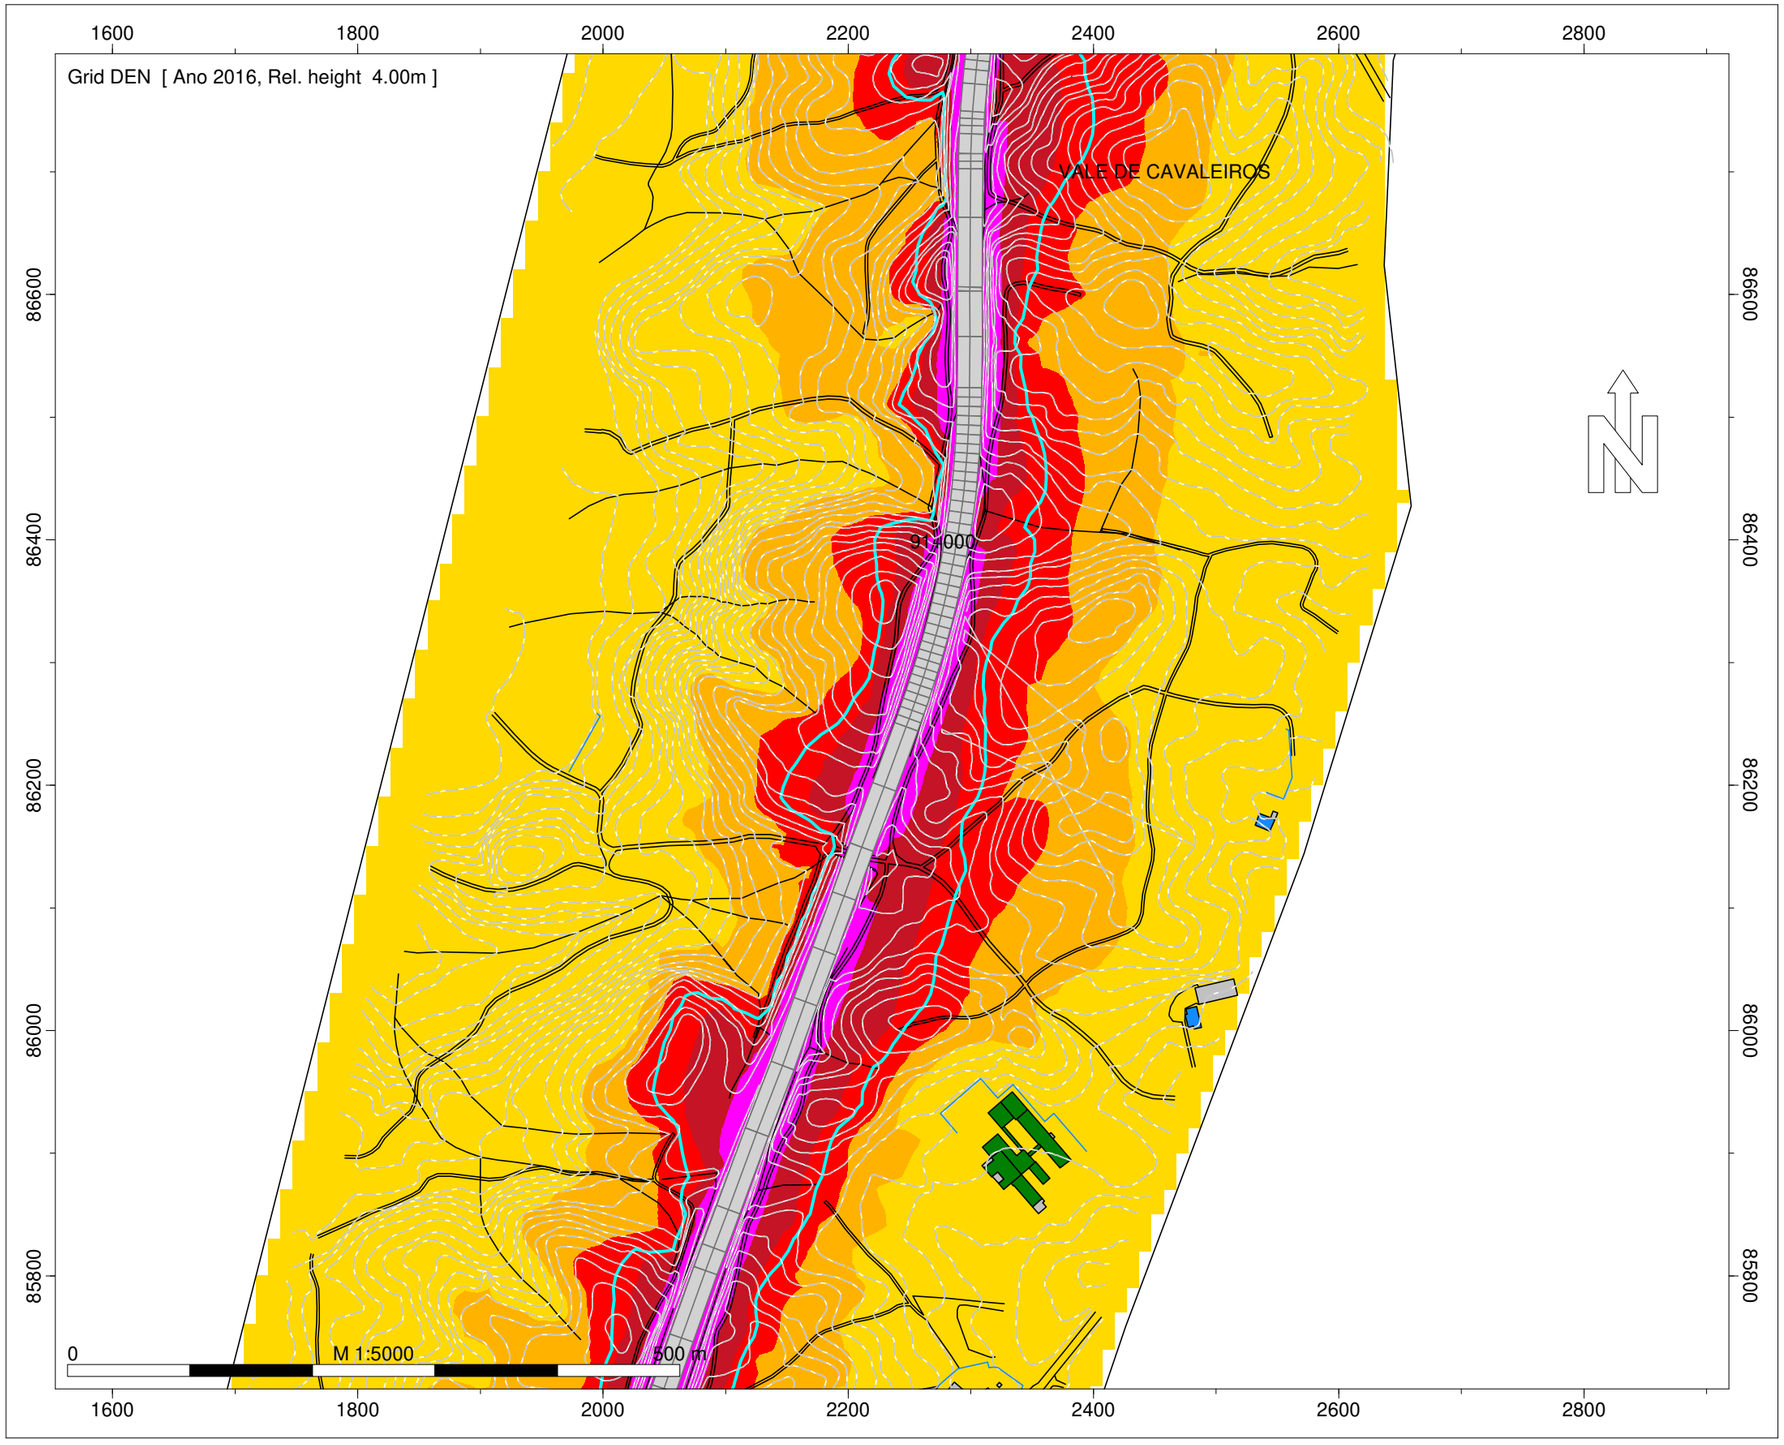

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº17C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

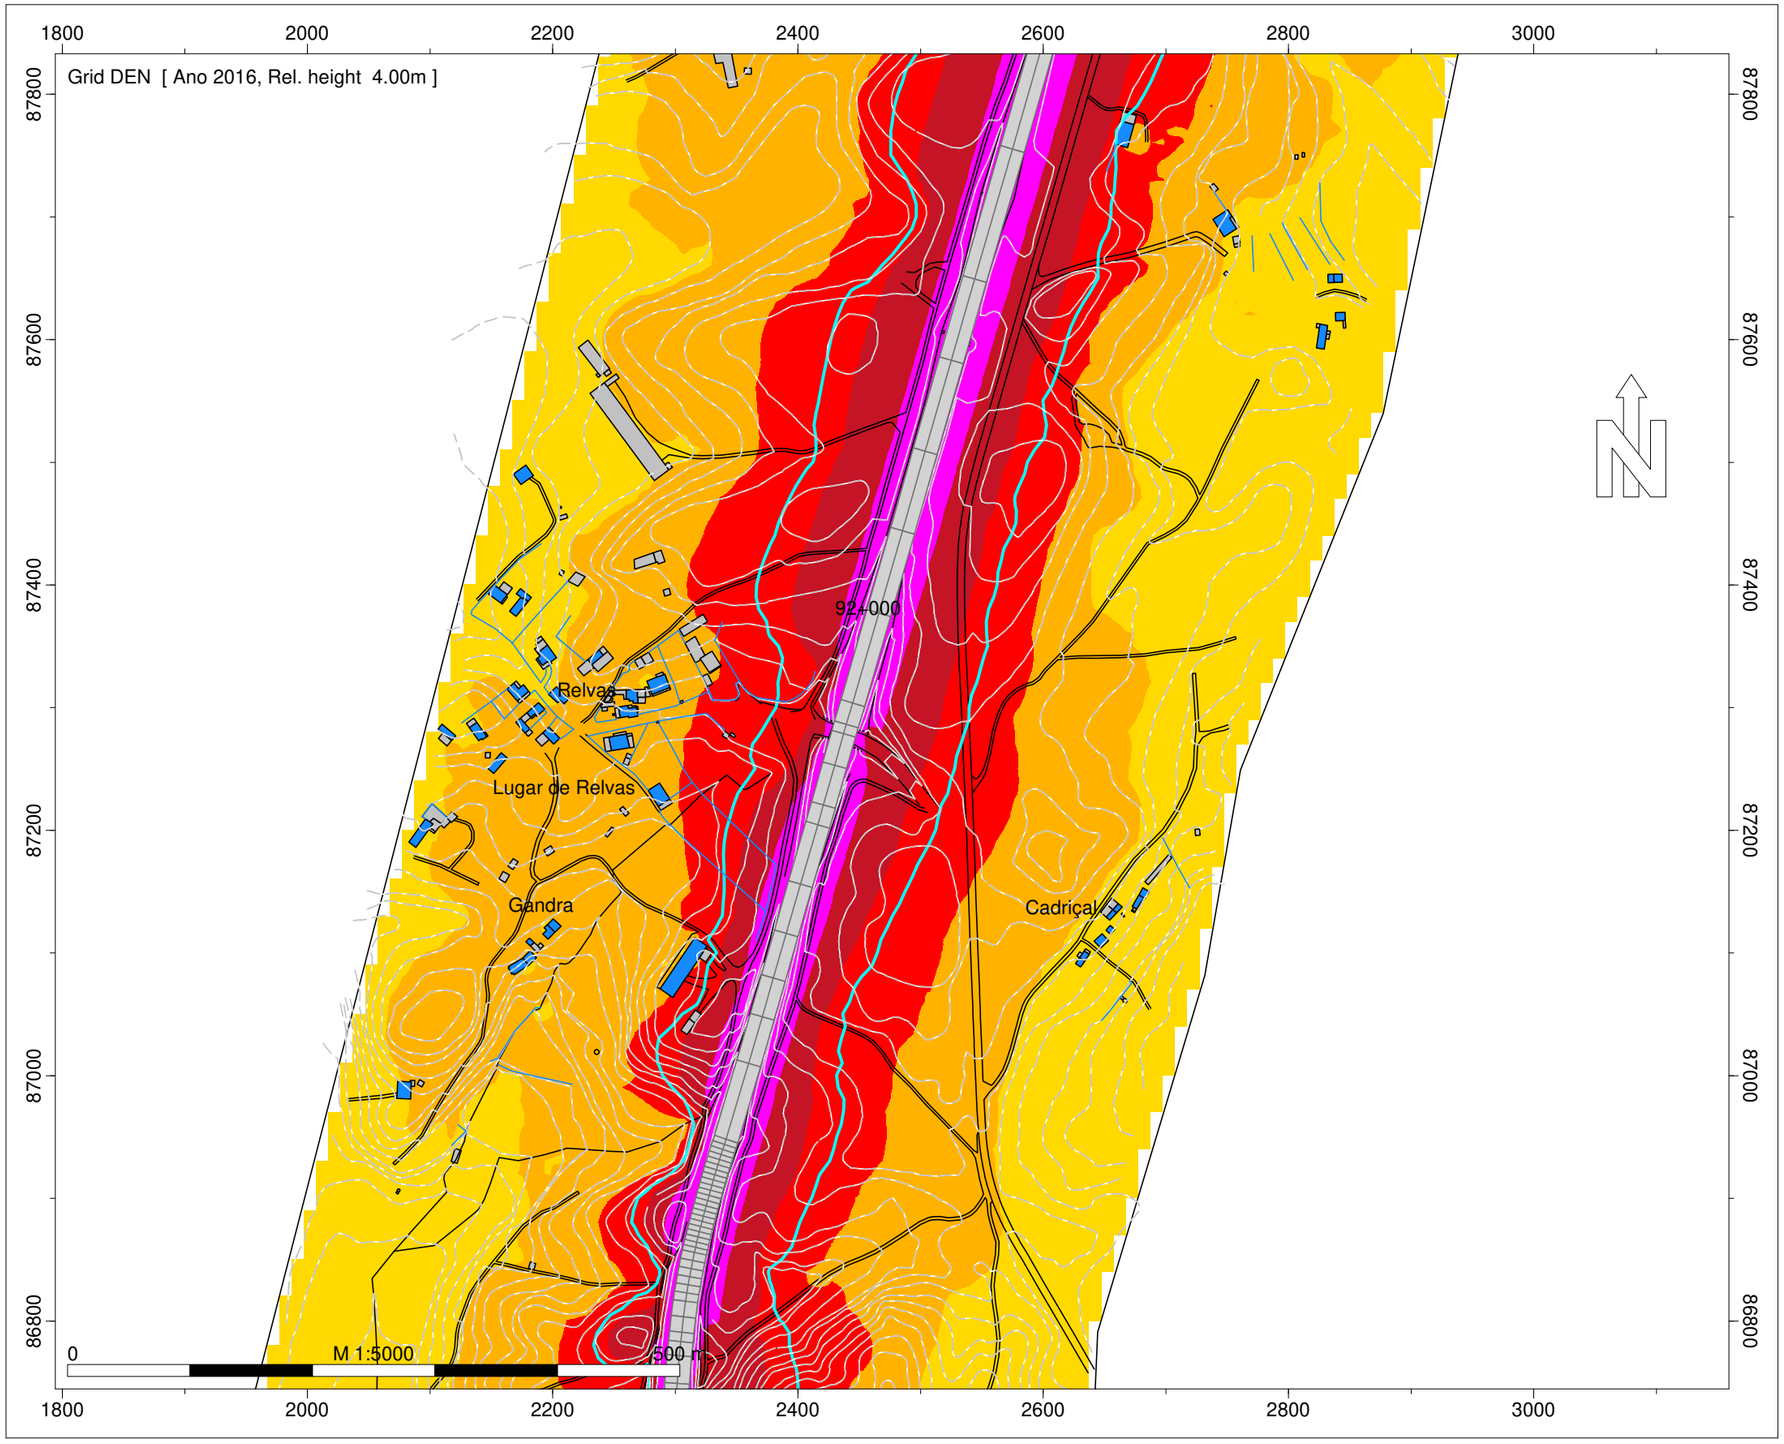

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº18C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

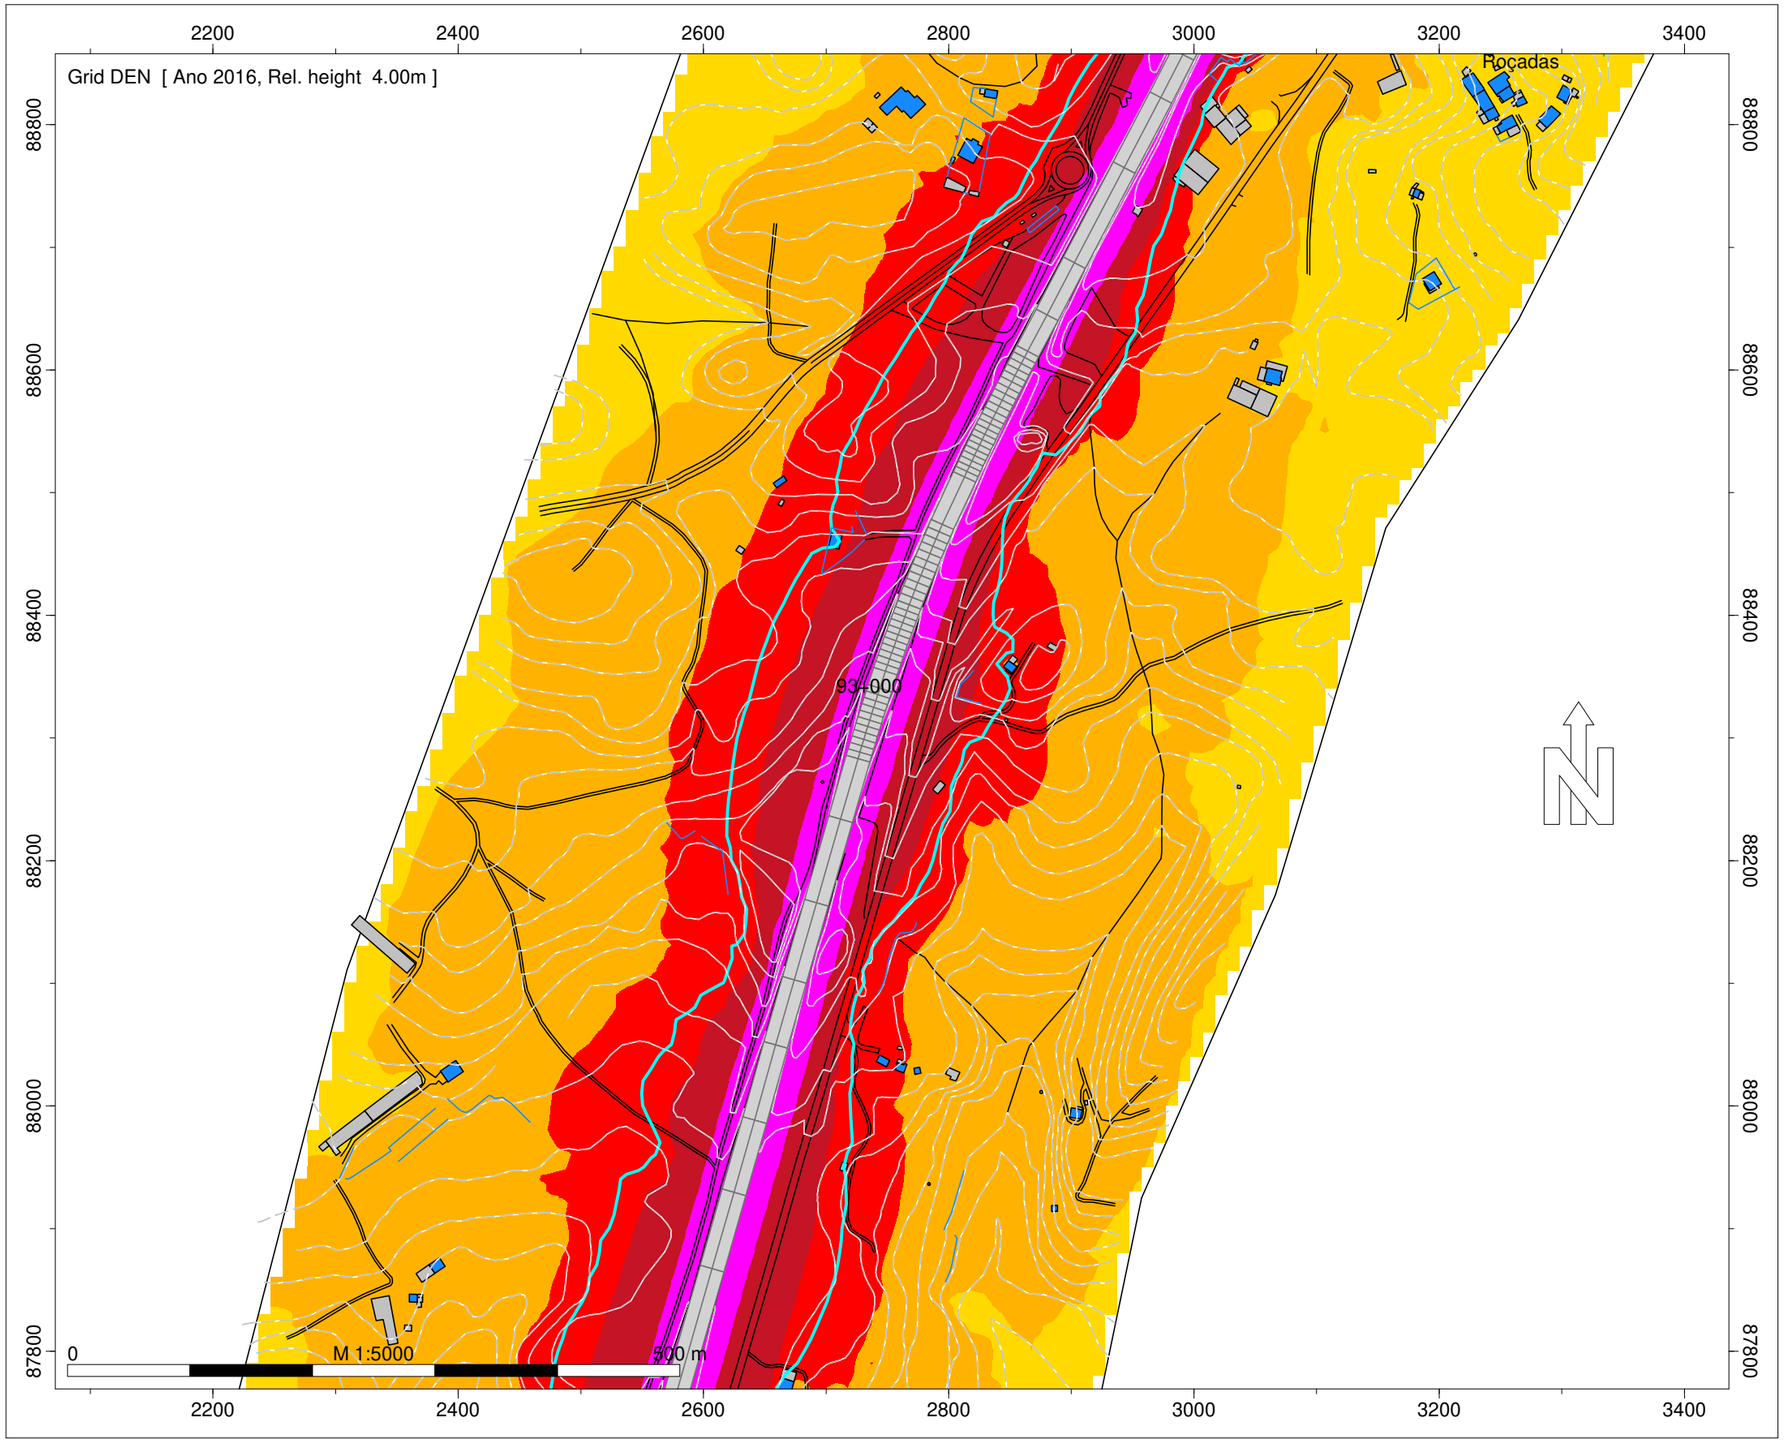

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº19C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

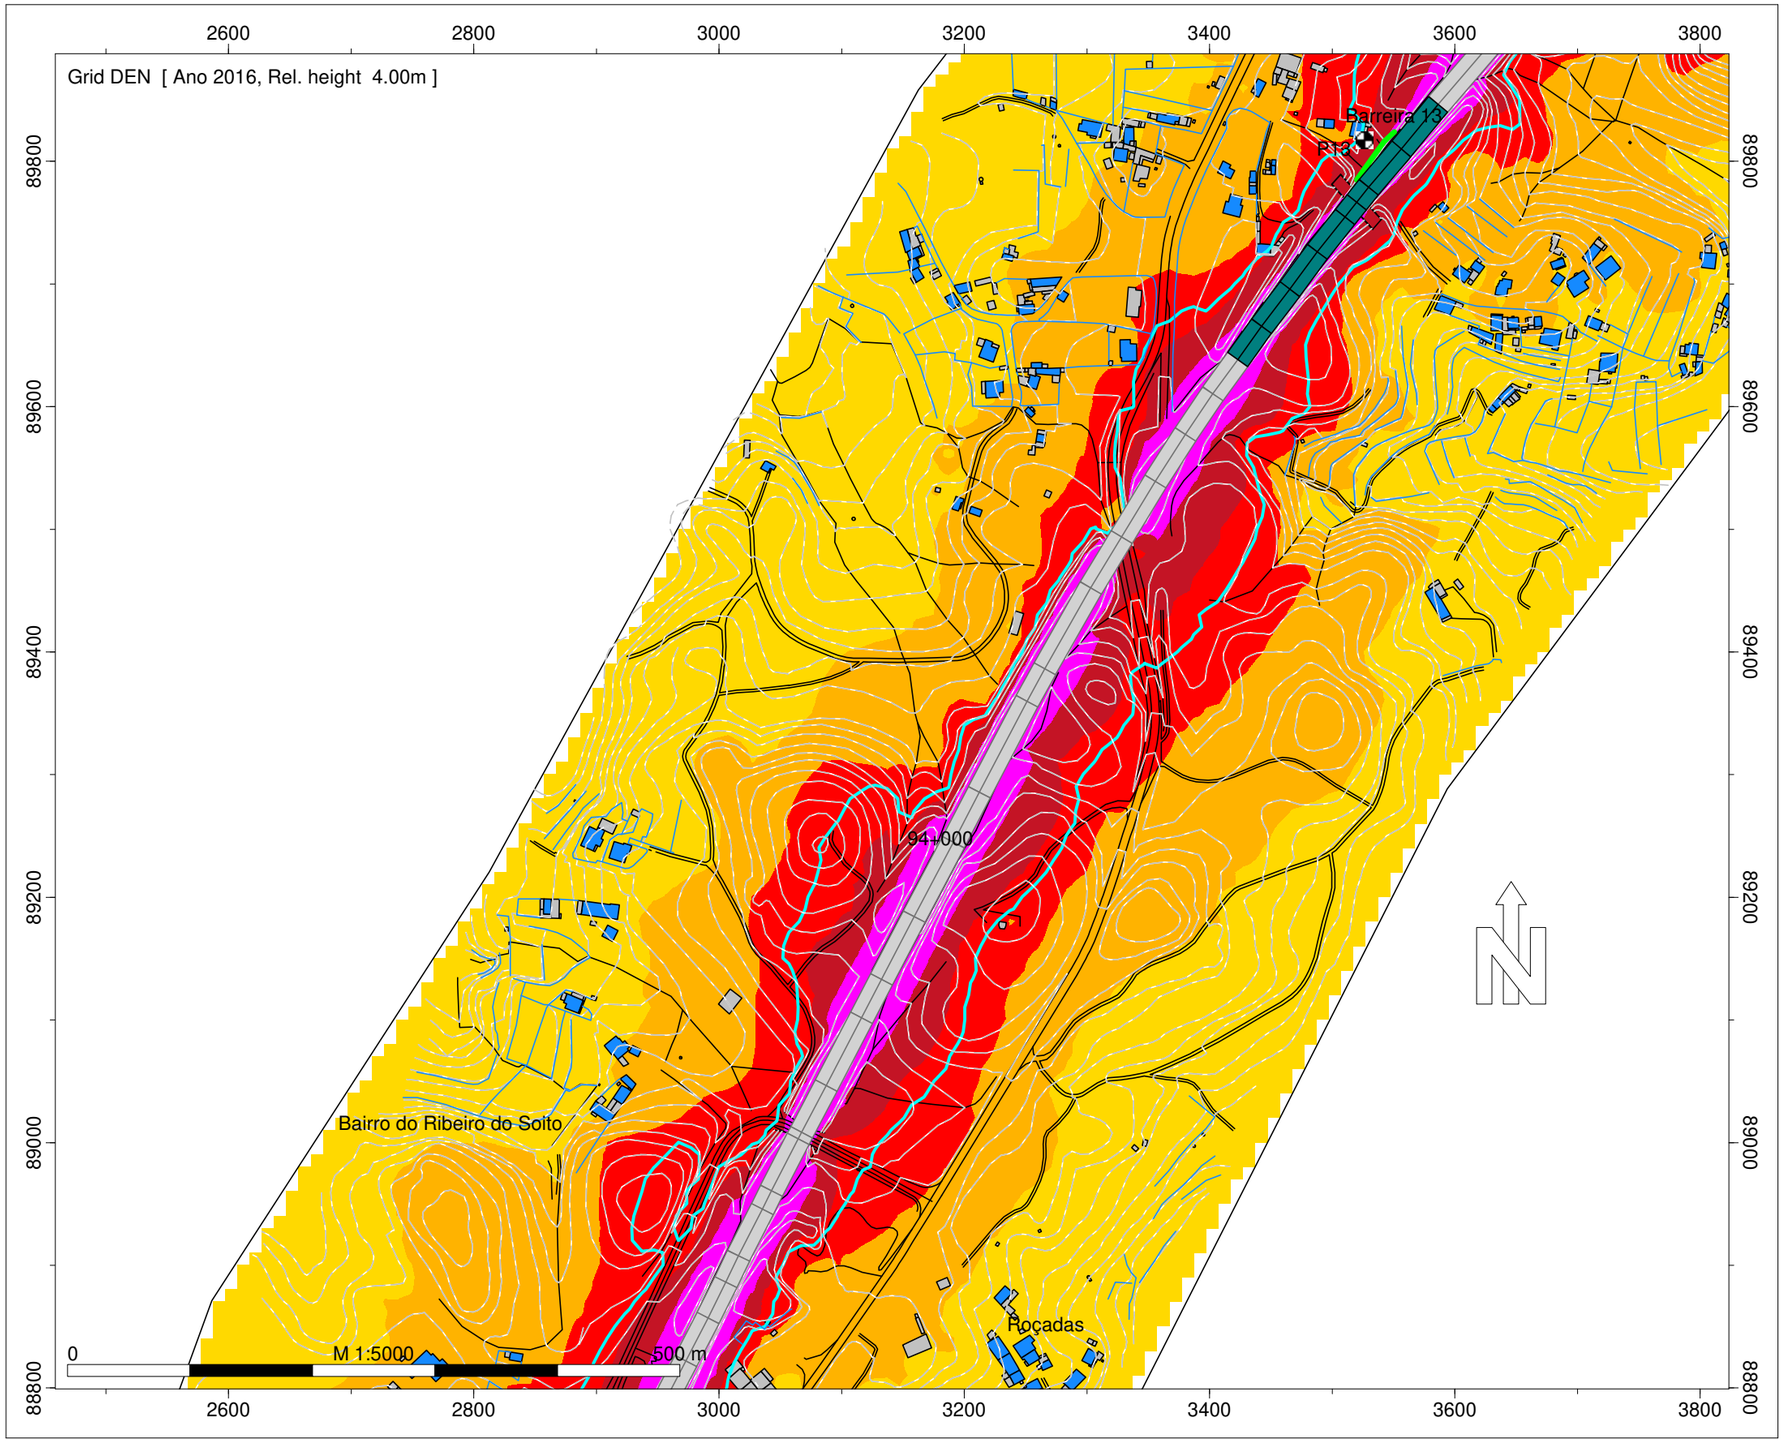

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº20C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

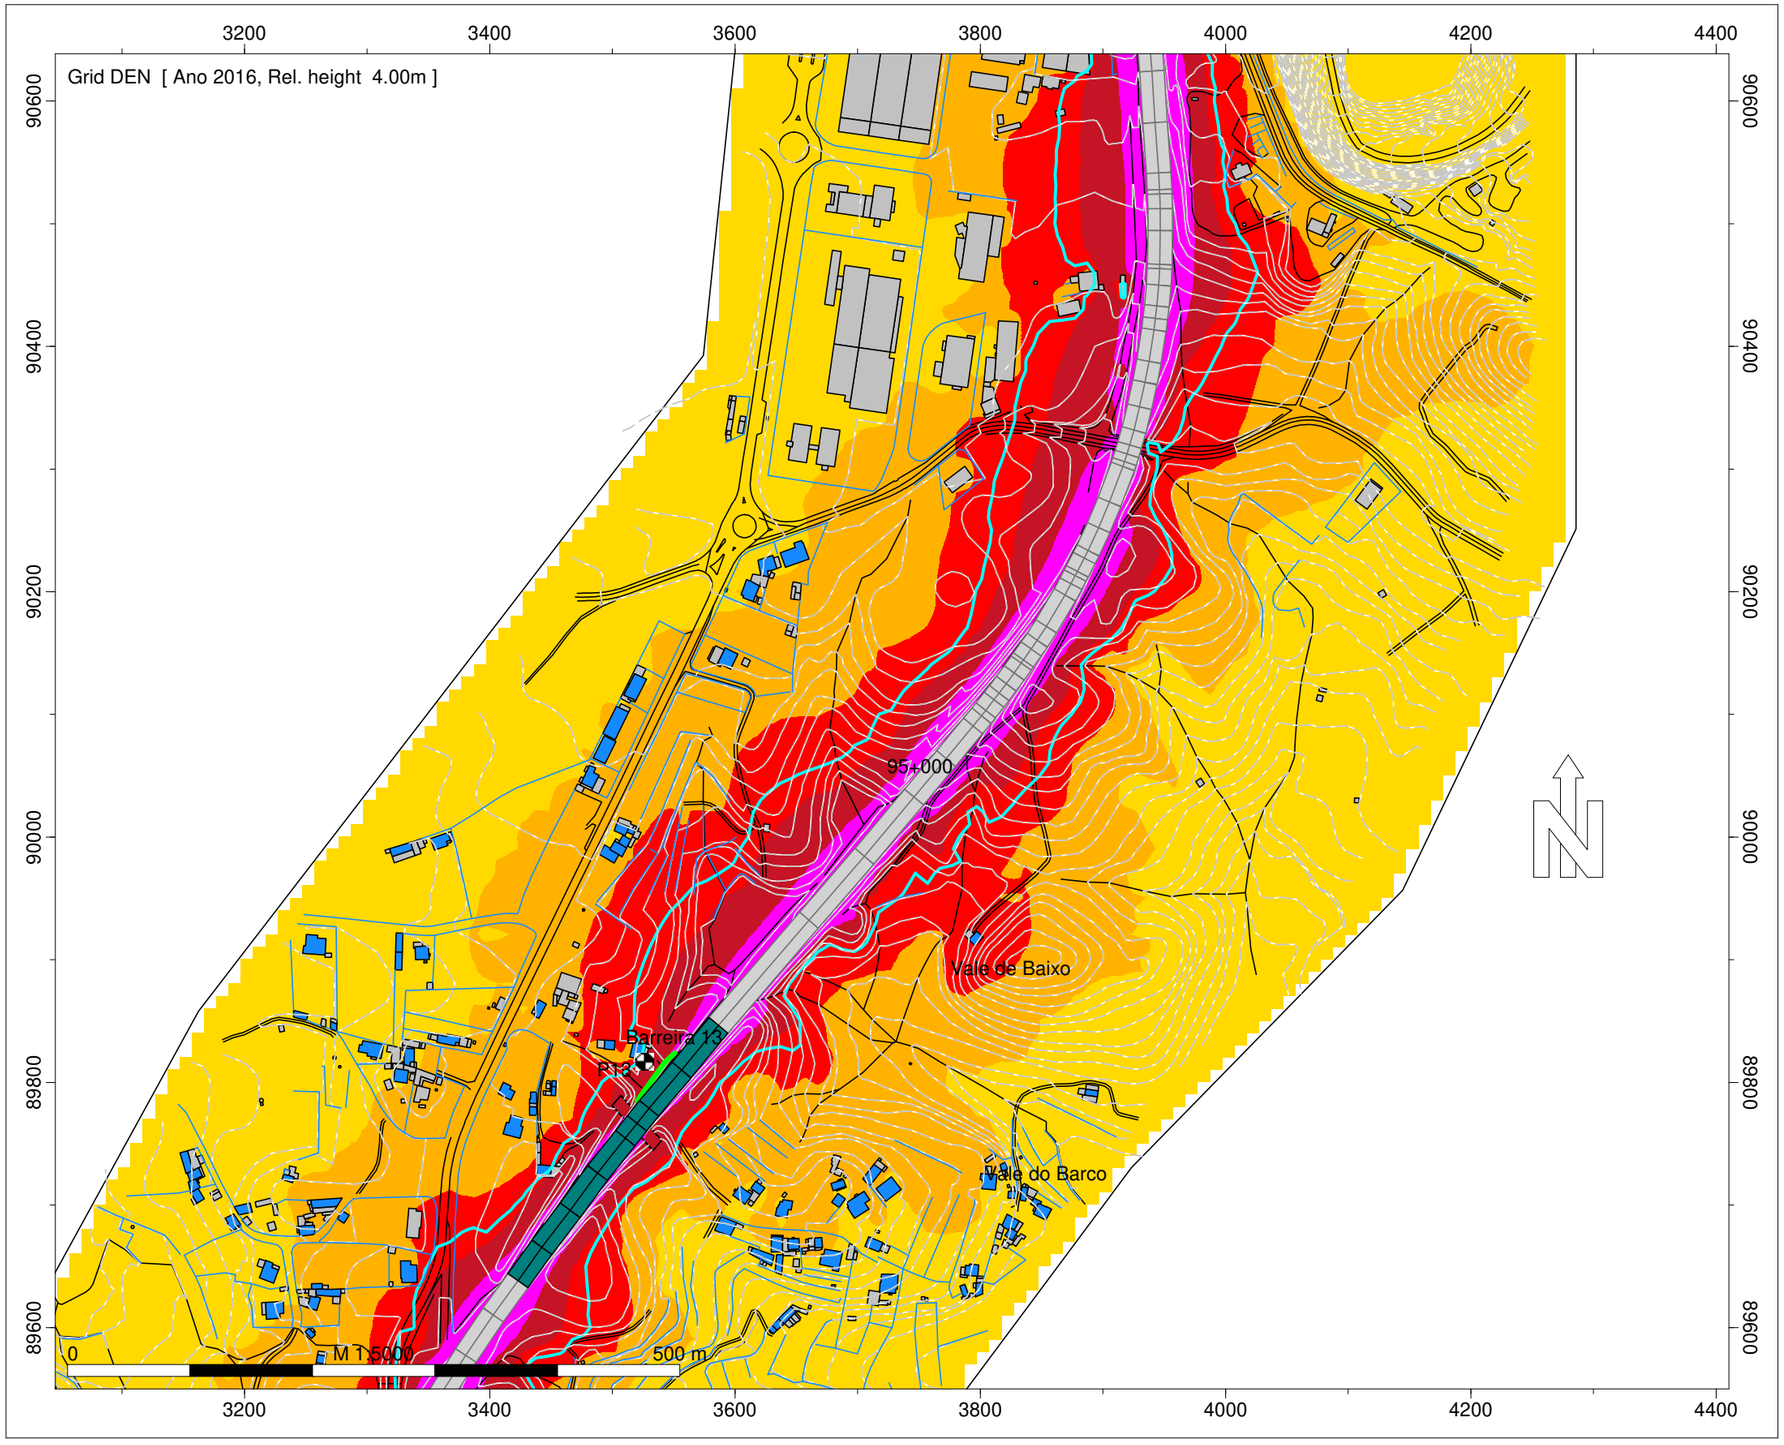

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº21C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

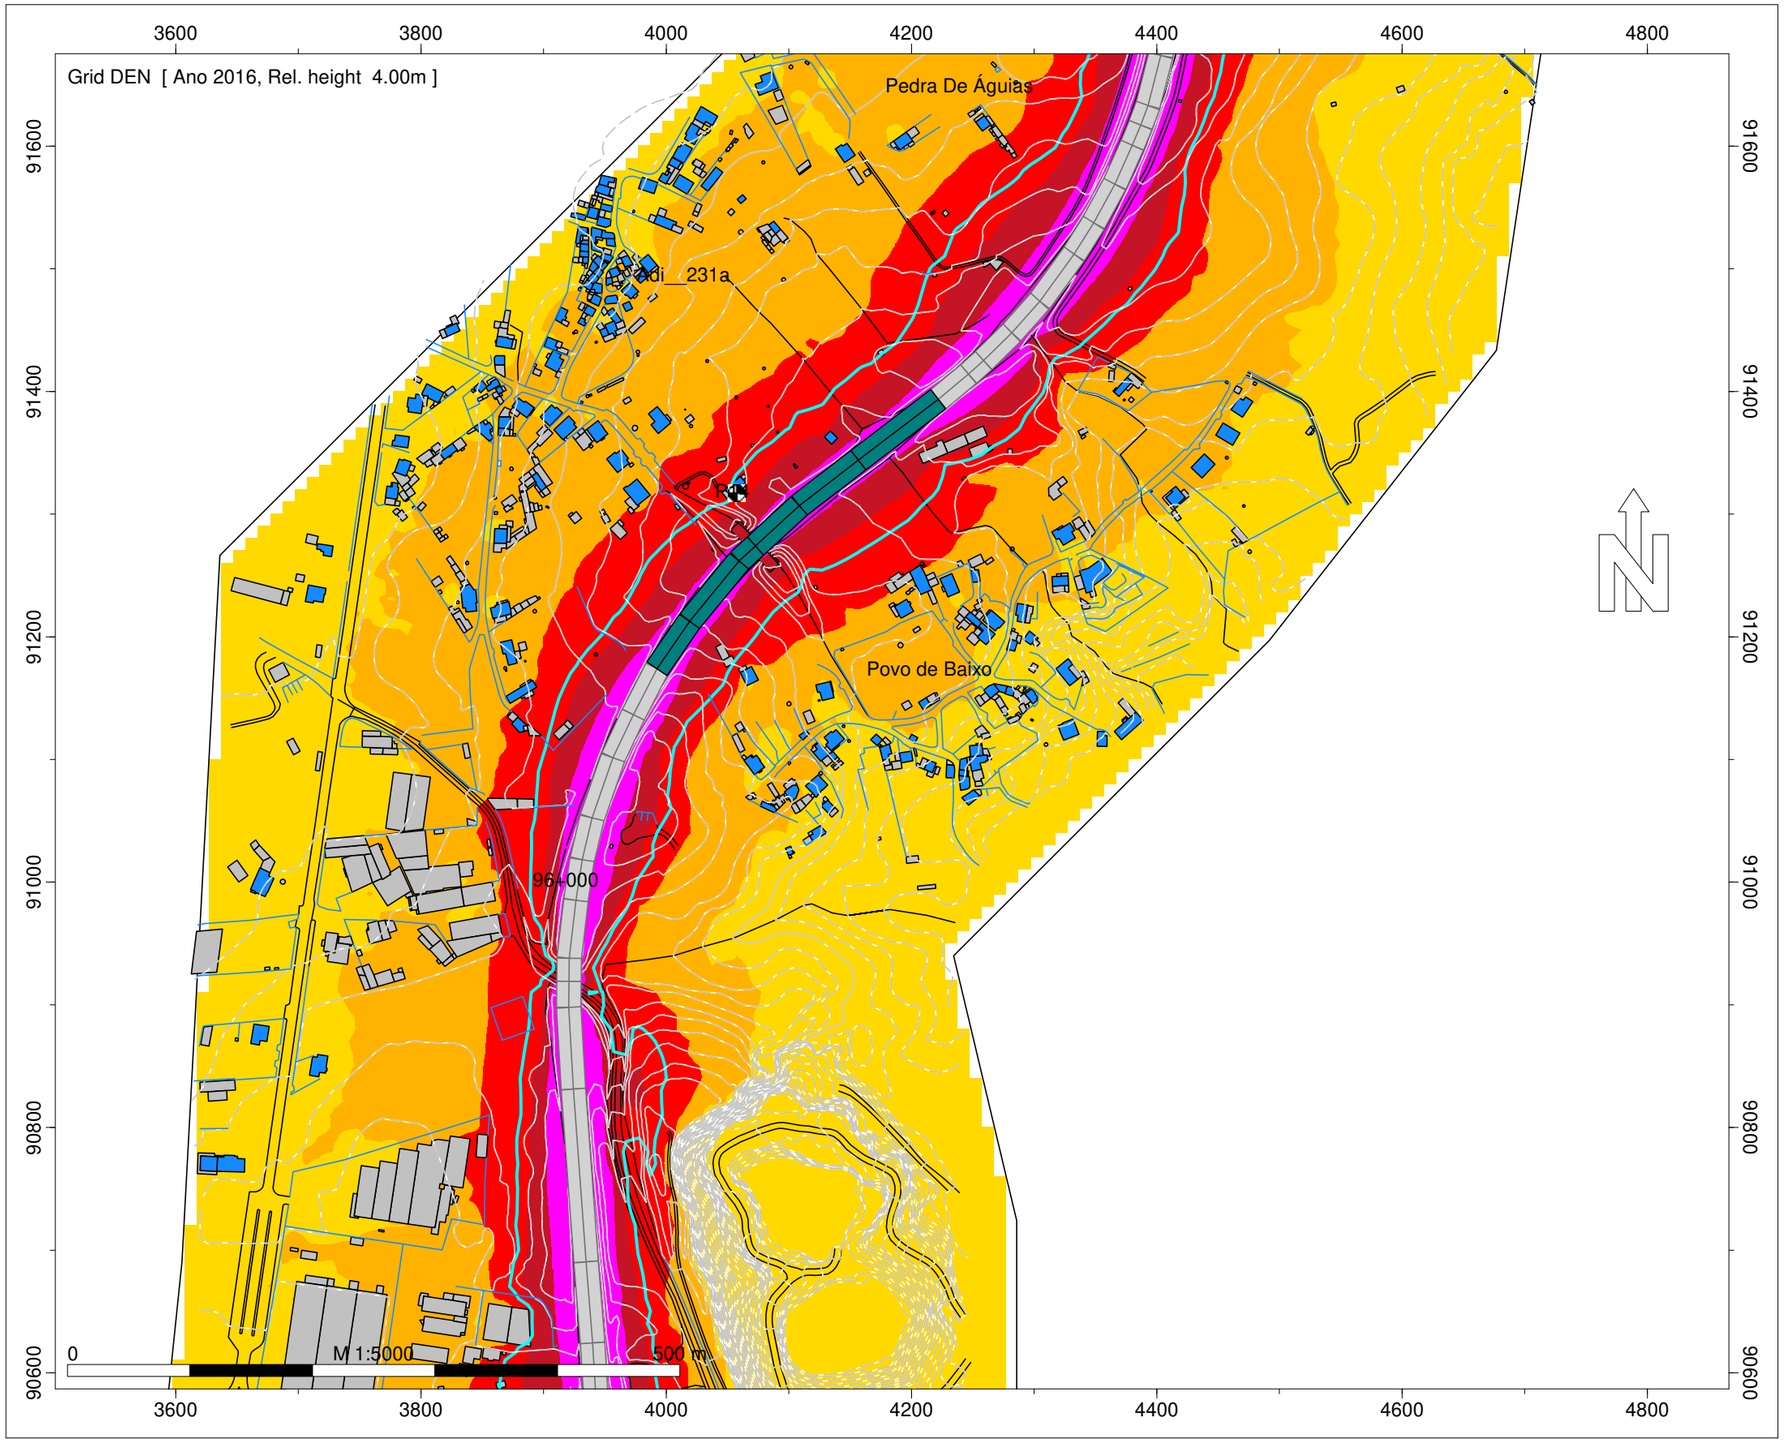

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº22C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

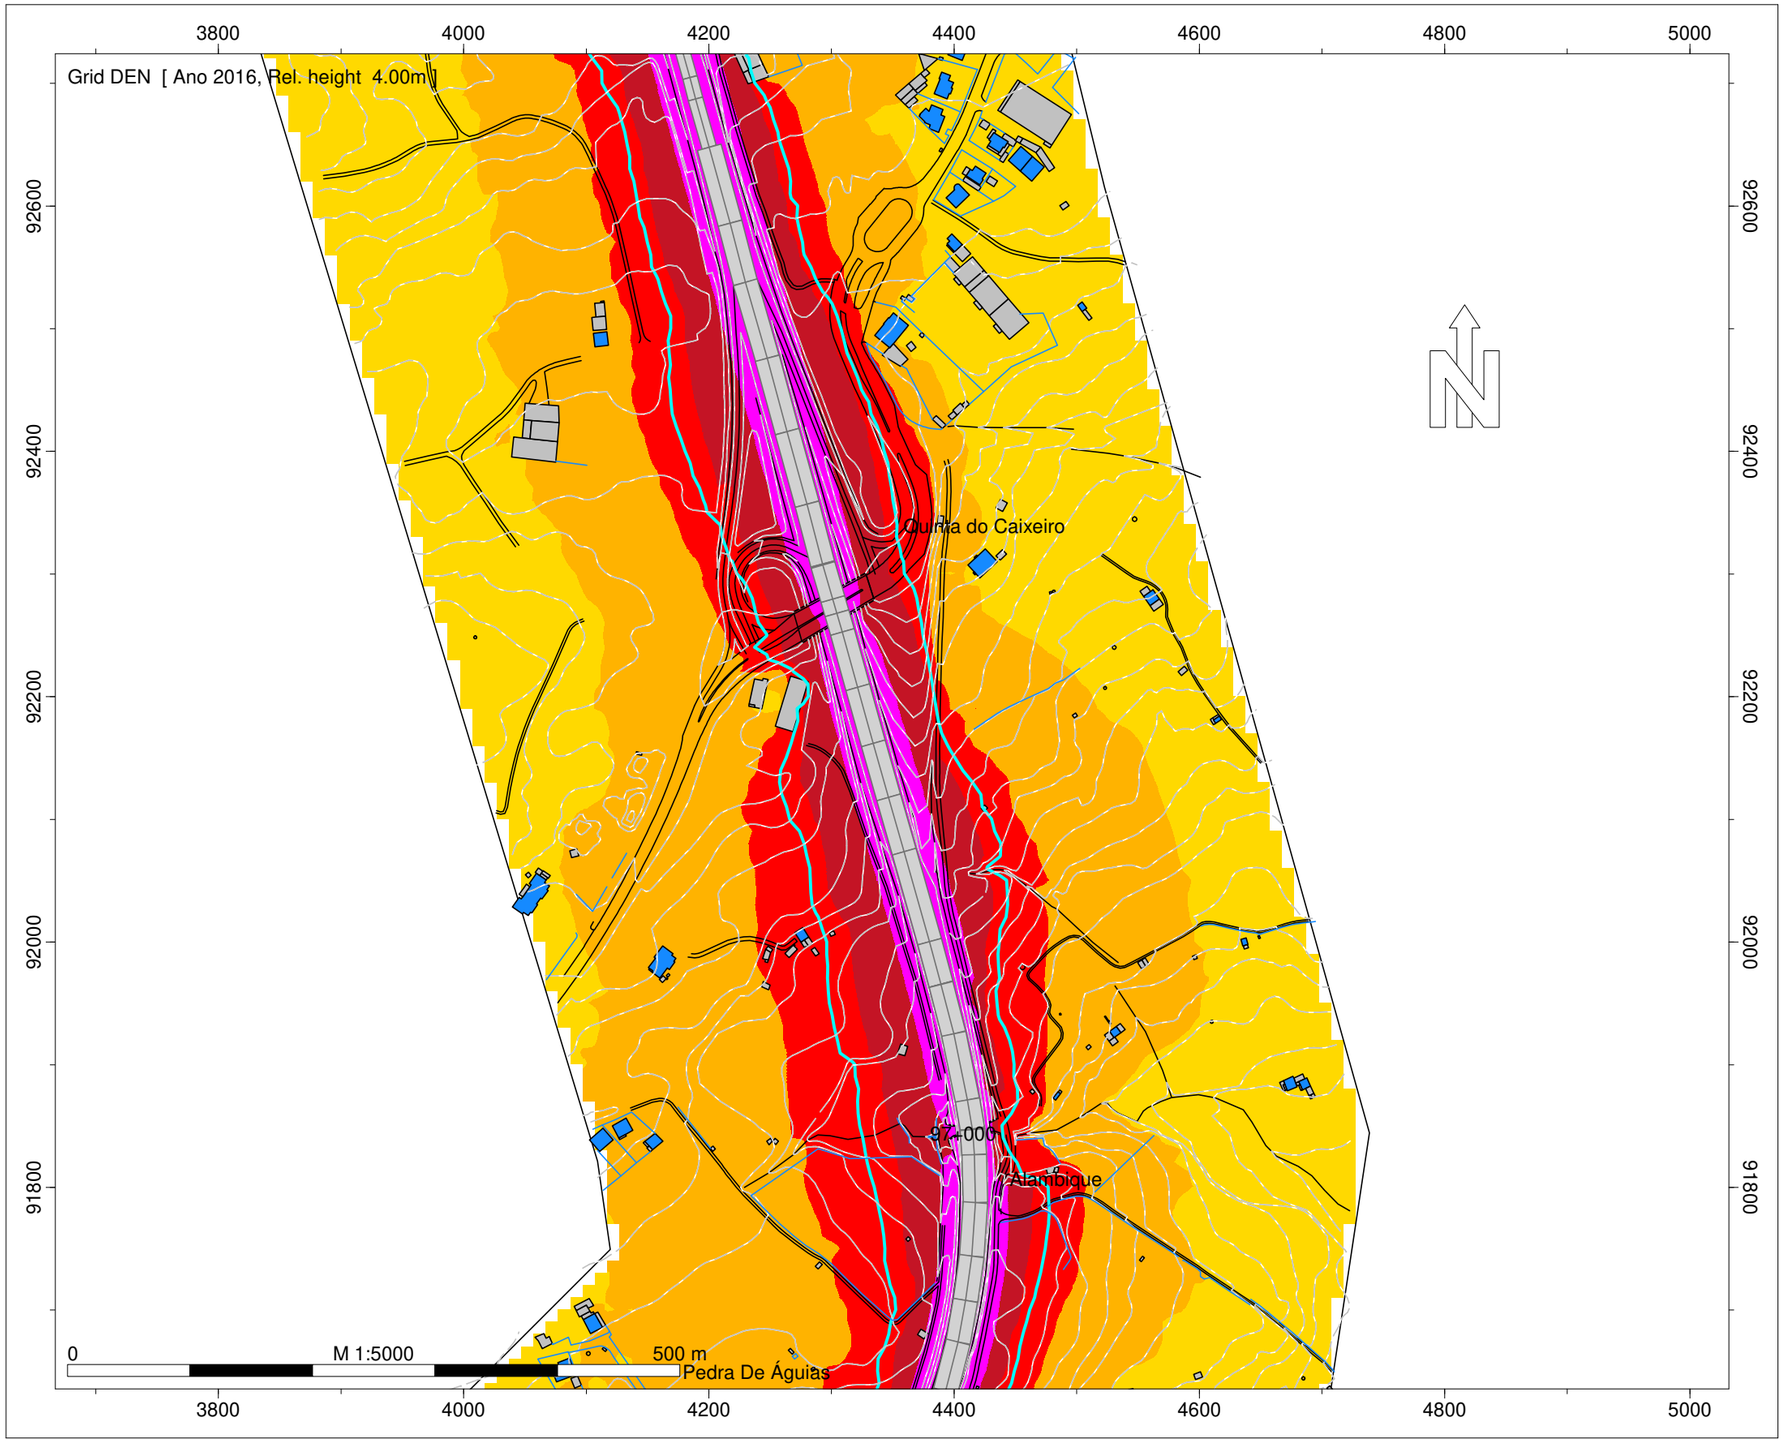

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº23C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

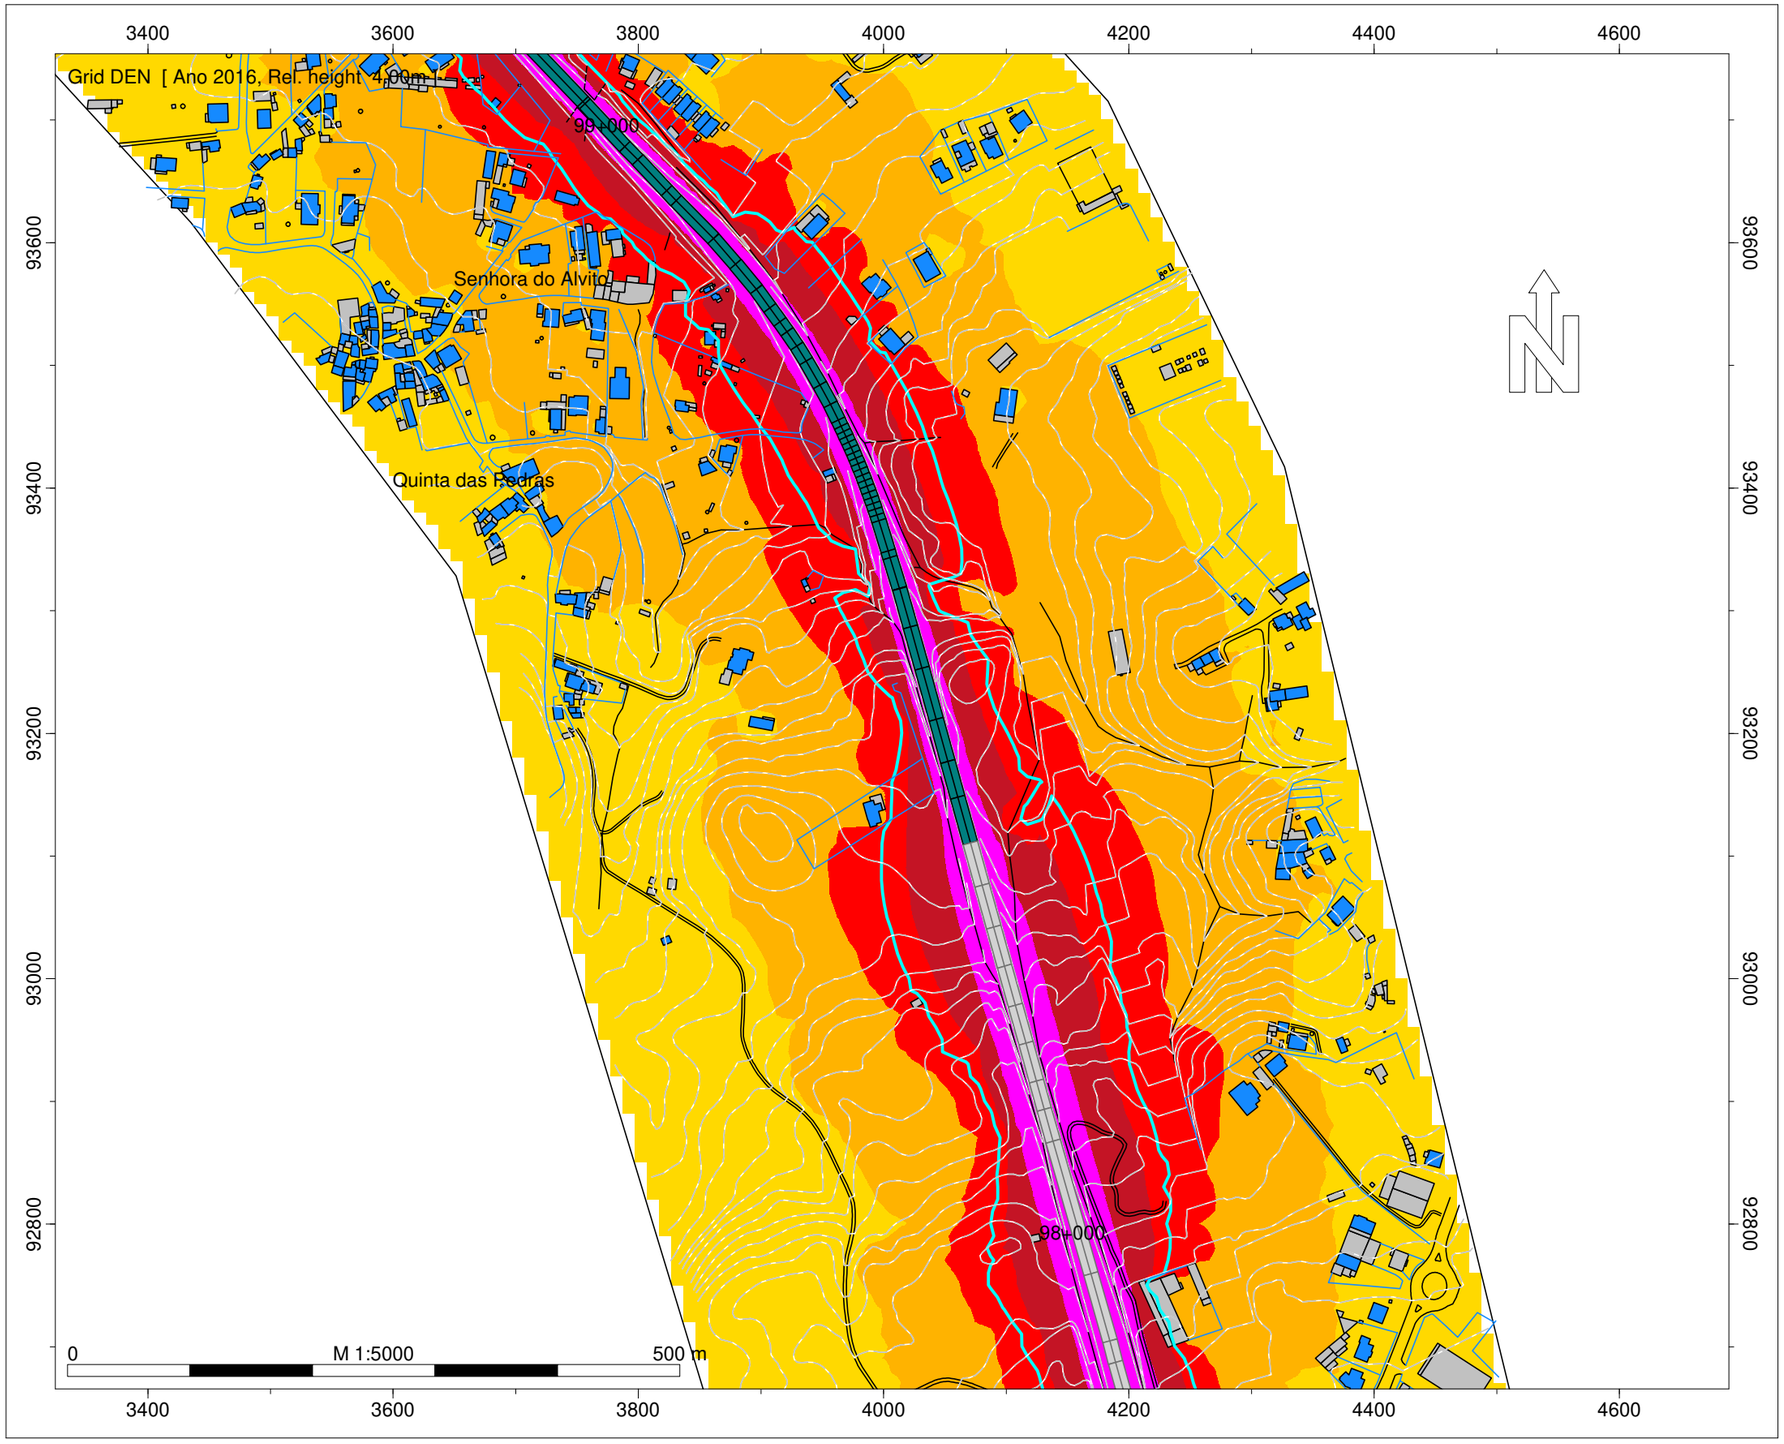

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº24C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

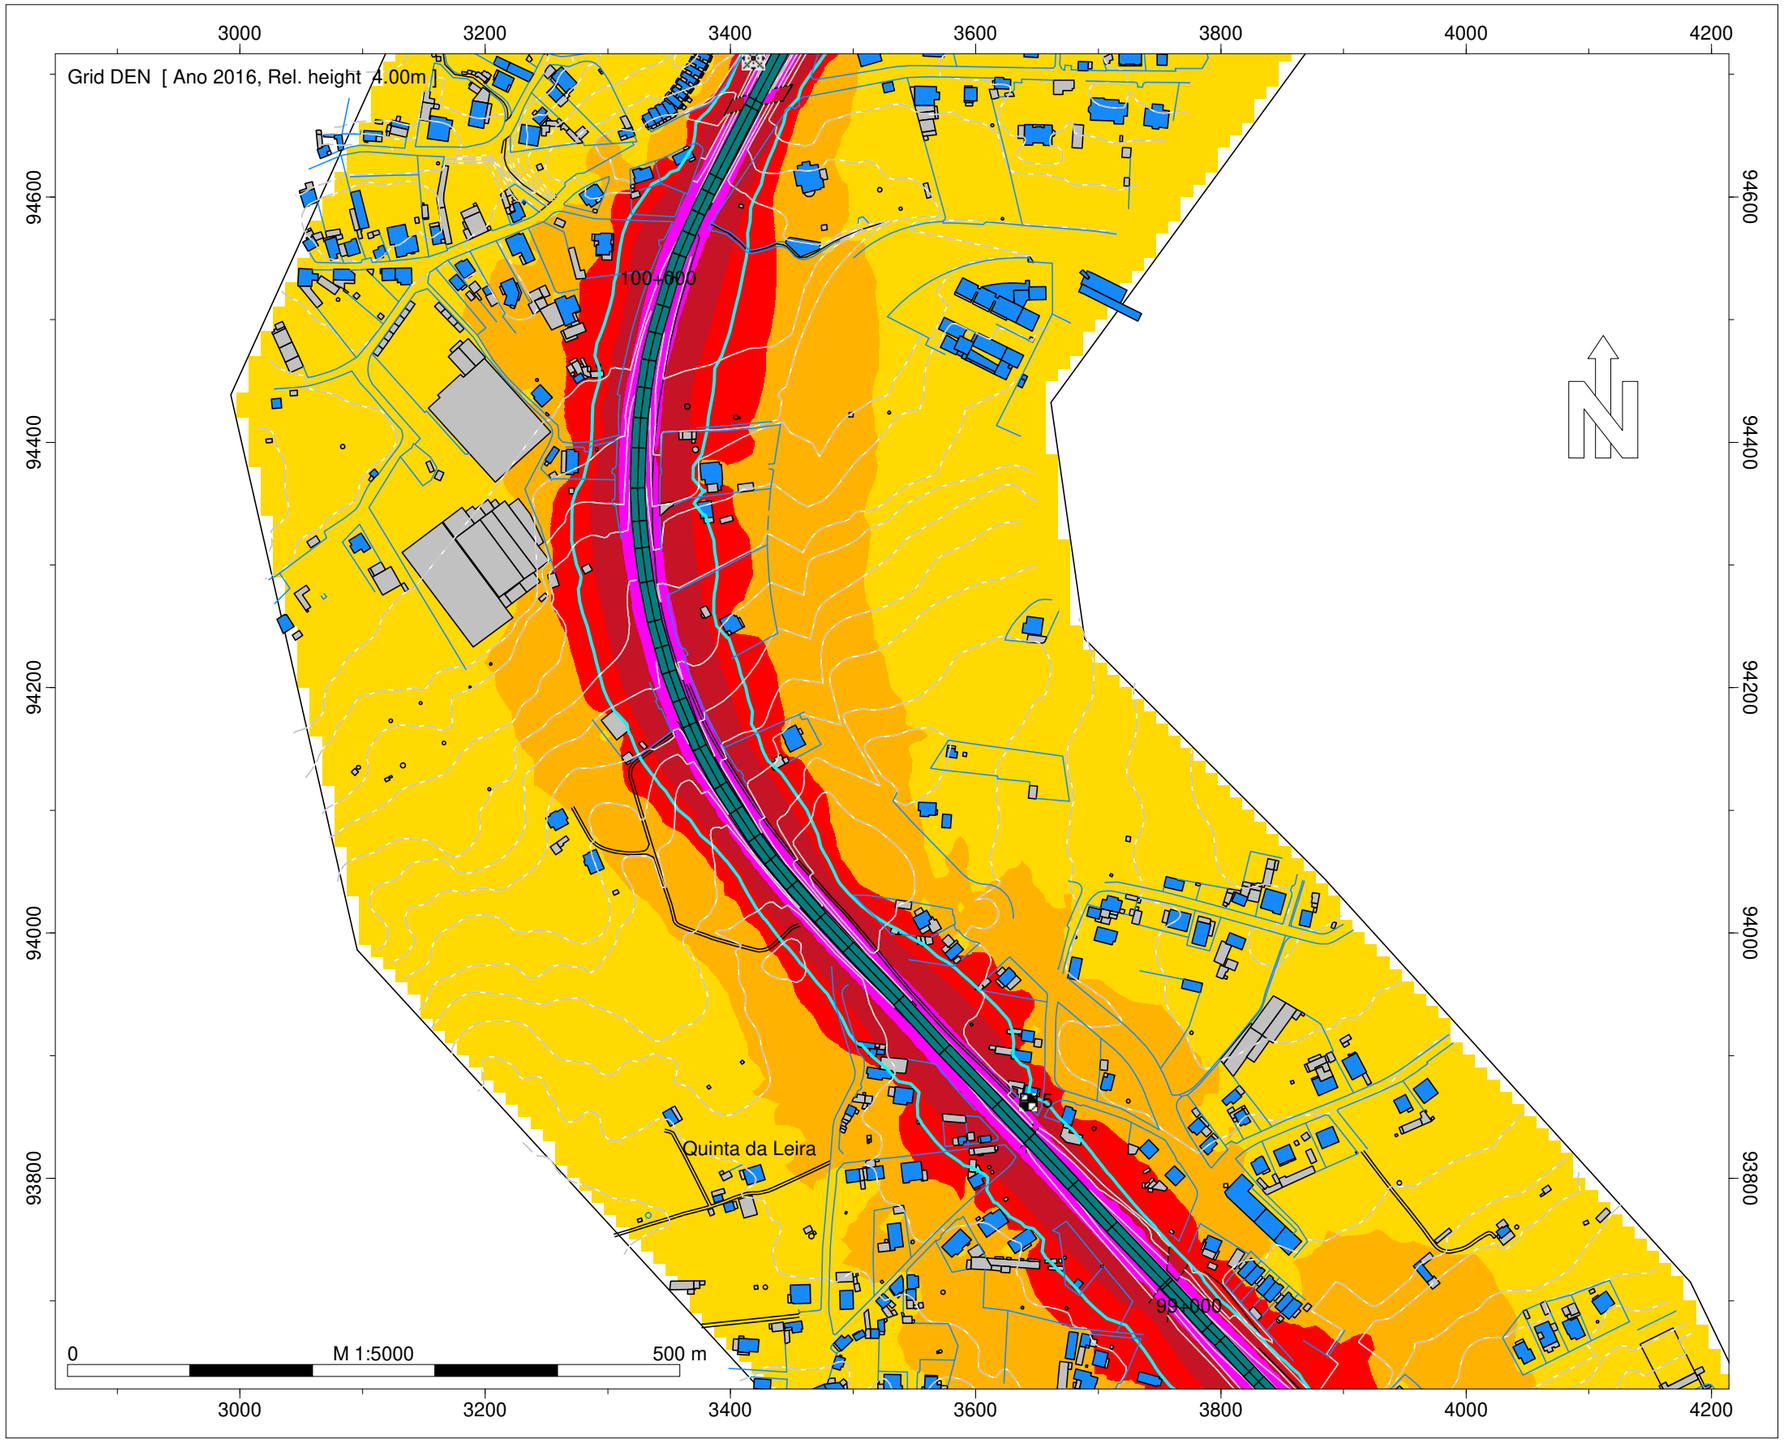

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº25C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº26C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

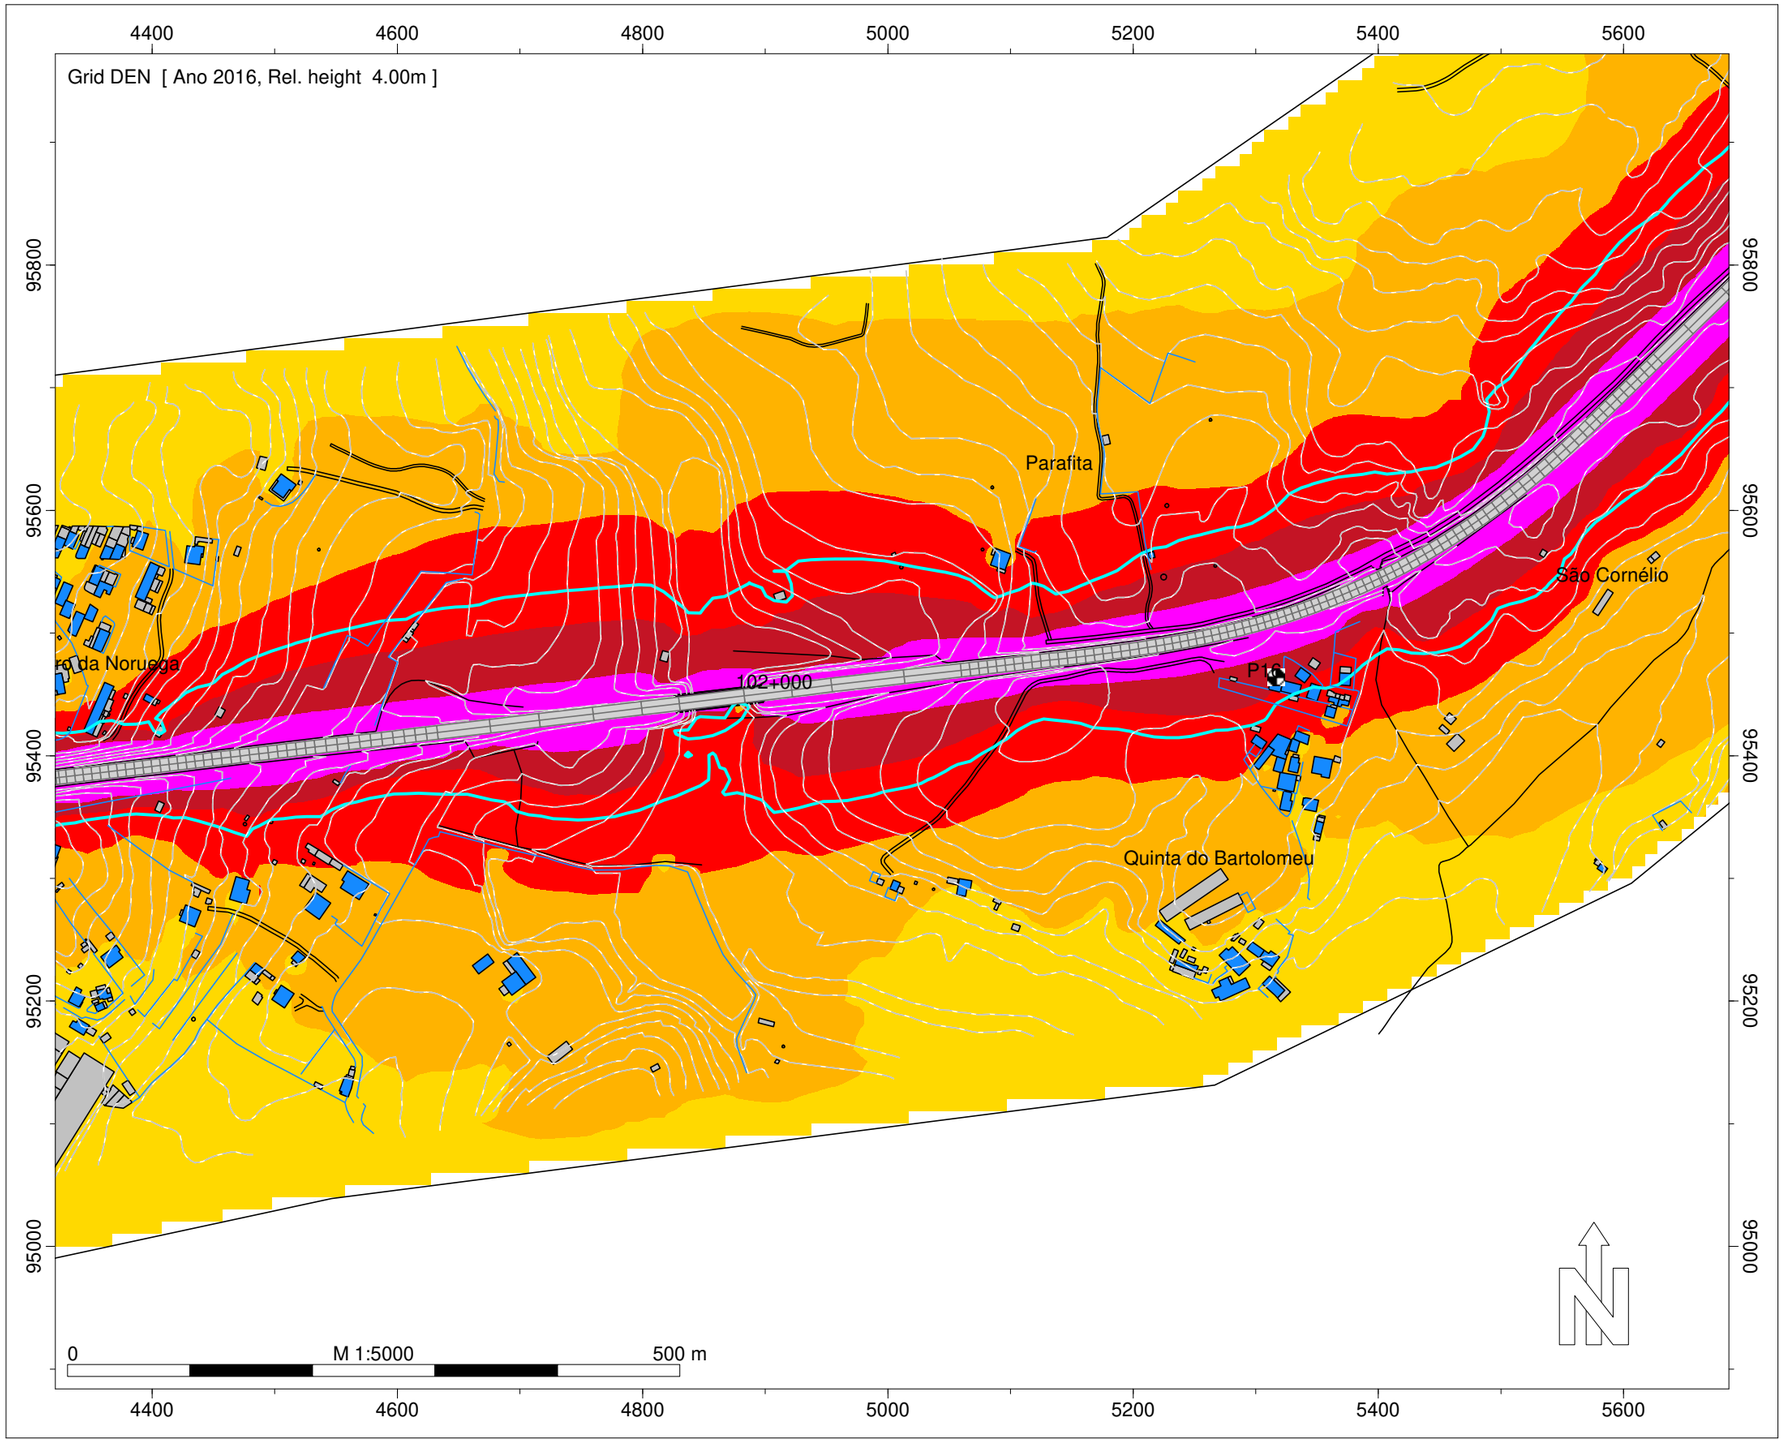

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº27C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

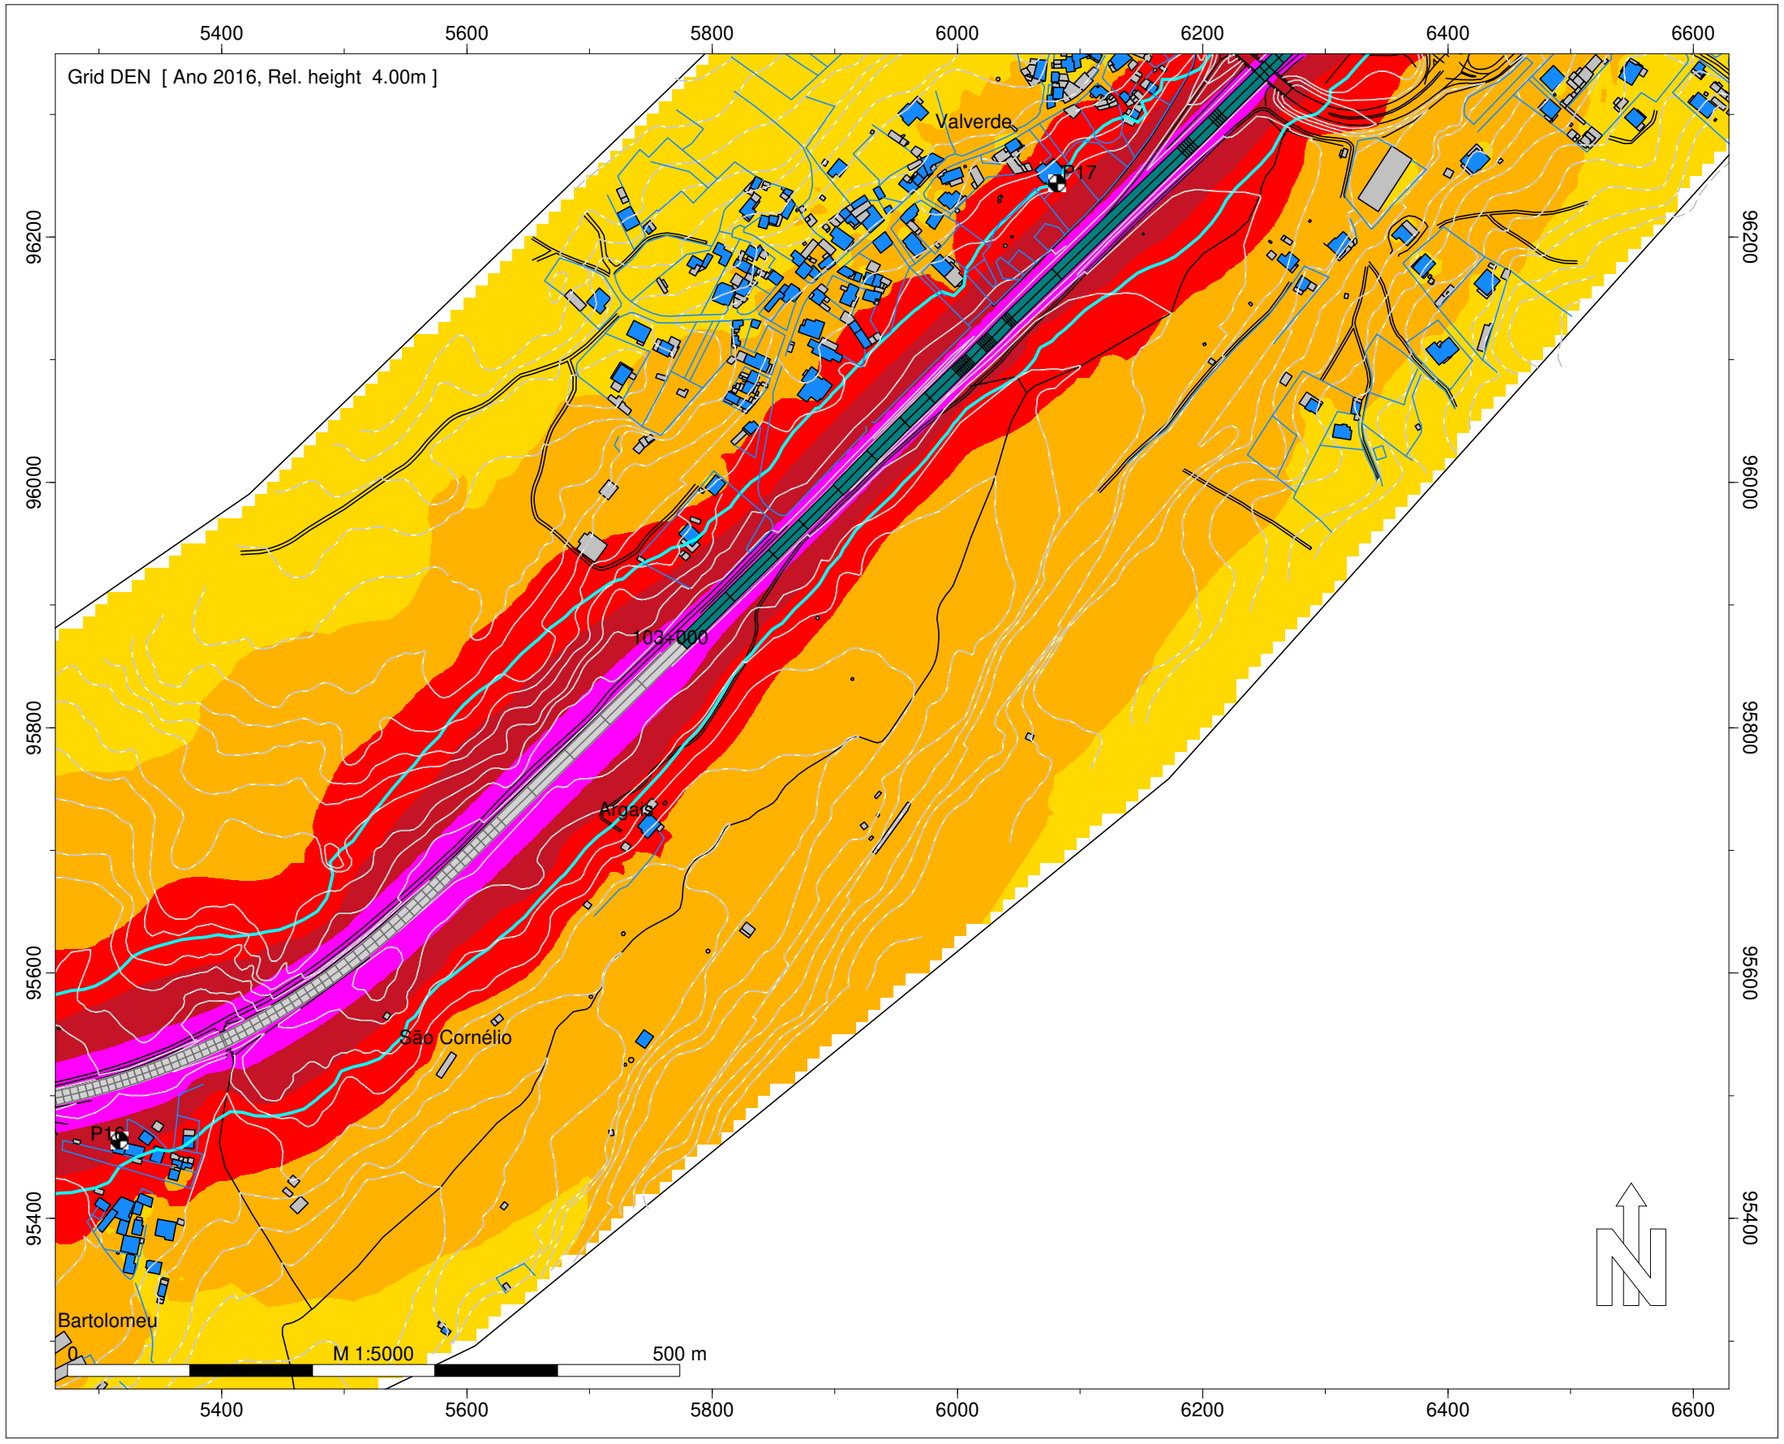

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº28C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

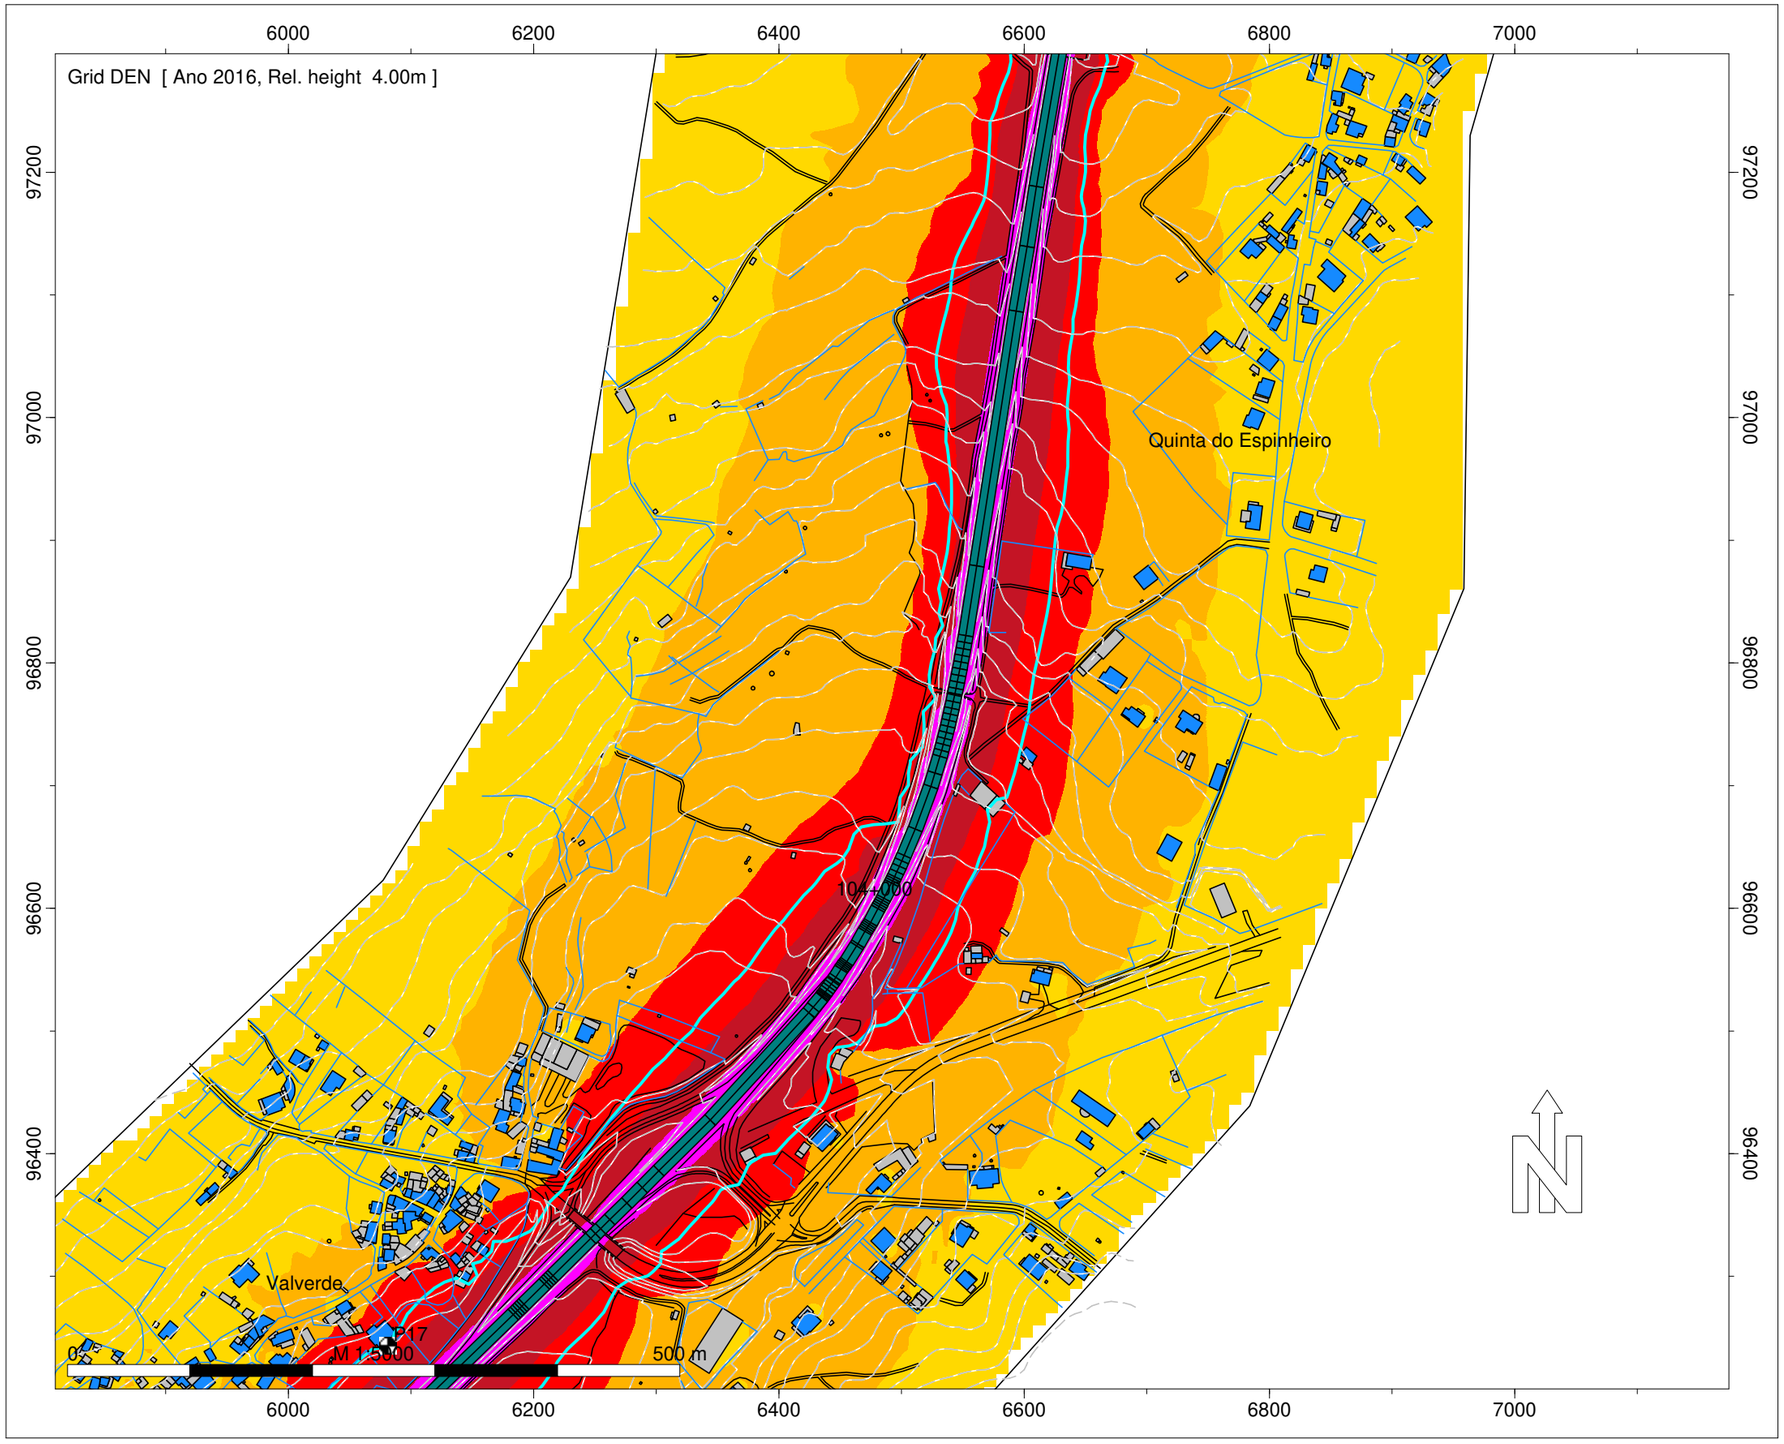

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº29C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

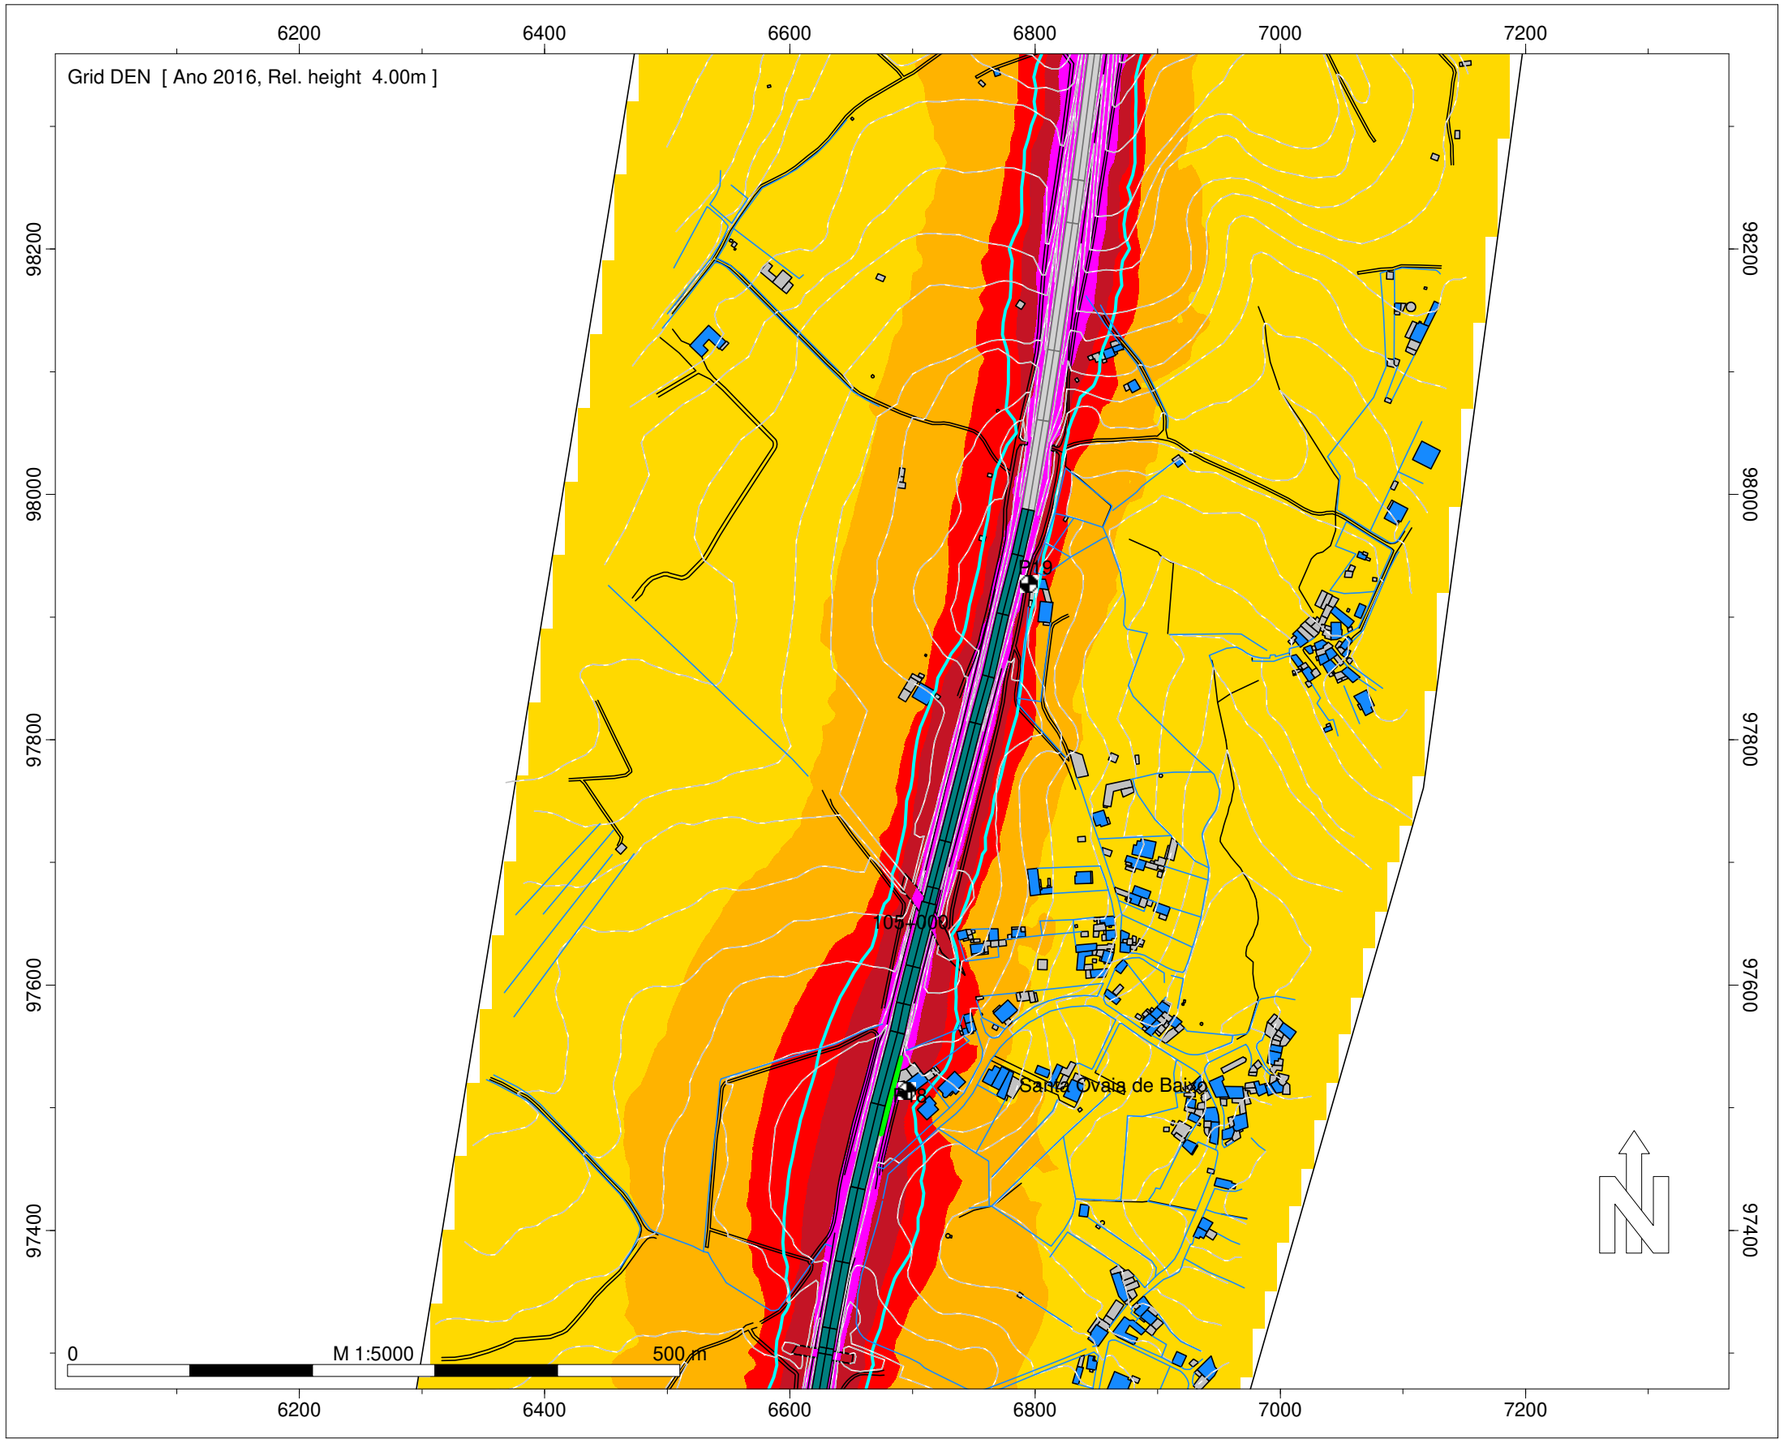

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº30C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

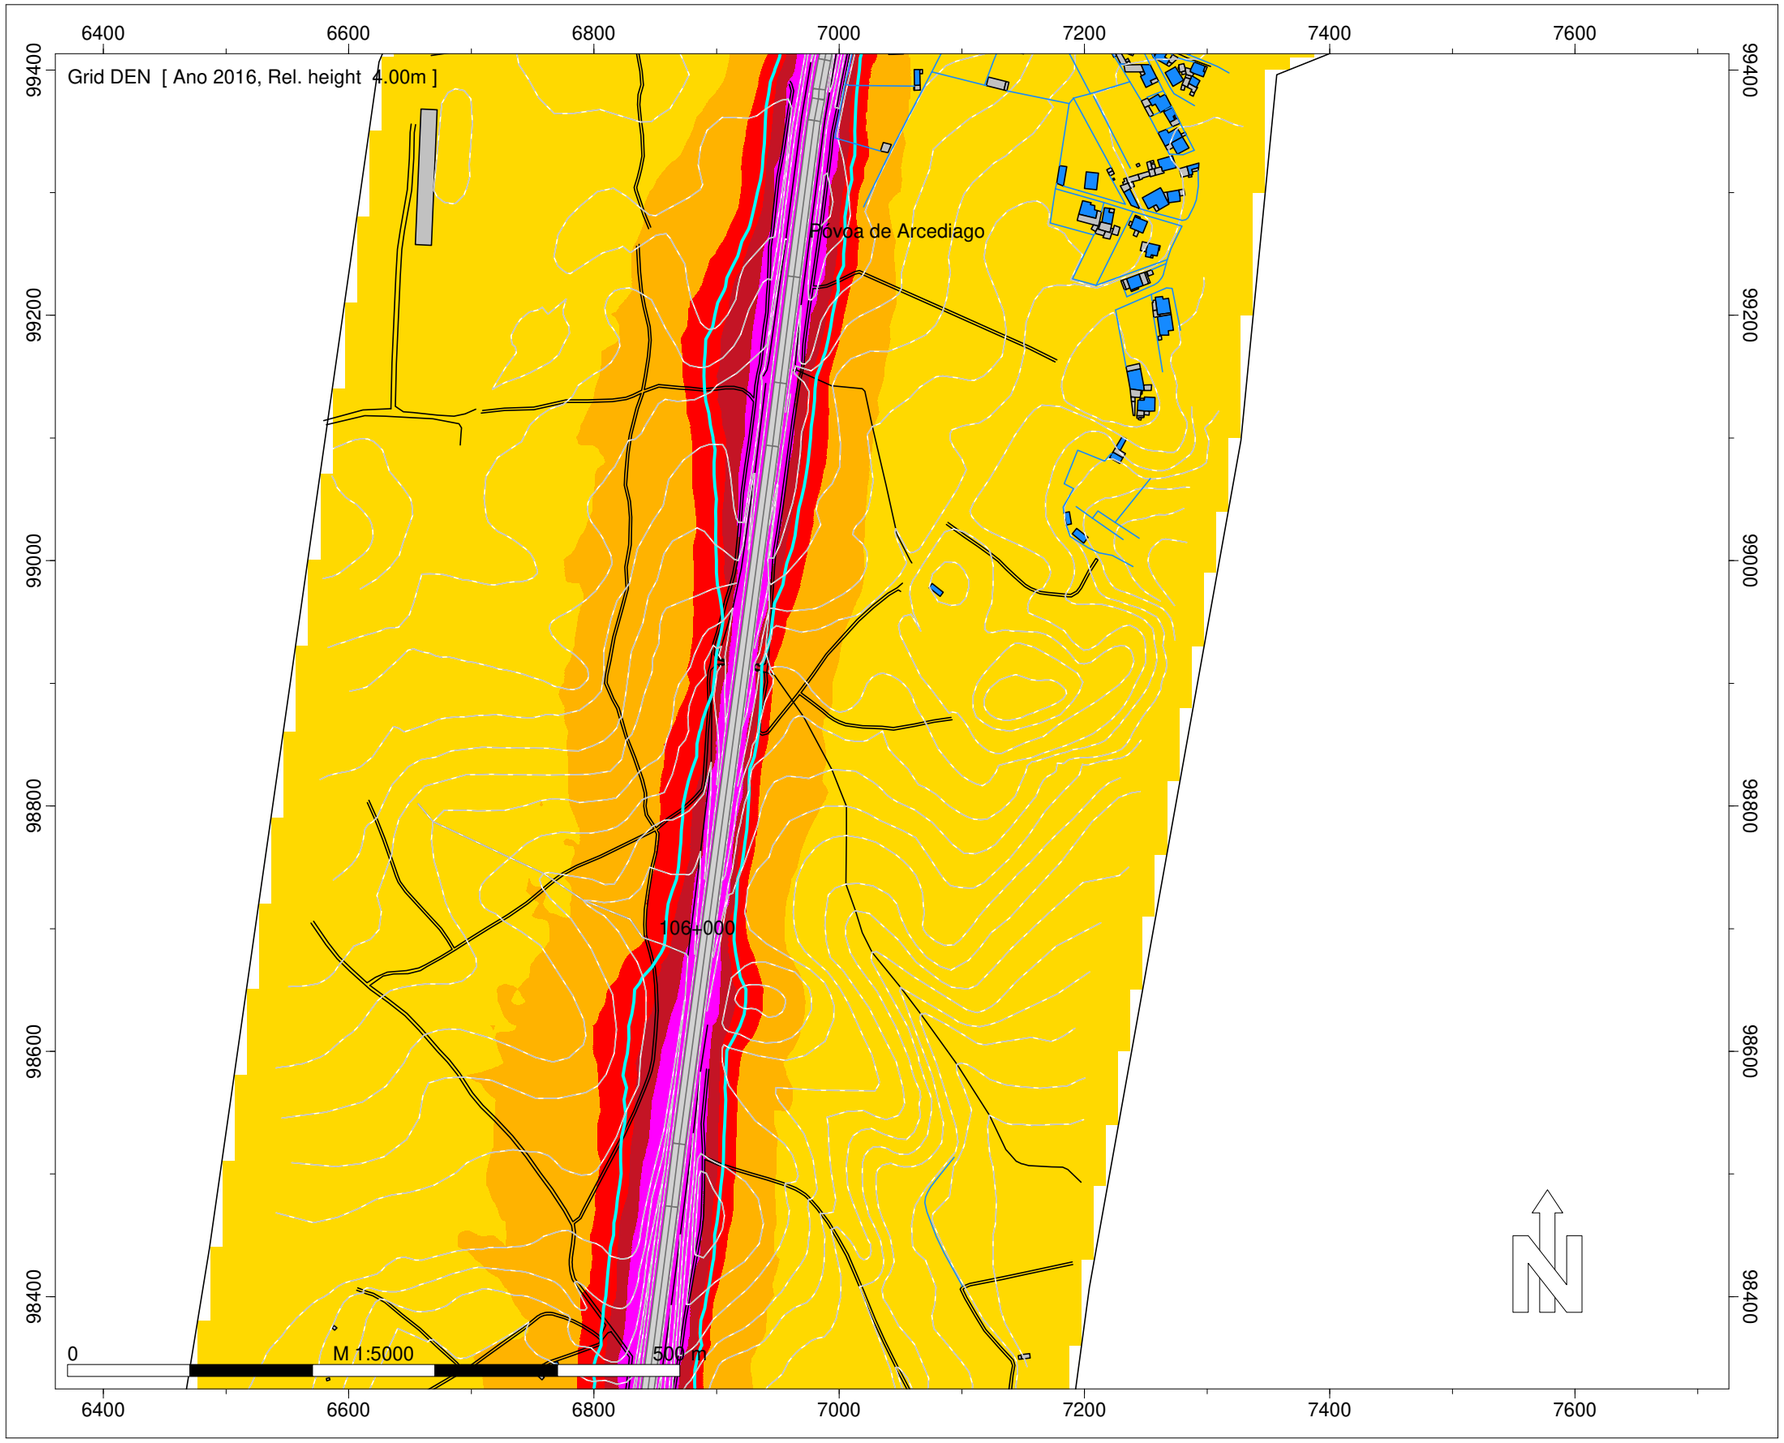

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº31C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

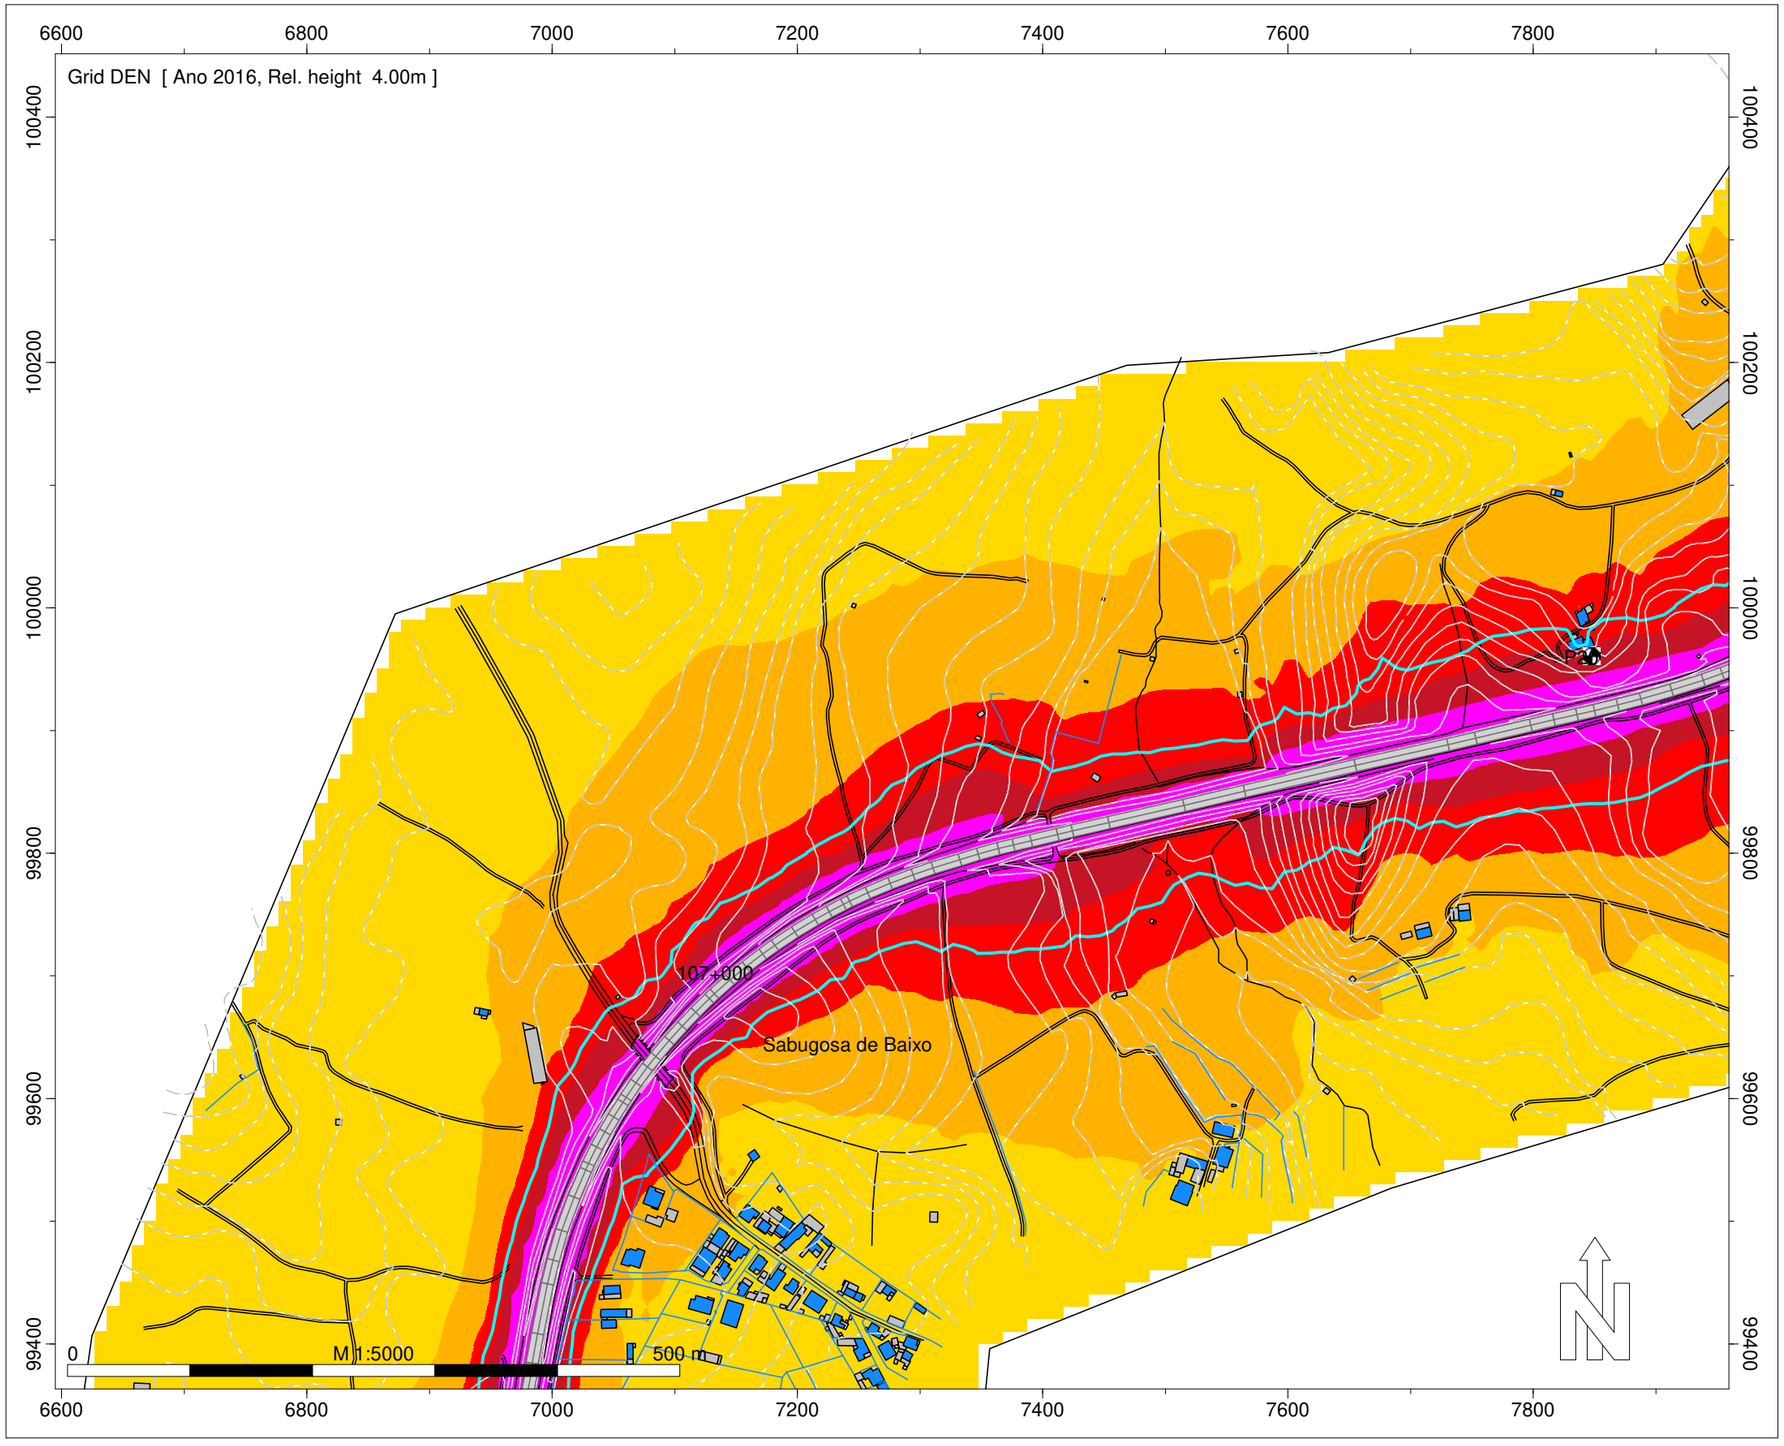

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº32C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

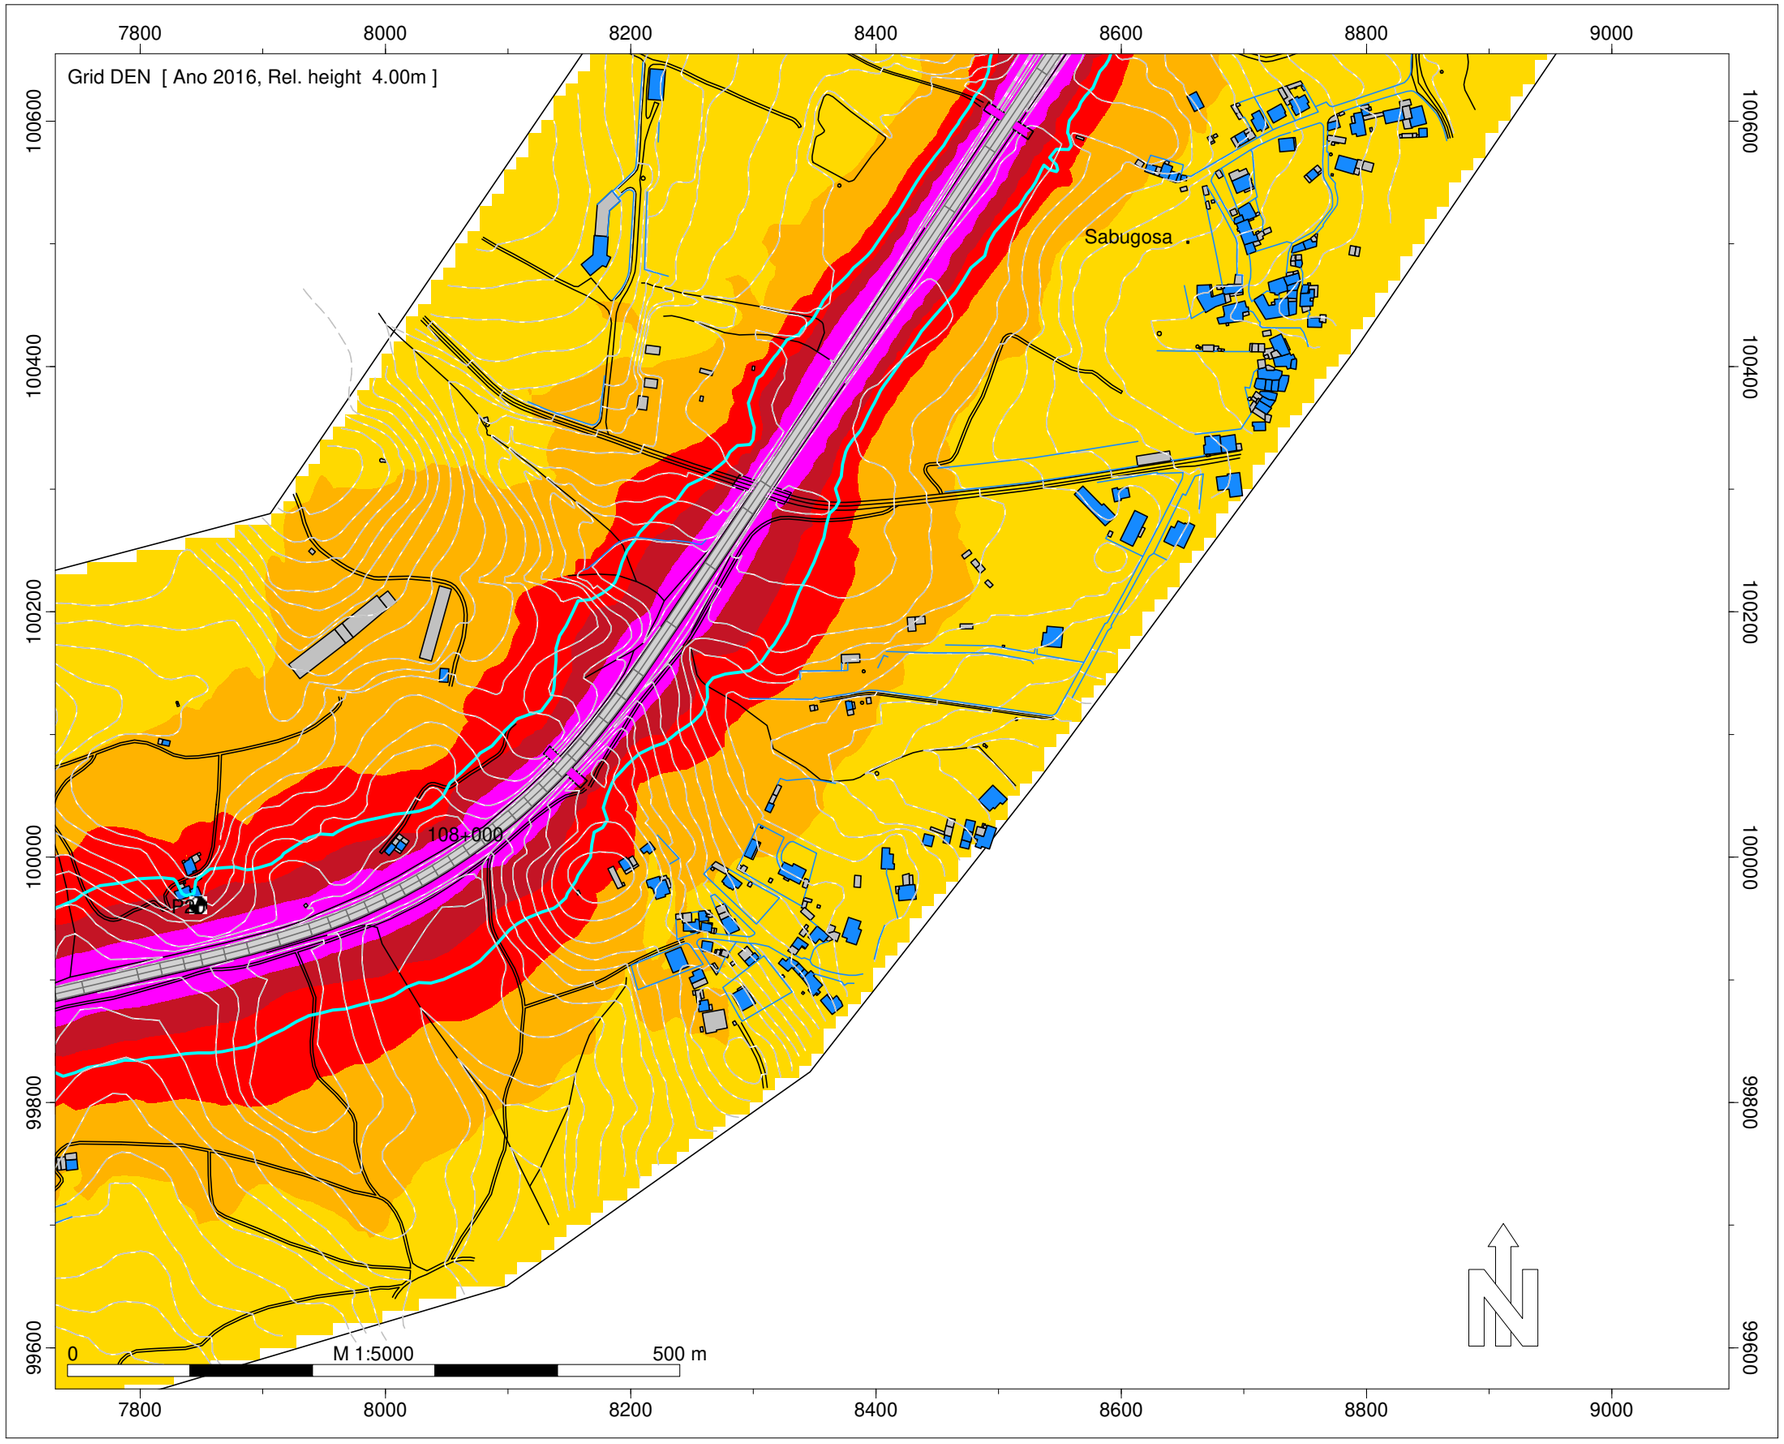

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº33C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

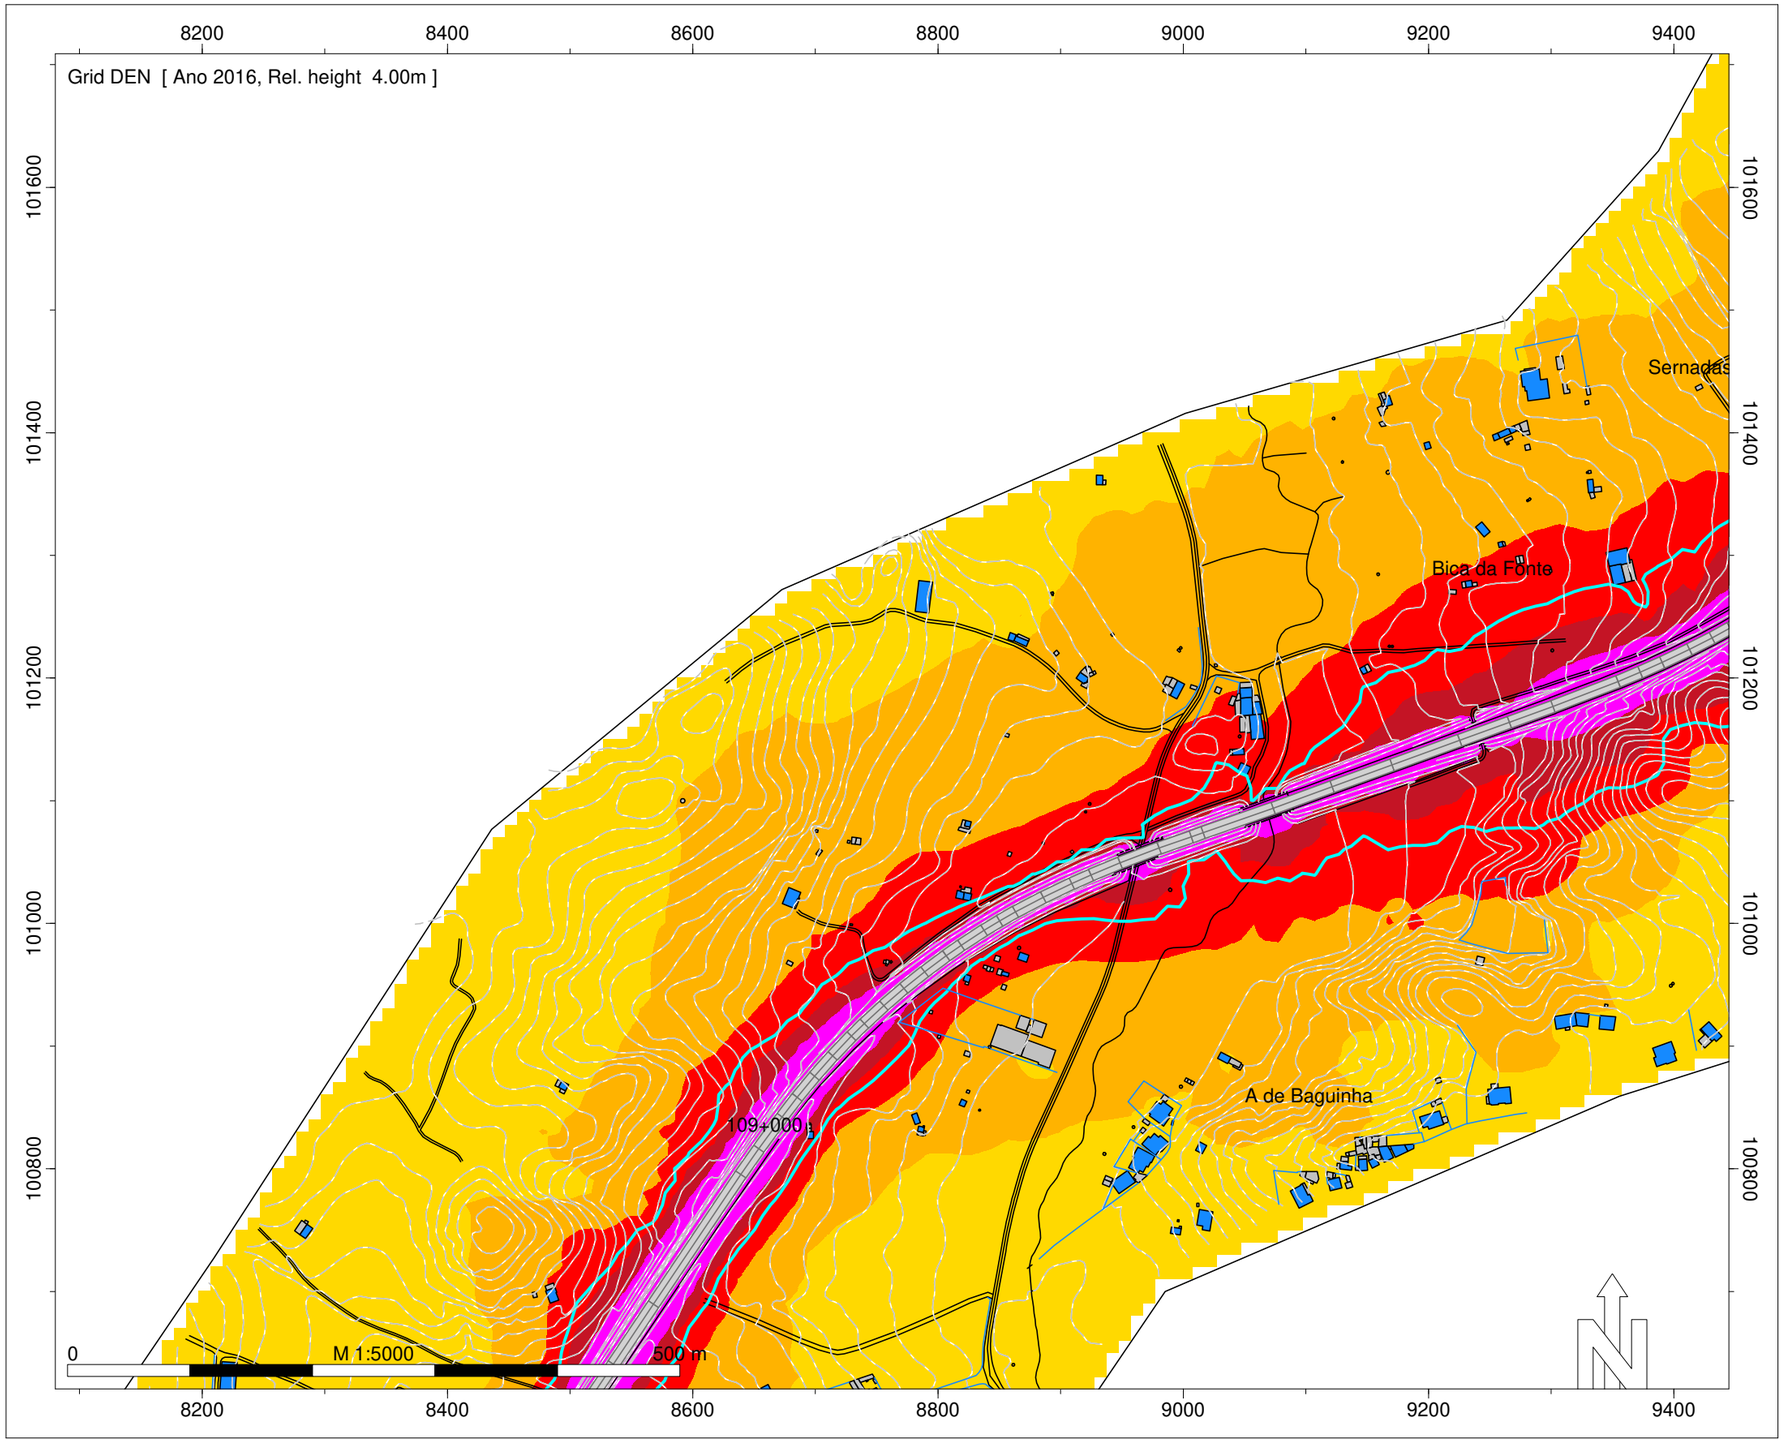

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº34C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

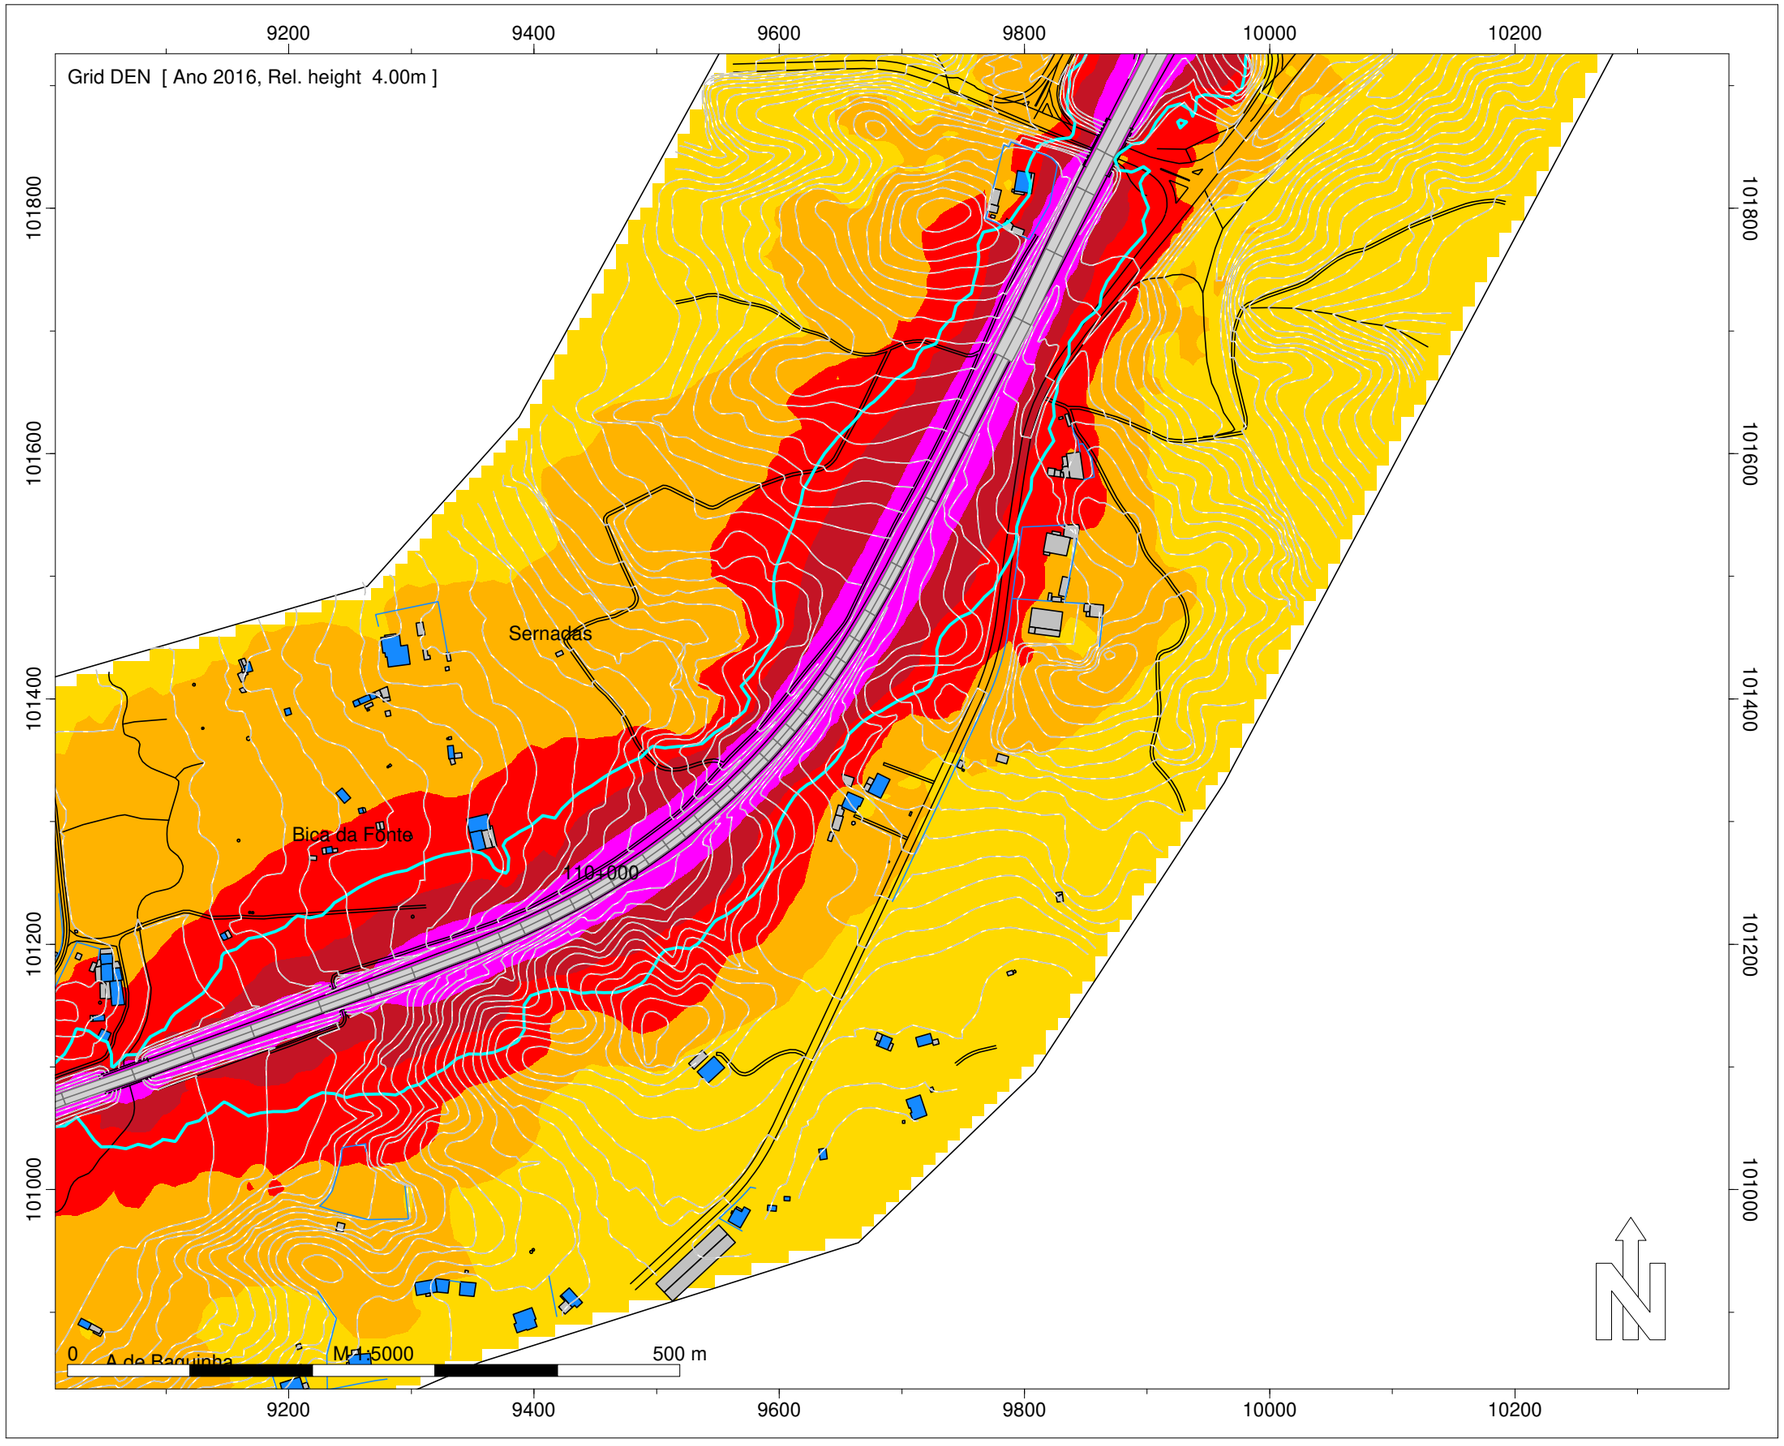

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº35C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

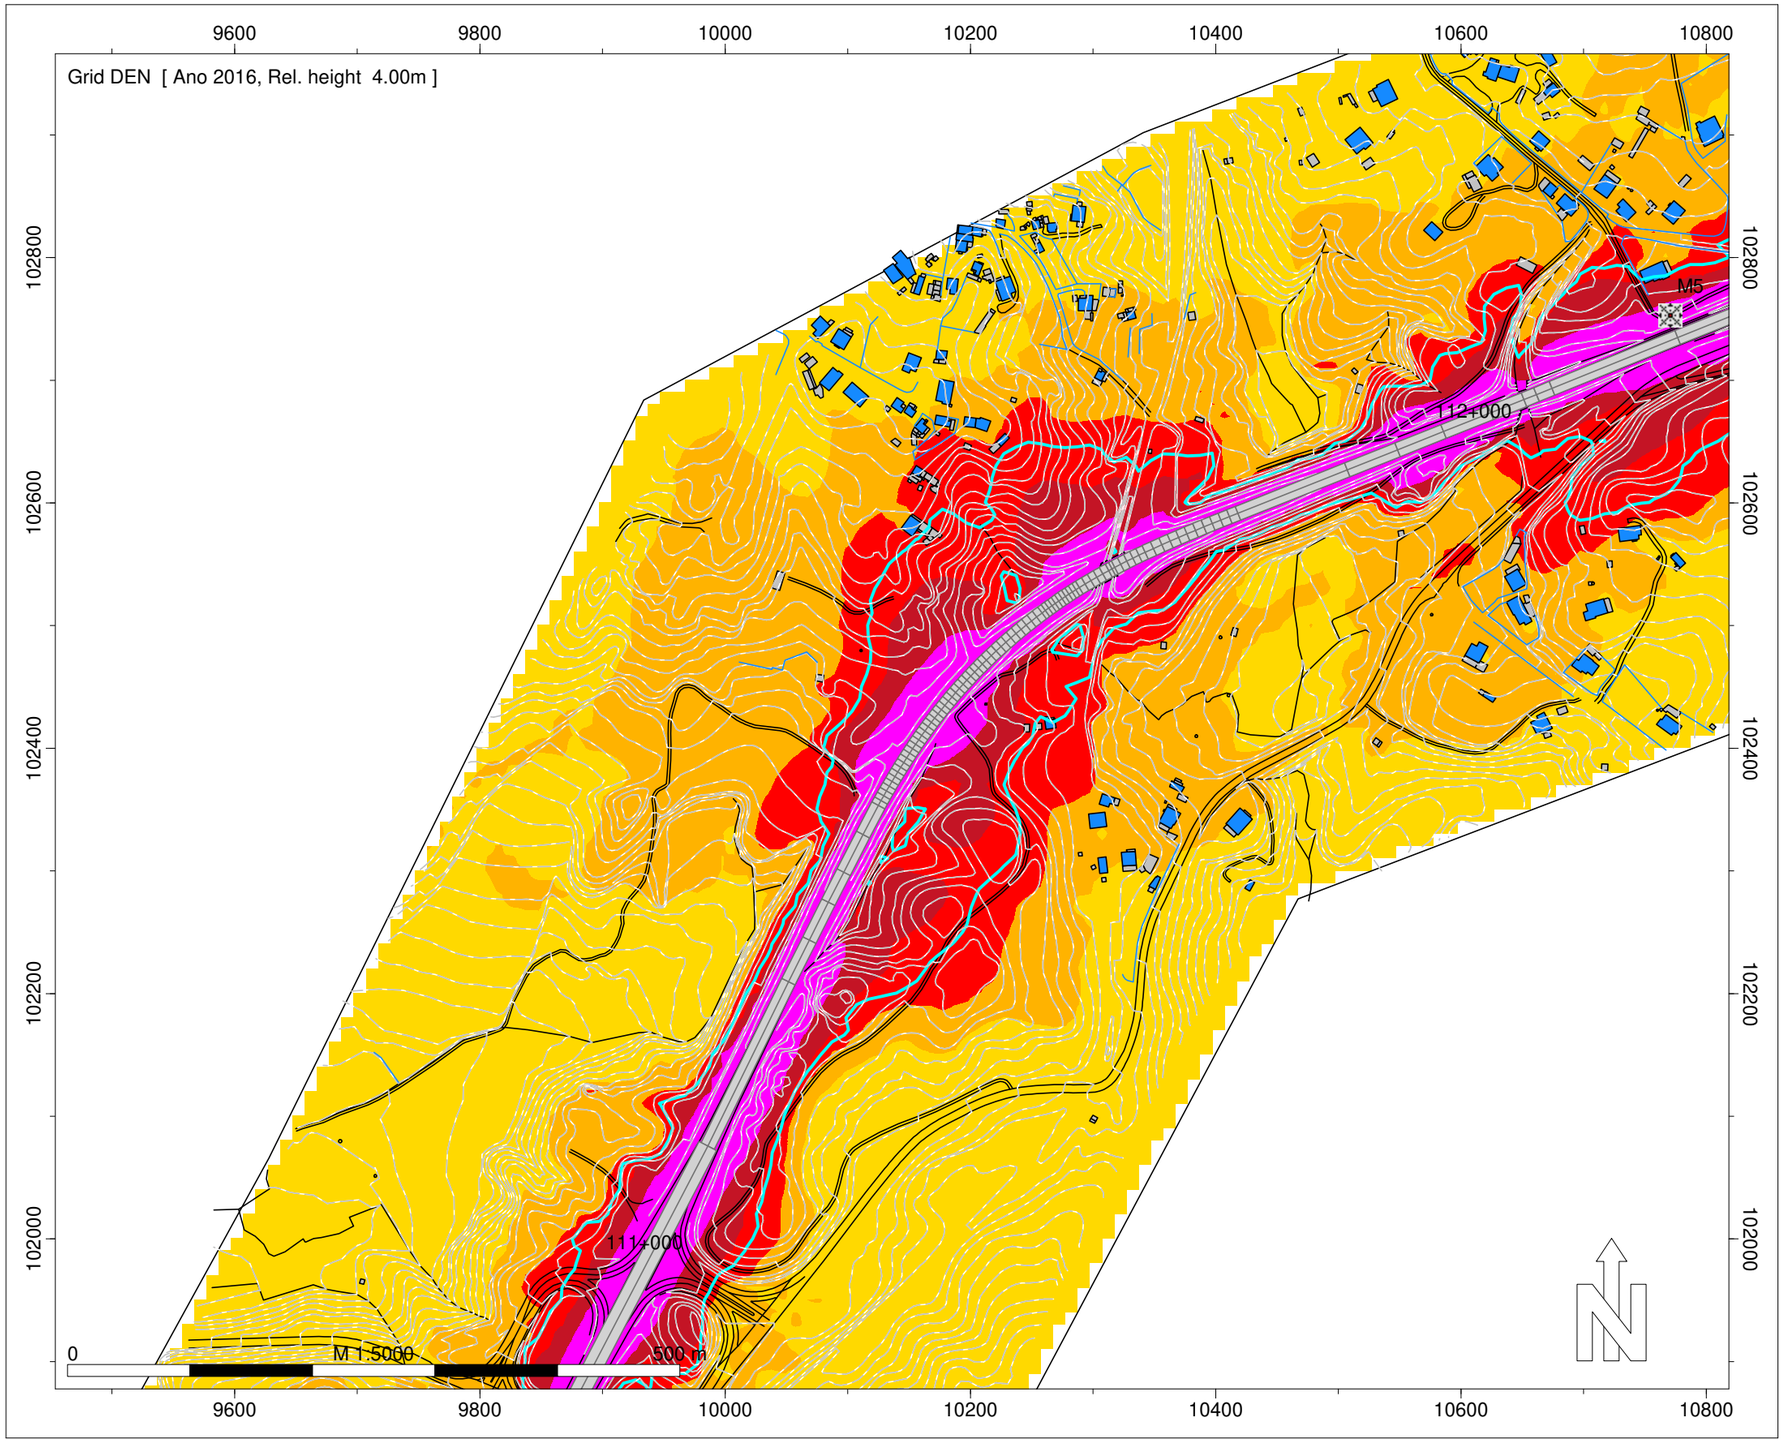

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº36C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

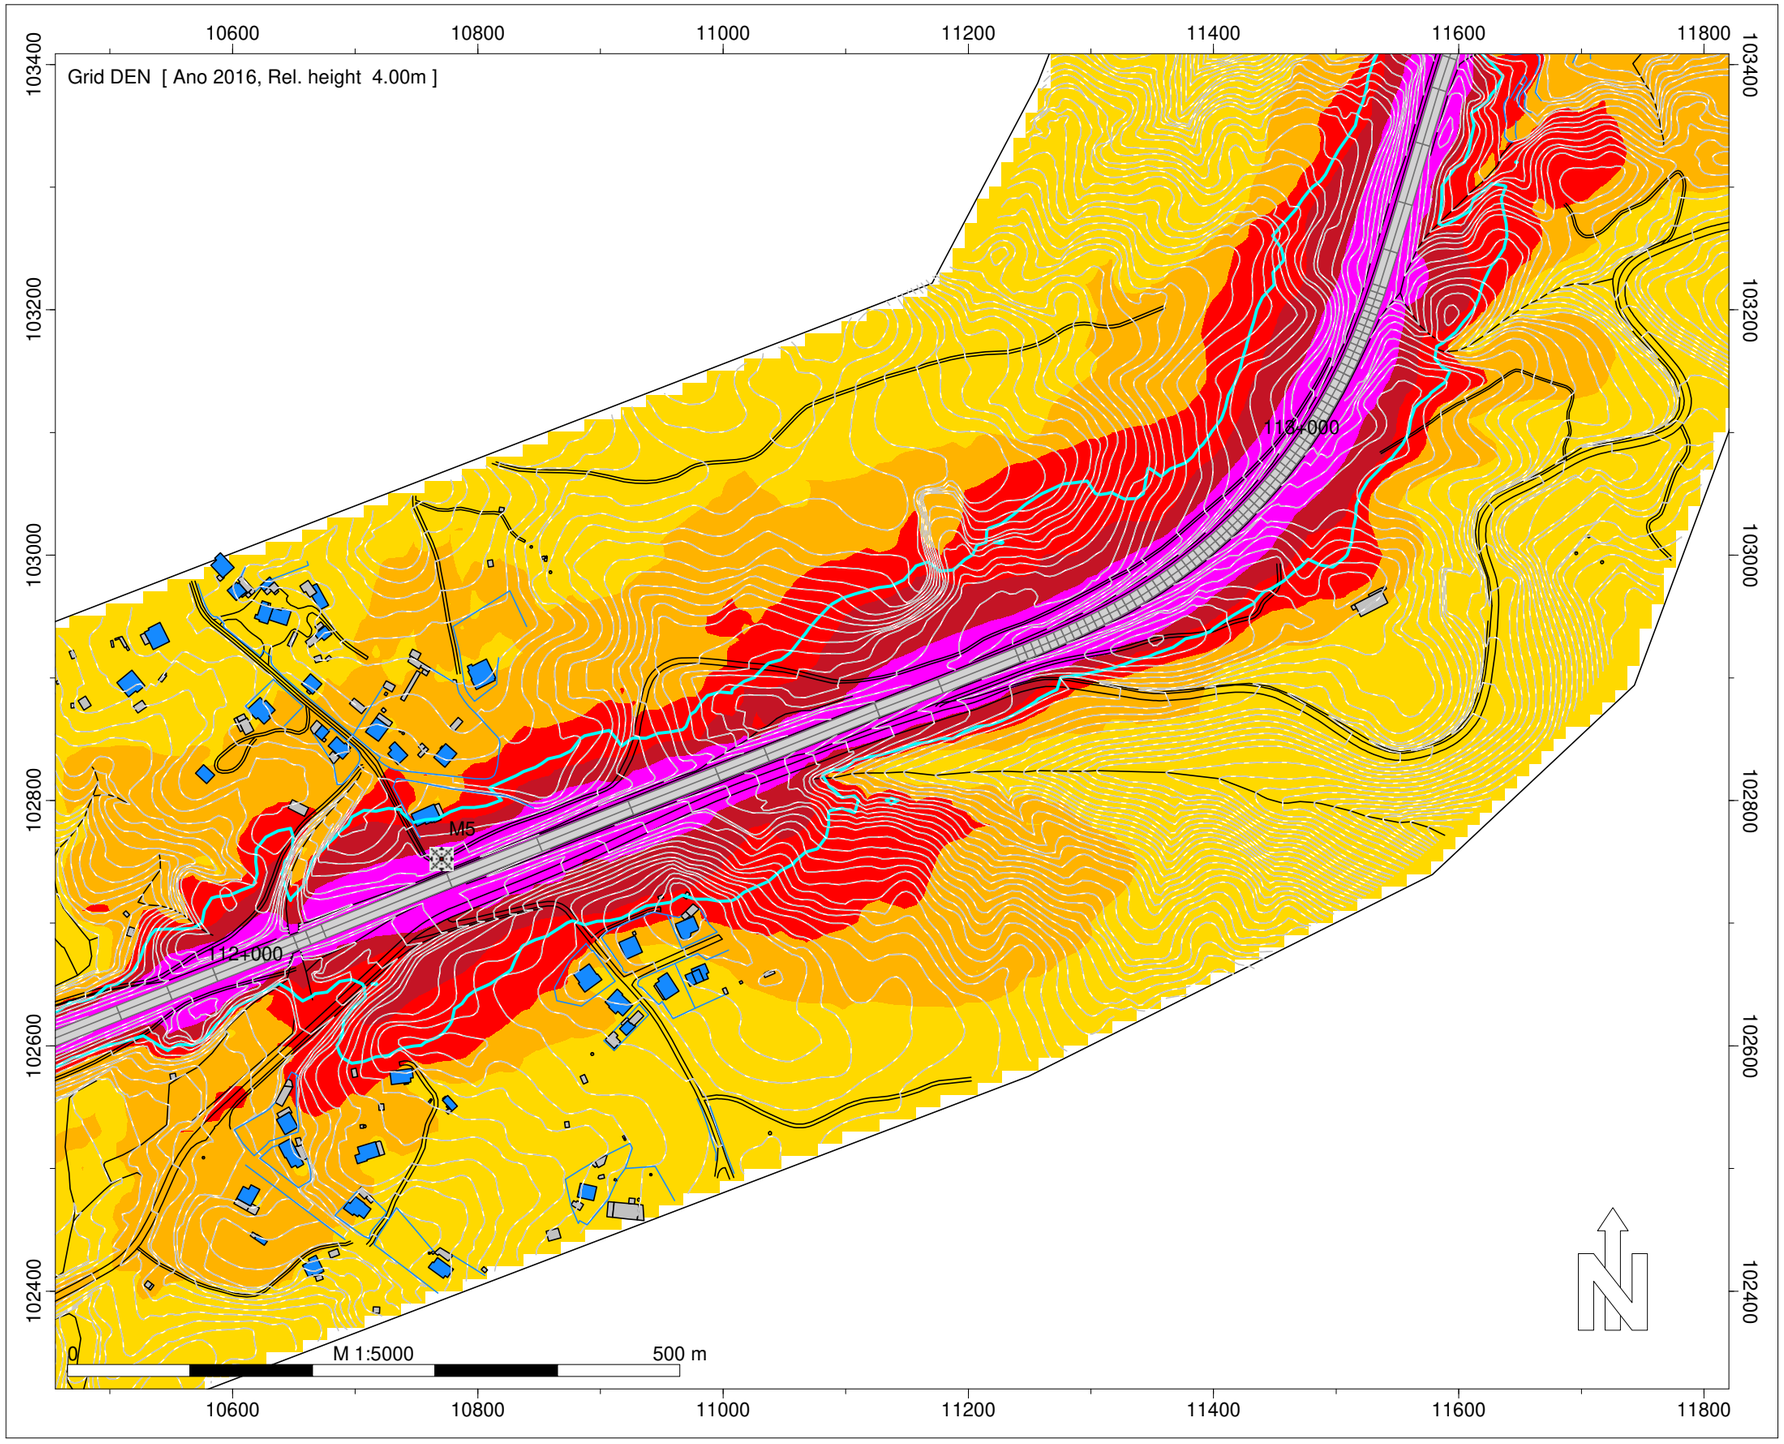

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº37C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

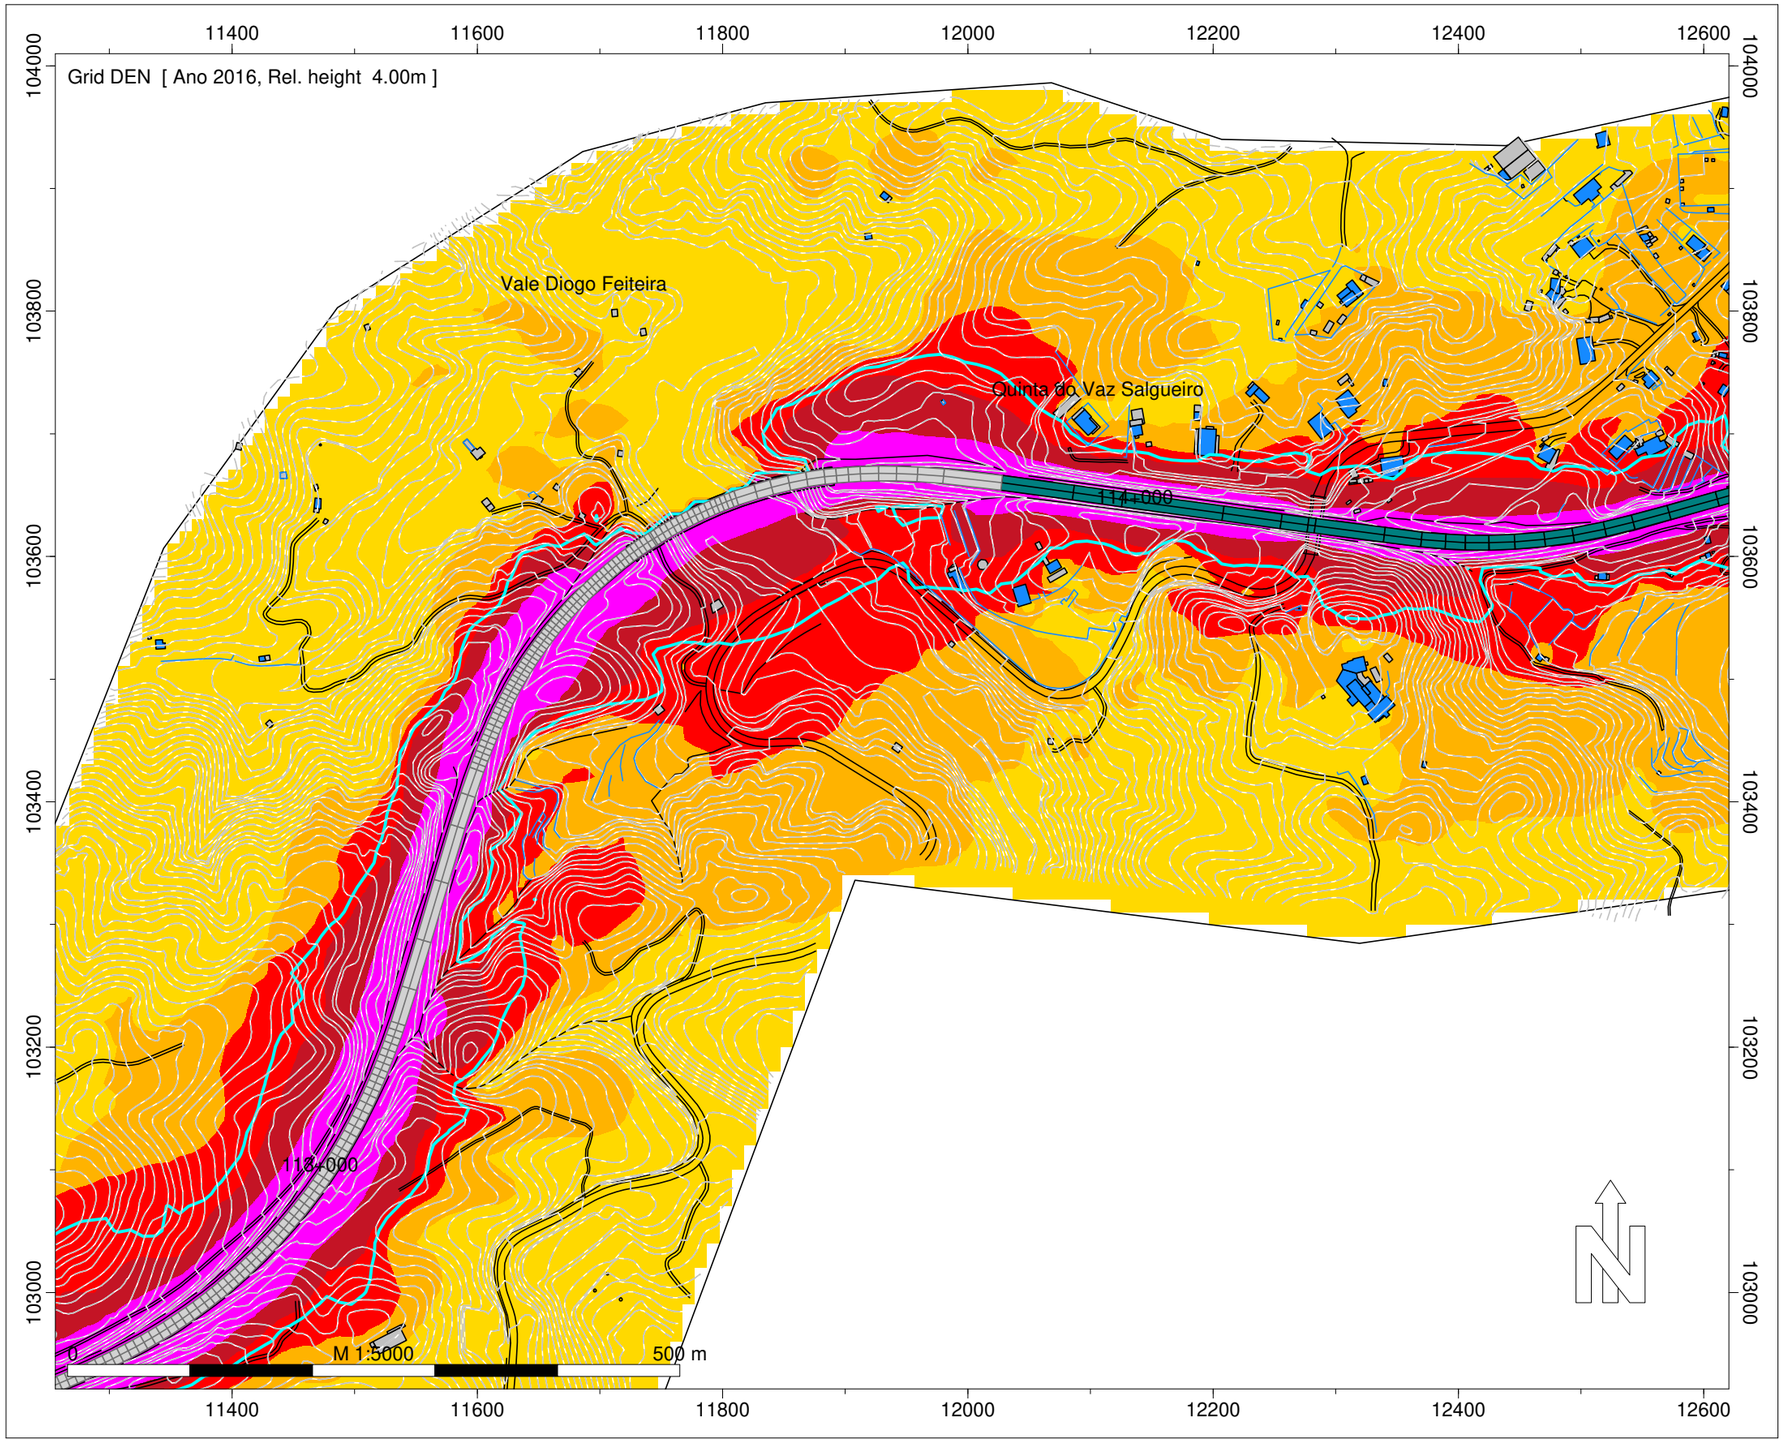

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº38C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

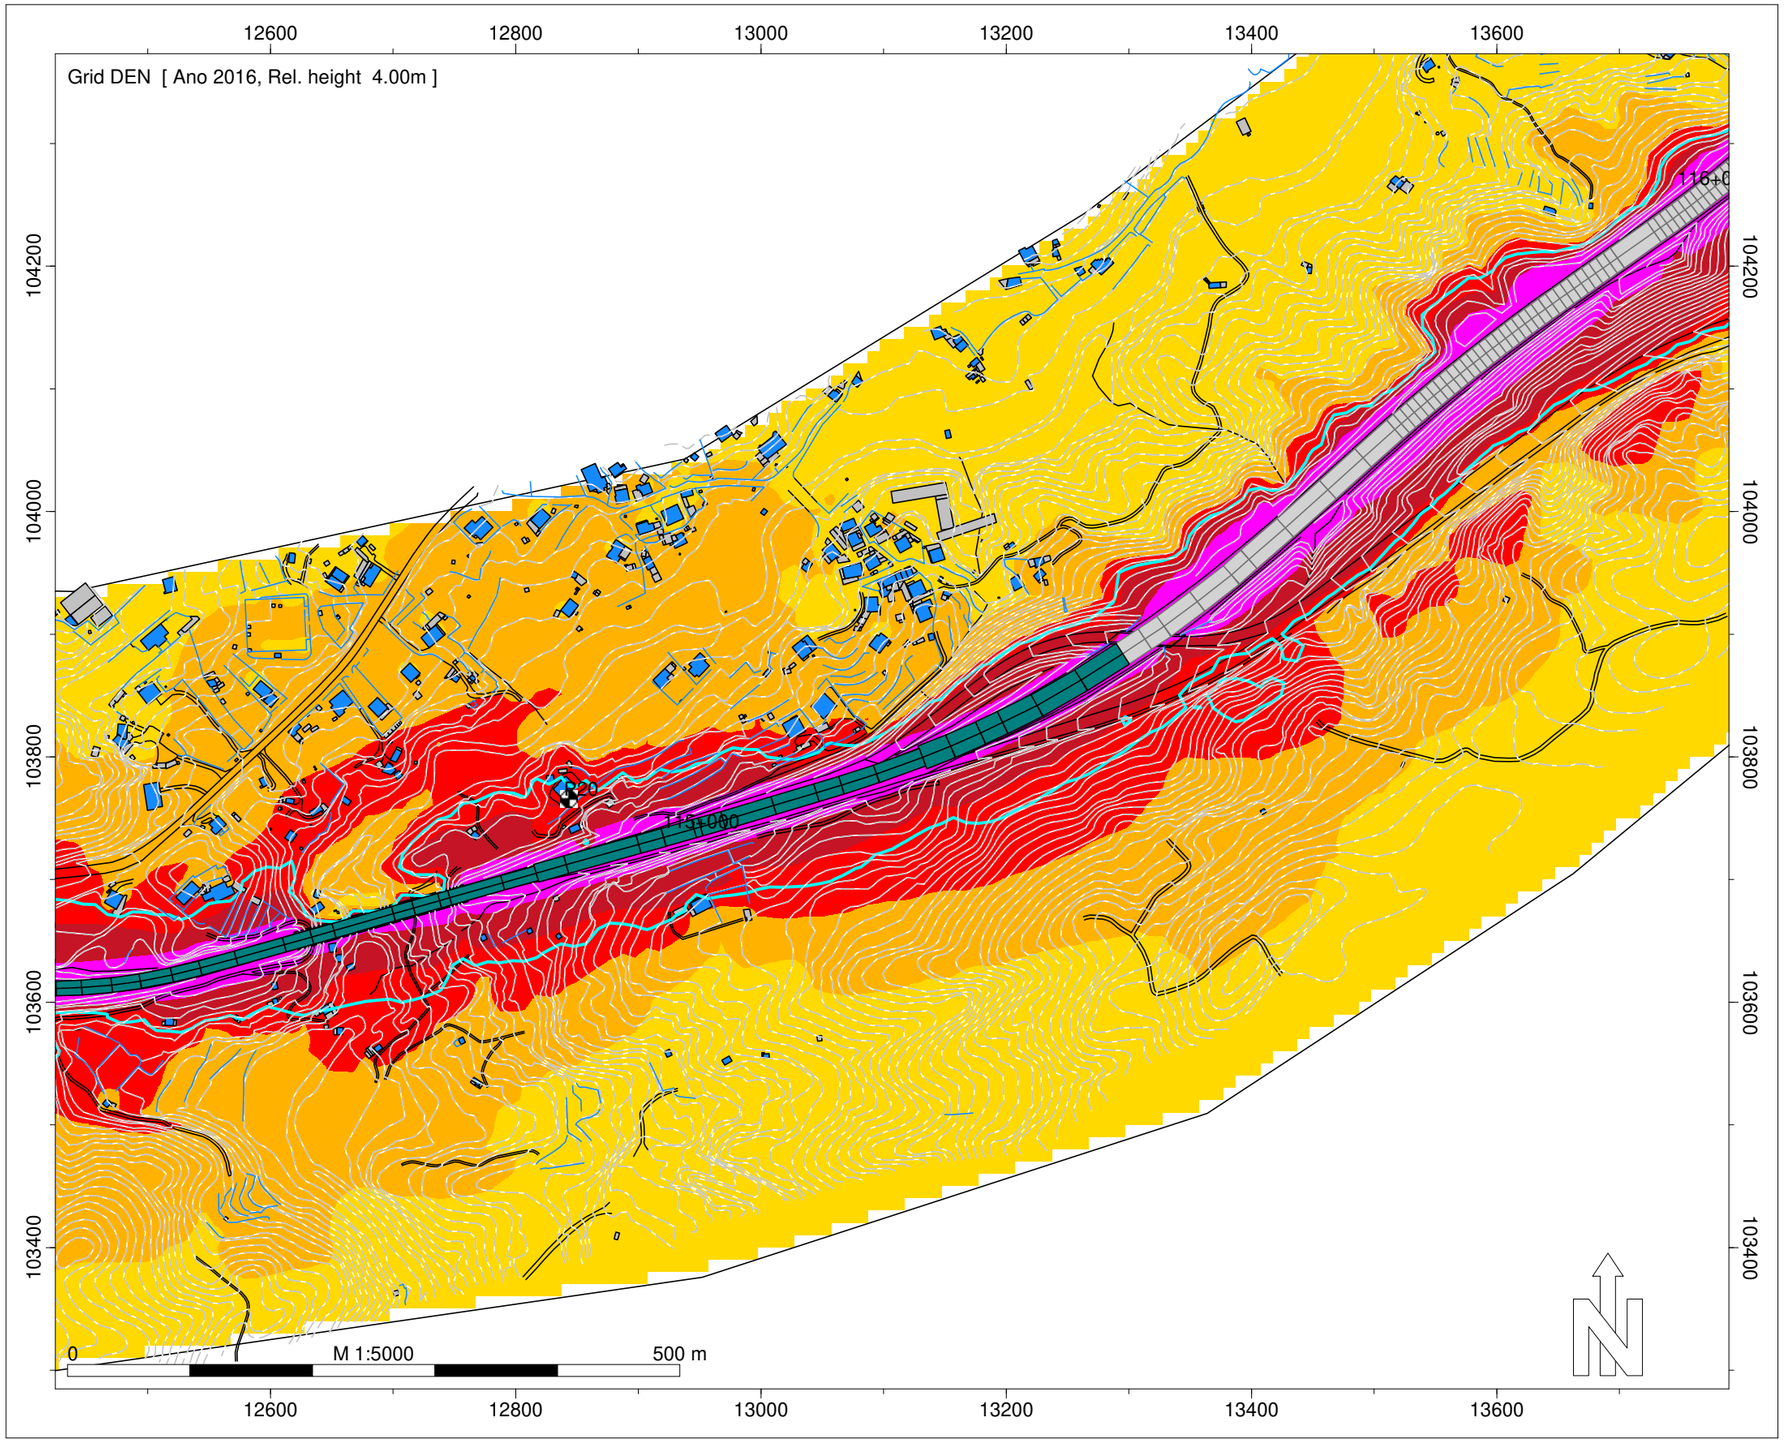

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº39C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

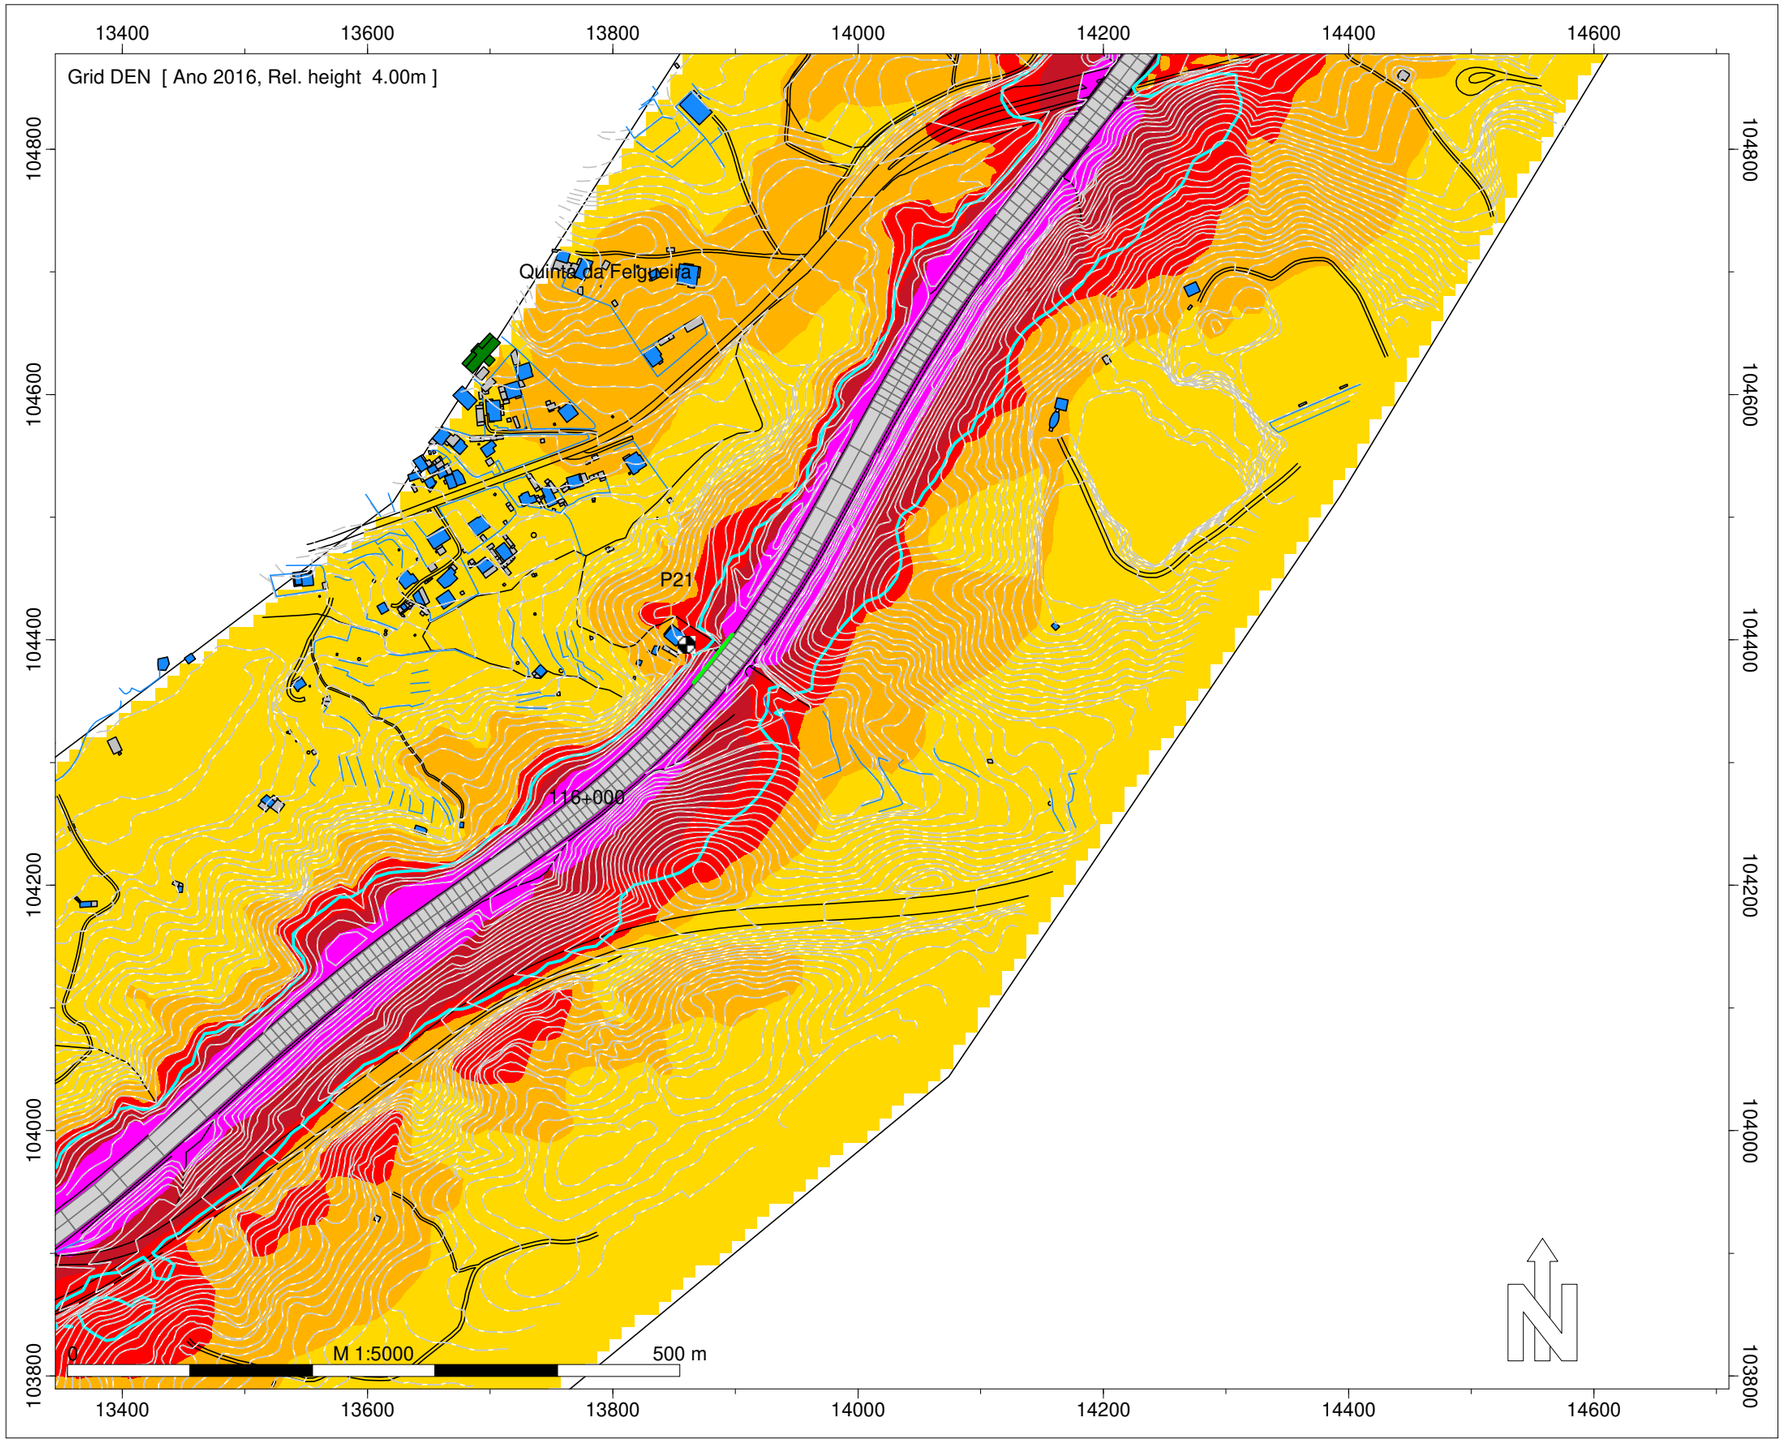

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº40C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

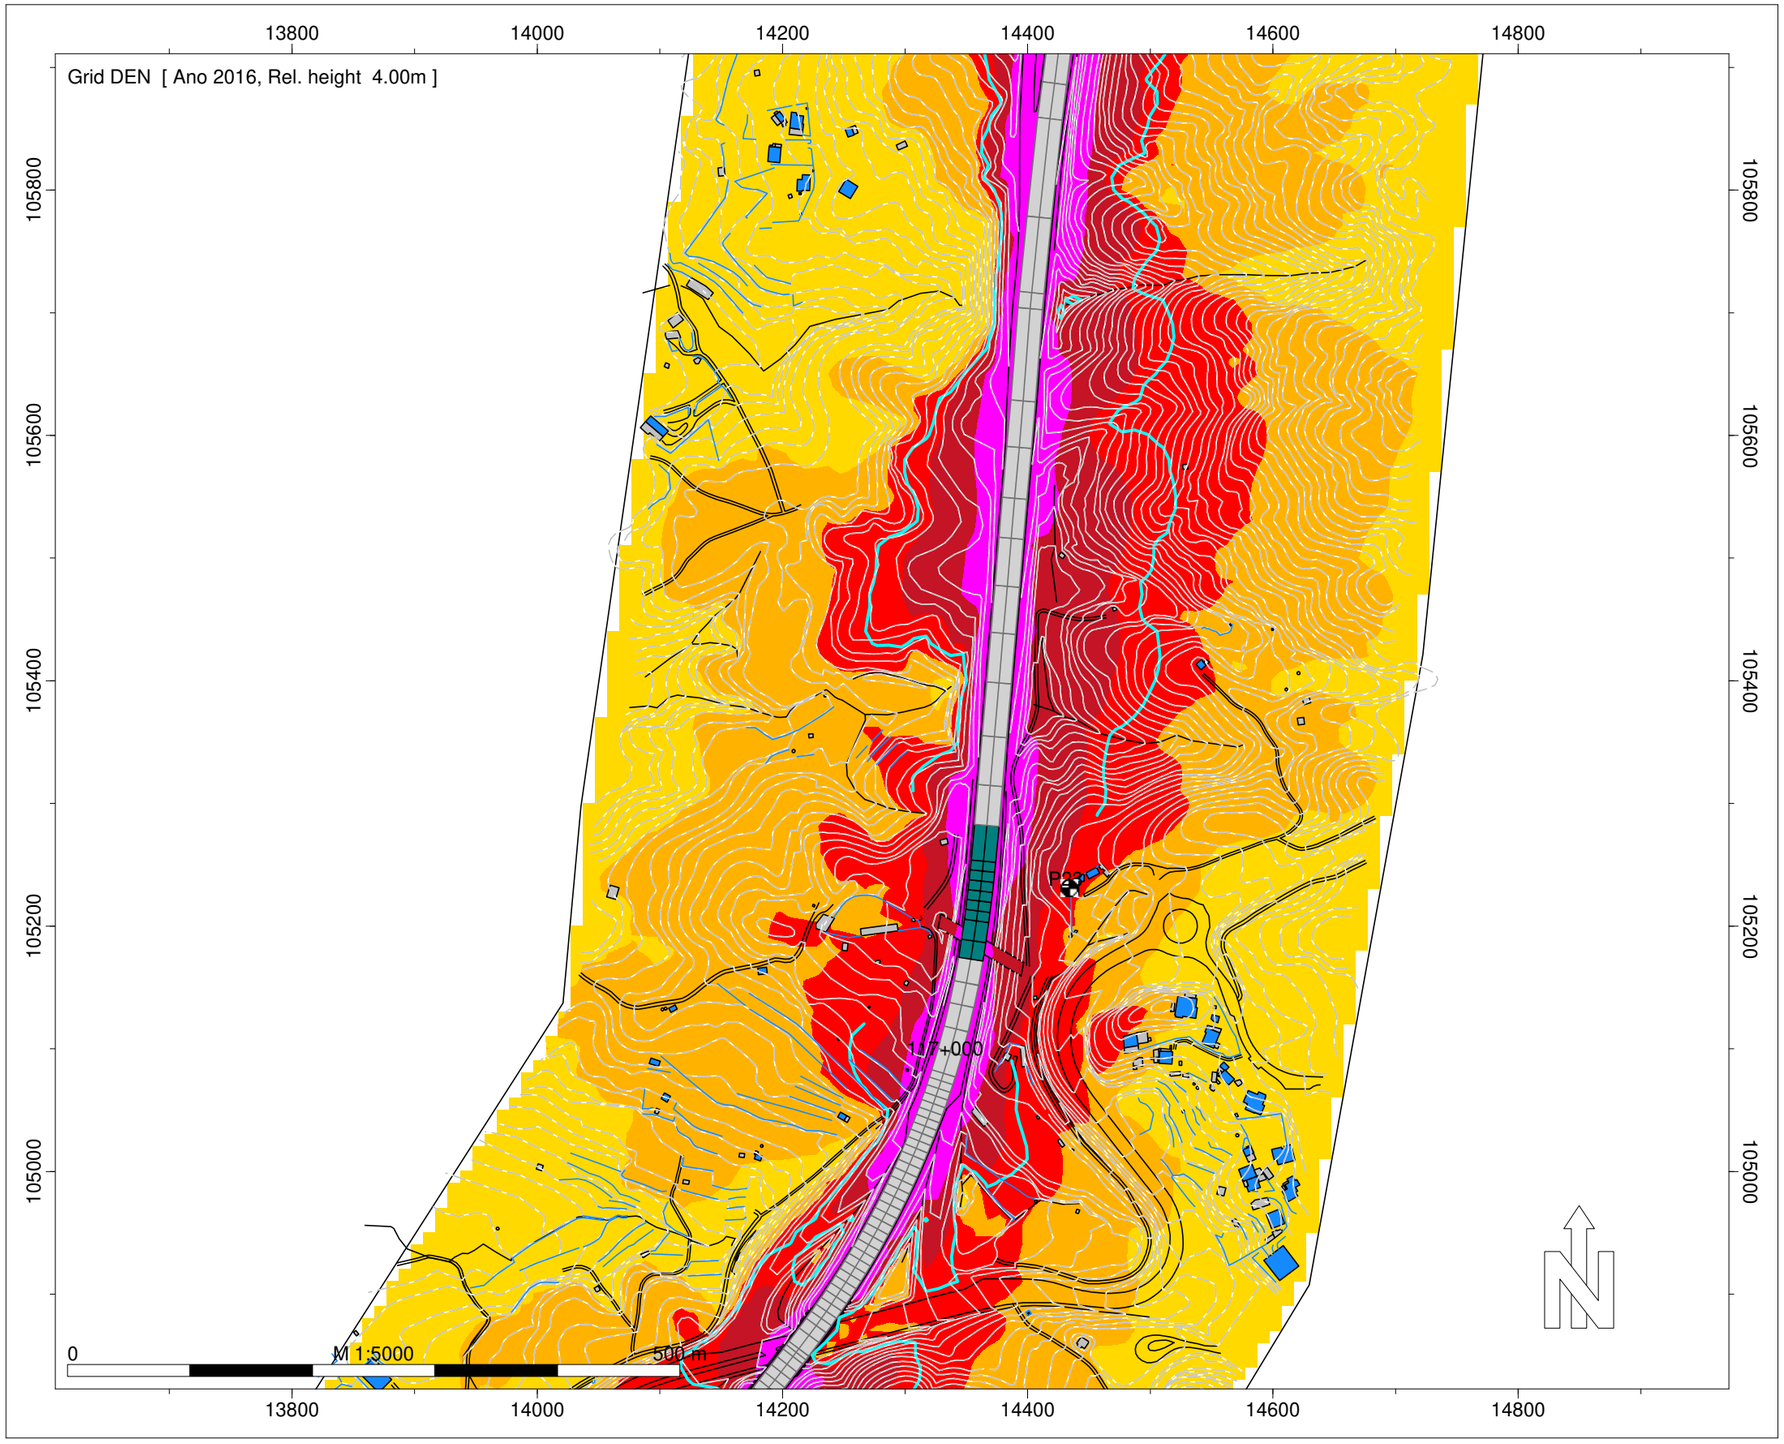

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº41C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Mapas Estratégicos de Ruído - Ano 2016 - Com Medidas de Minimização de Ruído

DEN
Nivel
dB(A)

- < 55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-..

Legenda

- Isofonas Lden 63dB(A)
- Ponto de Medição Acústica (Mx)
- Edificio Habitado
- Edificio Não Habitado
- Edificio Escolar
- Edificio de Saude
- Rodovia

Medidas de Minimização de Ruído

- Beneficiação da Camada de Desgaste
- Barreira Acústica

Infraestruturas de Portugal

IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5)

Norma de Cálculo - XPS31-133
Indicador de Ruído : Lden
Com Medidas de Minimização de Ruído

Ano a que reportam os resultados: 2016
Altura de Cálculo: 4m
Malha de Cálculo: 10x10m
Nº de Reflexões: 1ª Ordem
Escala: 1/5.000
Fig. nº42C
Julho 2020

Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietária : Infraestruturas de Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Homologação nº575