

**INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR**

Código: PTCN7L

**Classificação da qualidade da água**



Água excelente para banhos

- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de 2021, de acordo com Decreto-Lei 135/09 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de maio.

Para mais informação consulte [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt)

Bacia Hidrográfica: Mondego

Massa de água: CWB-I-3 (Oceano Atlântico)

Concelho: Figueira da Foz


**ÉPOCA BALNEAR 2022**

1 de junho a 15 de setembro

Frequência de amostragem: 1x/2 semanas

Ponto de amostragem: Latitude =40,138407; Longitude=-8,862755

**CABEDELLO SUL**

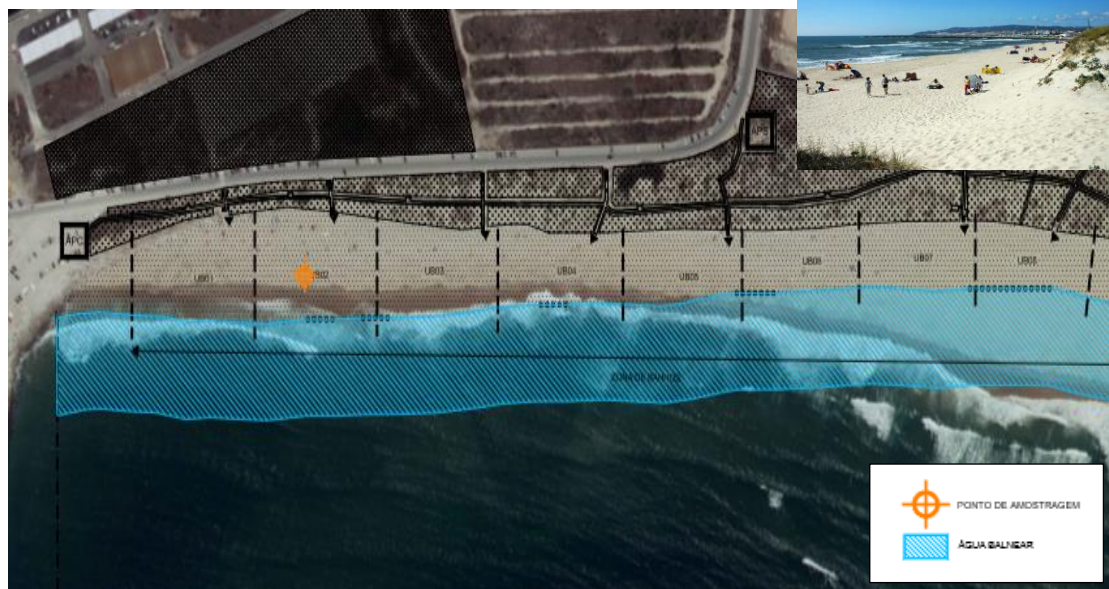

Fonte (Source): ARHC, abril 2019; Google images 2021

**INFORMATION ON BATHING WATER**

Code: PTCN7L

**Water quality classification**



Excellent bathing water quality

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification in 2021, to comply with the June 3<sup>rd</sup> Decreto-Lei 135/09, amended and republiced by May 23<sup>rd</sup> Decreto-Lei nº 113/2012.

For further information, see [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt)

River basin: Mondego

Water body: CWB-I-3 (Atlantic Ocean)

Municipality: Figueira da Foz

**BATHING SEASON 2022**

From June 1<sup>st</sup> to September 15<sup>th</sup>

Sampling frequency: 1x/2 weeks

Location of monitoring point: Latitude =40,138407; Longitude =-8,862755

**DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR**

A água balnear "Cabedelo Sul", localiza-se a sul da foz do rio Mondego, estando inserida na massa de água costeira CWB-I-3 (Costa Atlântica mesotidal exposta). Praia do tipo III (praia que não se encontra sujeita à influência direta de núcleos urbanos estando associada a sistemas naturais sensíveis) sujeita a forte procura.

**BATHING WATER DESCRIPTION**

The bathing water "Cabedelo Sul", is located south of the mouth of the Mondego river, being inserted in the mass of coastal water CWB-I-3 (Atlantic coast mesotidal exposed). Beach type III (beach that is not subject to the direct influence of urban nuclei being associated with sensitive natural systems) subject to strong demand.

**SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO**

**IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED**

**POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)**

Não existe historial de ocorrência de episódios de poluição de curta duração. Esta água balnear apresenta estabilidade na sua qualidade microbiológica, pelo historial de dados de monitorização.

**SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)**

There is no history of recurrent episodes of short-term pollution. This bathing water has stability in its microbiological quality, based on the monitoring data.

<b>Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2021</b>	Nenhum
---	--------

<b>NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2021</b>	None
--	------

**POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR**

Fontes difusas de contaminação fecal com origem nas águas superficiais que desaguam a norte da água balnear, resíduos sólidos provenientes de atividades na praia, lixo oceânico, colónias de aves e número elevado de utentes.

**POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER**

Diffuse sources of fecal contamination originating from surface waters that flows from north of the bathing water, solid waste from activities on the beach, marine litter, bird colonies and high number of users.

<b>SISTEMA DE ALERTA</b>	No caso de alteração da qualidade da água, é efetuada a verificação da conformidade da sua qualidade e disponibilizada, no local, a informação aos banhistas sobre as medidas consideradas necessárias de acordo com os resultados obtidos.
--------------------------	---

<b>ALERT SYSTEM</b>	In the event of a change in water quality, compliance with its quality is checked and information available to bathers on the spot about the measures deemed necessary according to the results obtained.
---------------------	---

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO	CYANOBACTÉRIAS	MACROALGAS	FITOPLÂNCTON
	Pouco Provável	Pouco provável	Pouco Provável

POTENTIAL FOR PROLIFERATION	CYANOBACTERIA	MACROALGAE	PHYTOPLANKTON
	Unlikely	Unlikely	Unlikely

CONTACTOS ÚTEIS	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração de Região Hidrográfica do Centro	239 850 200	<a href="mailto:geral@apambiente.pt">geral@apambiente.pt</a> ; <a href="mailto:arhc.geral@apambiente.pt">arhc.geral@apambiente.pt</a>	<a href="http://www.apambiente.pt">www.apambiente.pt</a>	Portuguese/ Local Environmental Agency	CONTACTS USEFUL	
	Câmara Municipal da Figueira da Foz	233 403 300	<a href="mailto:municipe@cm-figfoz.pt">municipe@cm-figfoz.pt</a>	<a href="http://www.cm-figfoz.pt">www.cm-figfoz.pt</a>	Municipality		
	Autoridade de Saúde Regional do Centro	239 488 284	<a href="mailto:saudepublica@arscentro.min-saude.pt">saudepublica@arscentro.min-saude.pt</a>				Regional Health Authority
	Capitania do Porto/Polícia Marítima da Figueira da Foz	916 352 629	<a href="mailto:policiamaritima.ffoz@amn.pt">policiamaritima.ffoz@amn.pt</a>				Maritime Authority