

Perfil da Água Balnear—Estela-Barranha

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Código: PTCL7P

Tipologia: Costeira

Data de Publicação: 2011

Data de Revisão: 2025

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁGUA BALNEAR

Freguesia: Aguçadoura

Concelho: Póvoa de Varzim


Distrito: Porto

País: Portugal

Nome da Bacia Hidrográfica: Ave


Nome da massa de Água: CWB-I-1B

Código da massa de Água: PTCOST2

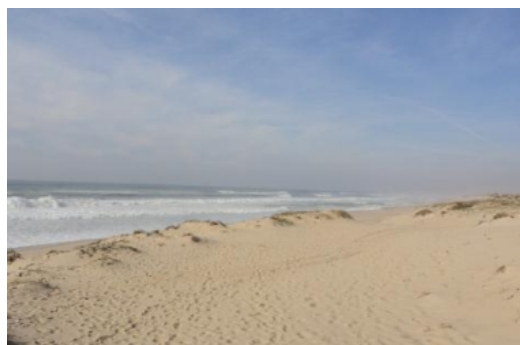

Mapa da água balnear com a localização do ponto de colheita:

Longitude: -8.778605°
Latitude: 41.453681°
Sistema de Coordenadas: ETRS89

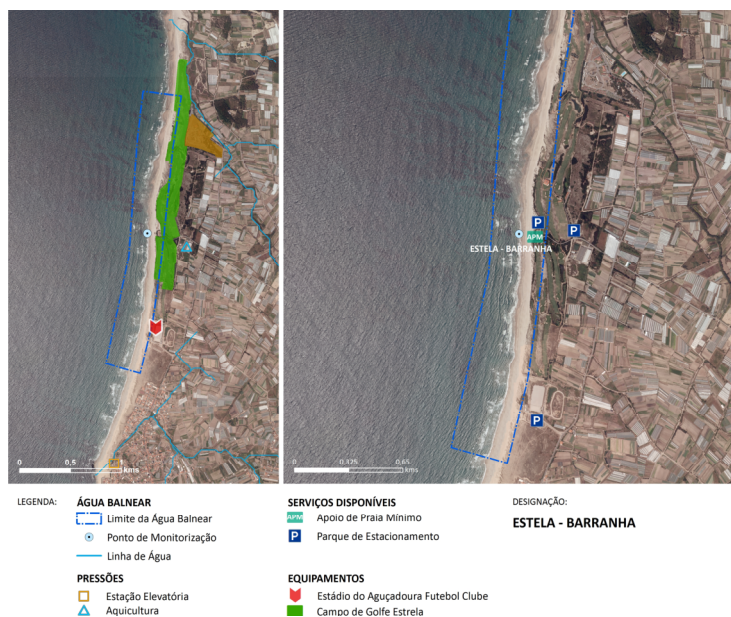

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição: Praia rural que Integra as frentes de praias Barranha, Estela e Parque de Campismo. Possui uma rede de passadiços sobrelevados que percorre grande parte do areal permitindo a preservação da vegetação dunar.

Tipo de Substrato: Areia

Serviços disponíveis: 1 apoio mínimo, sanitários, parque de estacionamento.

CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Temperatura da água*:	18 °C
Hidrodinâmica:	Correntes alternadas de enchente e vazante
Precipitação*:	Pouco frequente, pontual

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE

(Directiva 2006/7/CE, 15 de Fevereiro de 2006)			
2021	2022	2023	2024
			
 Excelente  Boa  Aceitável  Má			

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO

Cursos de água que desagüam	na praia:	-
	nas imediações:	-
Potenciais fontes de poluição	na praia:	-
	nas imediações:	-
Risco de ocorrência de episódios de poluição de curta duração:	Improvável	
Medidas de Gestão:	Desaconselhamento da prática balnear até que se determine o fim do episódio de poluição.	
Atividades Antropogénicas:	Atividades agropecuárias.	

* - durante a época balnear

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGENICOS

Macroalgas:

Risco de proliferação:	Moderado, há historial de ocorrência de blooms
Manifestações visíveis:	Tapetes de algas castanhas ou verdes na água e/ou na areia

Cianobactérias:

Risco de proliferação:	Baixo, não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	Não há registos de ocorrência

Fitoplâncton:

Risco de Proliferação:	Baixo, não há historial de ocorrência
Manifestações visíveis:	não há registos de ocorrência

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	Telefone: 252 298 500 email: geral@cm-pvarzim.pt website: www.cm-pvarzim.pt
Capitania do Porto da Póvoa de Varzim	Telefone: 252 624 608 Piquete da Polícia Marítima: 916 352 737 email: capitania.pvarzim@amn.pt website: www.amn.pt
Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.	Telefone: 220 411 701 email: directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt website: www.arsnorte.min-saude.pt
Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.	Telefone: 253 919 020 email: geral@adnorte.pt website: www.adnorte.pt
APA/ARH do Norte	Telefone: 223 400 000 email: arhn.geral@apambiente.pt website: www.apambiente.pt

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

www.apambiente.pt; www.snirh.pt; www.eea.europa.eu; www.hidrografico.pt