

**INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR**

Código: PTCK3E

**Classificação da qualidade da água**



**Água excelente para banhos**


- ★ ★ ★ Excelente
- ★ ★ Boa
- ★ Aceitável
- Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.

Para mais informação, consulte [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); <http://snirh.pt>

**Bacia Hidrográfica: Douro**  
**Massa de água: PT03DOU0436**  
**Concelho: Moimenta da Beira**

**ÉPOCA BALNEAR 2023: 1 de julho a 27 de agosto**  
**Frequência de amostragem: Quinzenal**

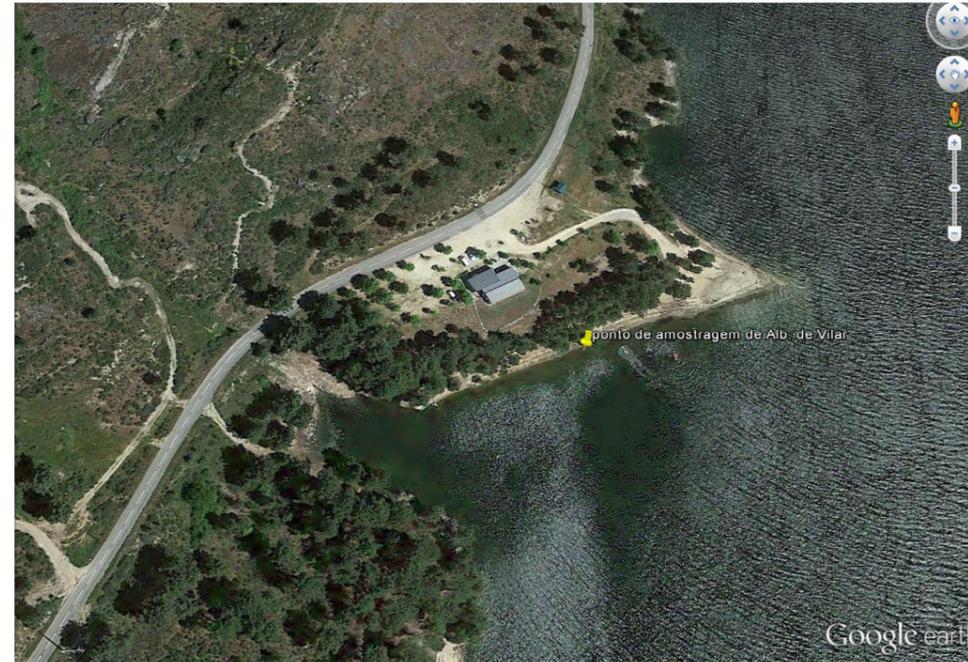

**INFORMATION ON BATHING WATER**

Code: PTCK3E

**Water quality classification**



**Excellent bathing water quality**

- ★ ★ ★ Excellent
- ★ ★ Good
- ★ Sufficient
- Poor

Classification to comply with the June 3<sup>rd</sup> Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23<sup>rd</sup> Decreto-Lei 113/2012.

For further information, see [www.apambiente.pt](http://www.apambiente.pt); <http://snirh.pt>

**River basin: Douro**  
**Water body: PT03DOU0436**  
**Municipality: Moimenta da Beira**

**BATHING SEASON 2023: From July 1st to August 27th**  
**Sampling frequency: Every 2 weeks**

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 40,96388°; Long: -7,54372°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR				BATHING WATER DESCRIPTION					
Praia rural com substrato de areia e inserida em zona florestal. Existe um bar, instalações sanitárias e parque de merendas.				Rural beach with sandy substrate and inserted in a forest area. There is a bar, toilets and a picnic area.					
<b>SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO</b>				<b>IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED</b>					
<b>POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)</b>				<b>SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)</b>					
Improvável, podendo ocorrer devido a descarga de efluente não tratado em caso de avaria da ETAR.				Unlikely, but may occur due to discharges of untreated effluents from the sewage treatment plant.					
<b>Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2022</b>		A prática balnear esteve desaconselhada durante toda a época bal-		<b>NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2022</b>		In the last season bathing was restricted in all season.			
<b>POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR</b>				<b>POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER</b>					
Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente na rede de águas residuais.				Faecal contamination which may originate mainly from the wastewater network.					
<b>SISTEMA DE ALERTA</b>		Ainda não está implementado.		<b>ALERT SYSTEM</b>		Not yet implemented.			
<b>POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO</b>		<b>CIANOBACTÉRIAS</b>	<b>MACROALGAS</b>	<b>FITOPLÂNCTON</b>	<b>POTENTIAL FOR PROLIFERATION</b>		<b>CYANOBACTERIA</b>	<b>MACROALGAE</b>	<b>PHYTOPLANKTON</b>
		Moderado	Moderado	Moderado			Moderated	Moderated	Moderated
<b>CONTACTOS</b>	Câmara Municipal de Moimenta da Beira		254520070		geral@cm-moimenta.pt		www.cm-moimenta.pt		Local Authority
	SEPNA-GNR – Comando Territorial de Viseu		232467940		ct.vis.sepna@gnr.pt		www.gnr.pt		Authority
	Departamento de Saúde Pública da ARS-Norte, I.P.		220411701		directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt		www.arsnorte.min-saude.pt		Health Authority
	Entidade gestoras dos sistemas de saneamento: Águas do Norte, S.A.		259309370		geral@adnorte.pt		www.adnorte.pt		Sanitary Authority
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração de Região Hidrográfica do Norte		223400000		arhn.geral@apambiente.pt		www.apambiente.pt		Environment Agency