

INFORMAÇÃO SOBRE A ÁGUA BALNEAR

Código: PTCJ9U

Classificação da qualidade da água



Água excelente para banhos

★ ★ ★

Excelente

★ ★ ★

Boa

★ ★ ★

Aceitável

■

Má

Classificação de acordo com Decreto-Lei n.º 135/2009 de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012 de 23 de maio.
Para mais informação, consulte www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>


Bacia Hidrográfica: Lima

Massa de água: PTCOST1

Concelho: Viana do Castelo

ÉPOCA BALNEAR 2025: 14 de junho a 14 de setembro

Frequência de amostragem: De 3 em 3 semanas

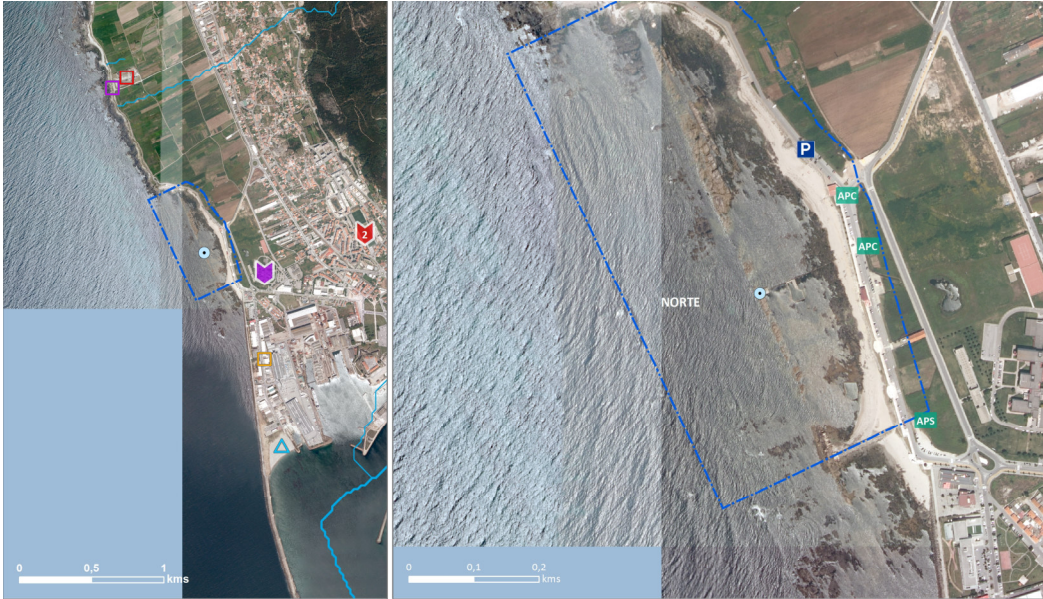

LEGENDA:

ÁGUA BALNEAR



Limite da Água Balnear



Ponto de Monitorização



Linha de Água

SERVIÇOS DISPONÍVEIS



APS

Apoio de Praia Simples



APC

Apoio de Praia Completo



P

Parque de Estacionamento

DESIGNAÇÃO:

NORTE

Information on Bathing Water

Code: PTCJ9U

Water quality classification



Excellent bathing water quality

★ ★ ★

Excellent

★ ★ ★

Good

★ ★ ★

Sufficient

■

Poor

Classification to comply with the June 3rd Decreto-Lei 135/09, amended and republished by May 23rd Decreto-Lei 113/2012.
For further information, see www.apambiente.pt; <http://snirh.pt>

River basin: Lima

Water body: PTCOST1

Municipality: Viana do Castelo

BATHING SEASON 2025: From June 14th to September 14th

Sampling frequency: Every 3 weeks

Localização do Ponto de amostragem/Location of monitoring point: Lat: 41.695667°; Long: -8.852056°

DESCRIÇÃO DA ÁGUA BALNEAR			
Praia urbana, com areal pouco largo delimitado por passeio urbano. Molhe aderente perpendicular à linha da costa.			
SE OCORRER POLUIÇÃO DA ÁGUA QUE POSSA AFETAR A SUA APTIDÃO PARA O USO BALNEAR, O BANHO SERÁ DESACONSELHADO OU INTERDITO			
POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)			
Improvável, podendo no entanto ocorrer devido: caudal excessivo das linhas de água afluentes em situações de precipitação por arrastamento de carga microbiológica, em avaria da ETAR ou da(s) estação(ões) elevatória(s), ou ainda devido a contaminação das embarcações.			
Nº DE DIAS EM QUE A PRÁTICA BALNEAR ESTEVE DESACONSELHADA OU INTERDITA DEVIDO A POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO NA ÉPOCA BALNEAR DE 2024			Nenhum
POTENCIAIS FONTES DE POLUIÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR			
Contaminação fecal, que pode ter origem principalmente no Rio Lima que desagua a sul da praia, nas infraestruturas da rede de saneamento (ETAR, EEAR) existentes, ou ainda no Porto de Viana do Castelo.			
SISTEMA DE ALERTA		Ainda não está implementado. Em caso de risco de ocorrência de fenómenos de poluição, será colocado um aviso a desaconselhar o banho.	
POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO		CIANOBACTÉRIAS	MACROALGAS
		Baixo, não há historial de ocorrência.	Moderado, há historial de ocorrência de blooms.
FITOPLÂNCTON		Baixo, não há historial de ocorrência.	

BATHING WATER DESCRIPTION			
Urban beach with a narrow sand strip bordered by an urban waterfront. It has a pier perpendicular to the shoreline.			
IN CASE OF A POLLUTION EVENT THAT AFFECTS WATER QUALITY, BATHING WILL BE ADVISED AGAINST OR PROHIBITED			
SHORT TERM POLLUTION (for less than 72 hours)			
Unlikely, but may occur due to excessive flow of the tributary in rainfall situations, which leads to entrainment of the microbiological load. May also occur due to malfunction of the sewage water treatment plant or in the wastewater pumping station or from vessel contaminations.			
NUMBER OF DAYS IN WHICH BATHING WAS ADVISED AGAINST OR PROHIBITED DUE TO SHORT TERM POLLUTION EVENTS IN BATHING SEASON 2024			None
POTENTIAL MICROBIOLOGICAL POLLUTION SOURCES TO BATHING WATER			
Faecal contamination which may originate mainly from the local sewerage network, from the Lima river that empties south the beach, or from Viana do Castelo seaport.			
ALERT SYSTEM		Not yet implemented. If there is a risk of pollution phenomena occurring, warning signs will be posted at the bathing water.	
POTENTIAL FOR PROLIFERATION		CYANOBACTERIA	MACROALGAE
		Unlikely	Likely
PHYTOPLANKTON		Unlikely	

CONTACTOS	Câmara Municipal de Viana do Castelo		258809300	cmviana@cm-viana-castelo.pt	www.cm-viana-castelo.pt	Local Authority	CONTACTS
	Capitania do Porto de Viana do Castelo		258 070 570 / 916 352 353	capitania.vcastelo@amn.pt	www.amn.pt	Authority	
	Delegação Regional de Saúde do Norte		220411701	directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt	www.dgs.pt	Health Authority	
	Entidade gestora do sistema de saneamento: Águas do Norte, S.A.		253919020	geral@adnorte.pt	www.adnorte.pt	Sanitary Authority	
	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Norte		223400000	arhn.geral@apambiente.pt	www.apambiente.pt	Environment Agency	